



Elaboration du Plan Local D'Urbanisme

Dossier des Réseaux Electriques

CRICQUETOT & LONGUEVILLE



CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE  
INSEE 76197  
22/09/2011

Légende

 Commune Sélectionnée

Coeff des Postes

-  0 - 50%
-  50 - 70%
-  70 - 90%
-  > 90%


Puissances des Postes

-  50 kva
-  100 kva
-  160 kva
-  250 kva
-  400 kva
-  630 kva
-  1000 kva

 Réseau HTA



ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE

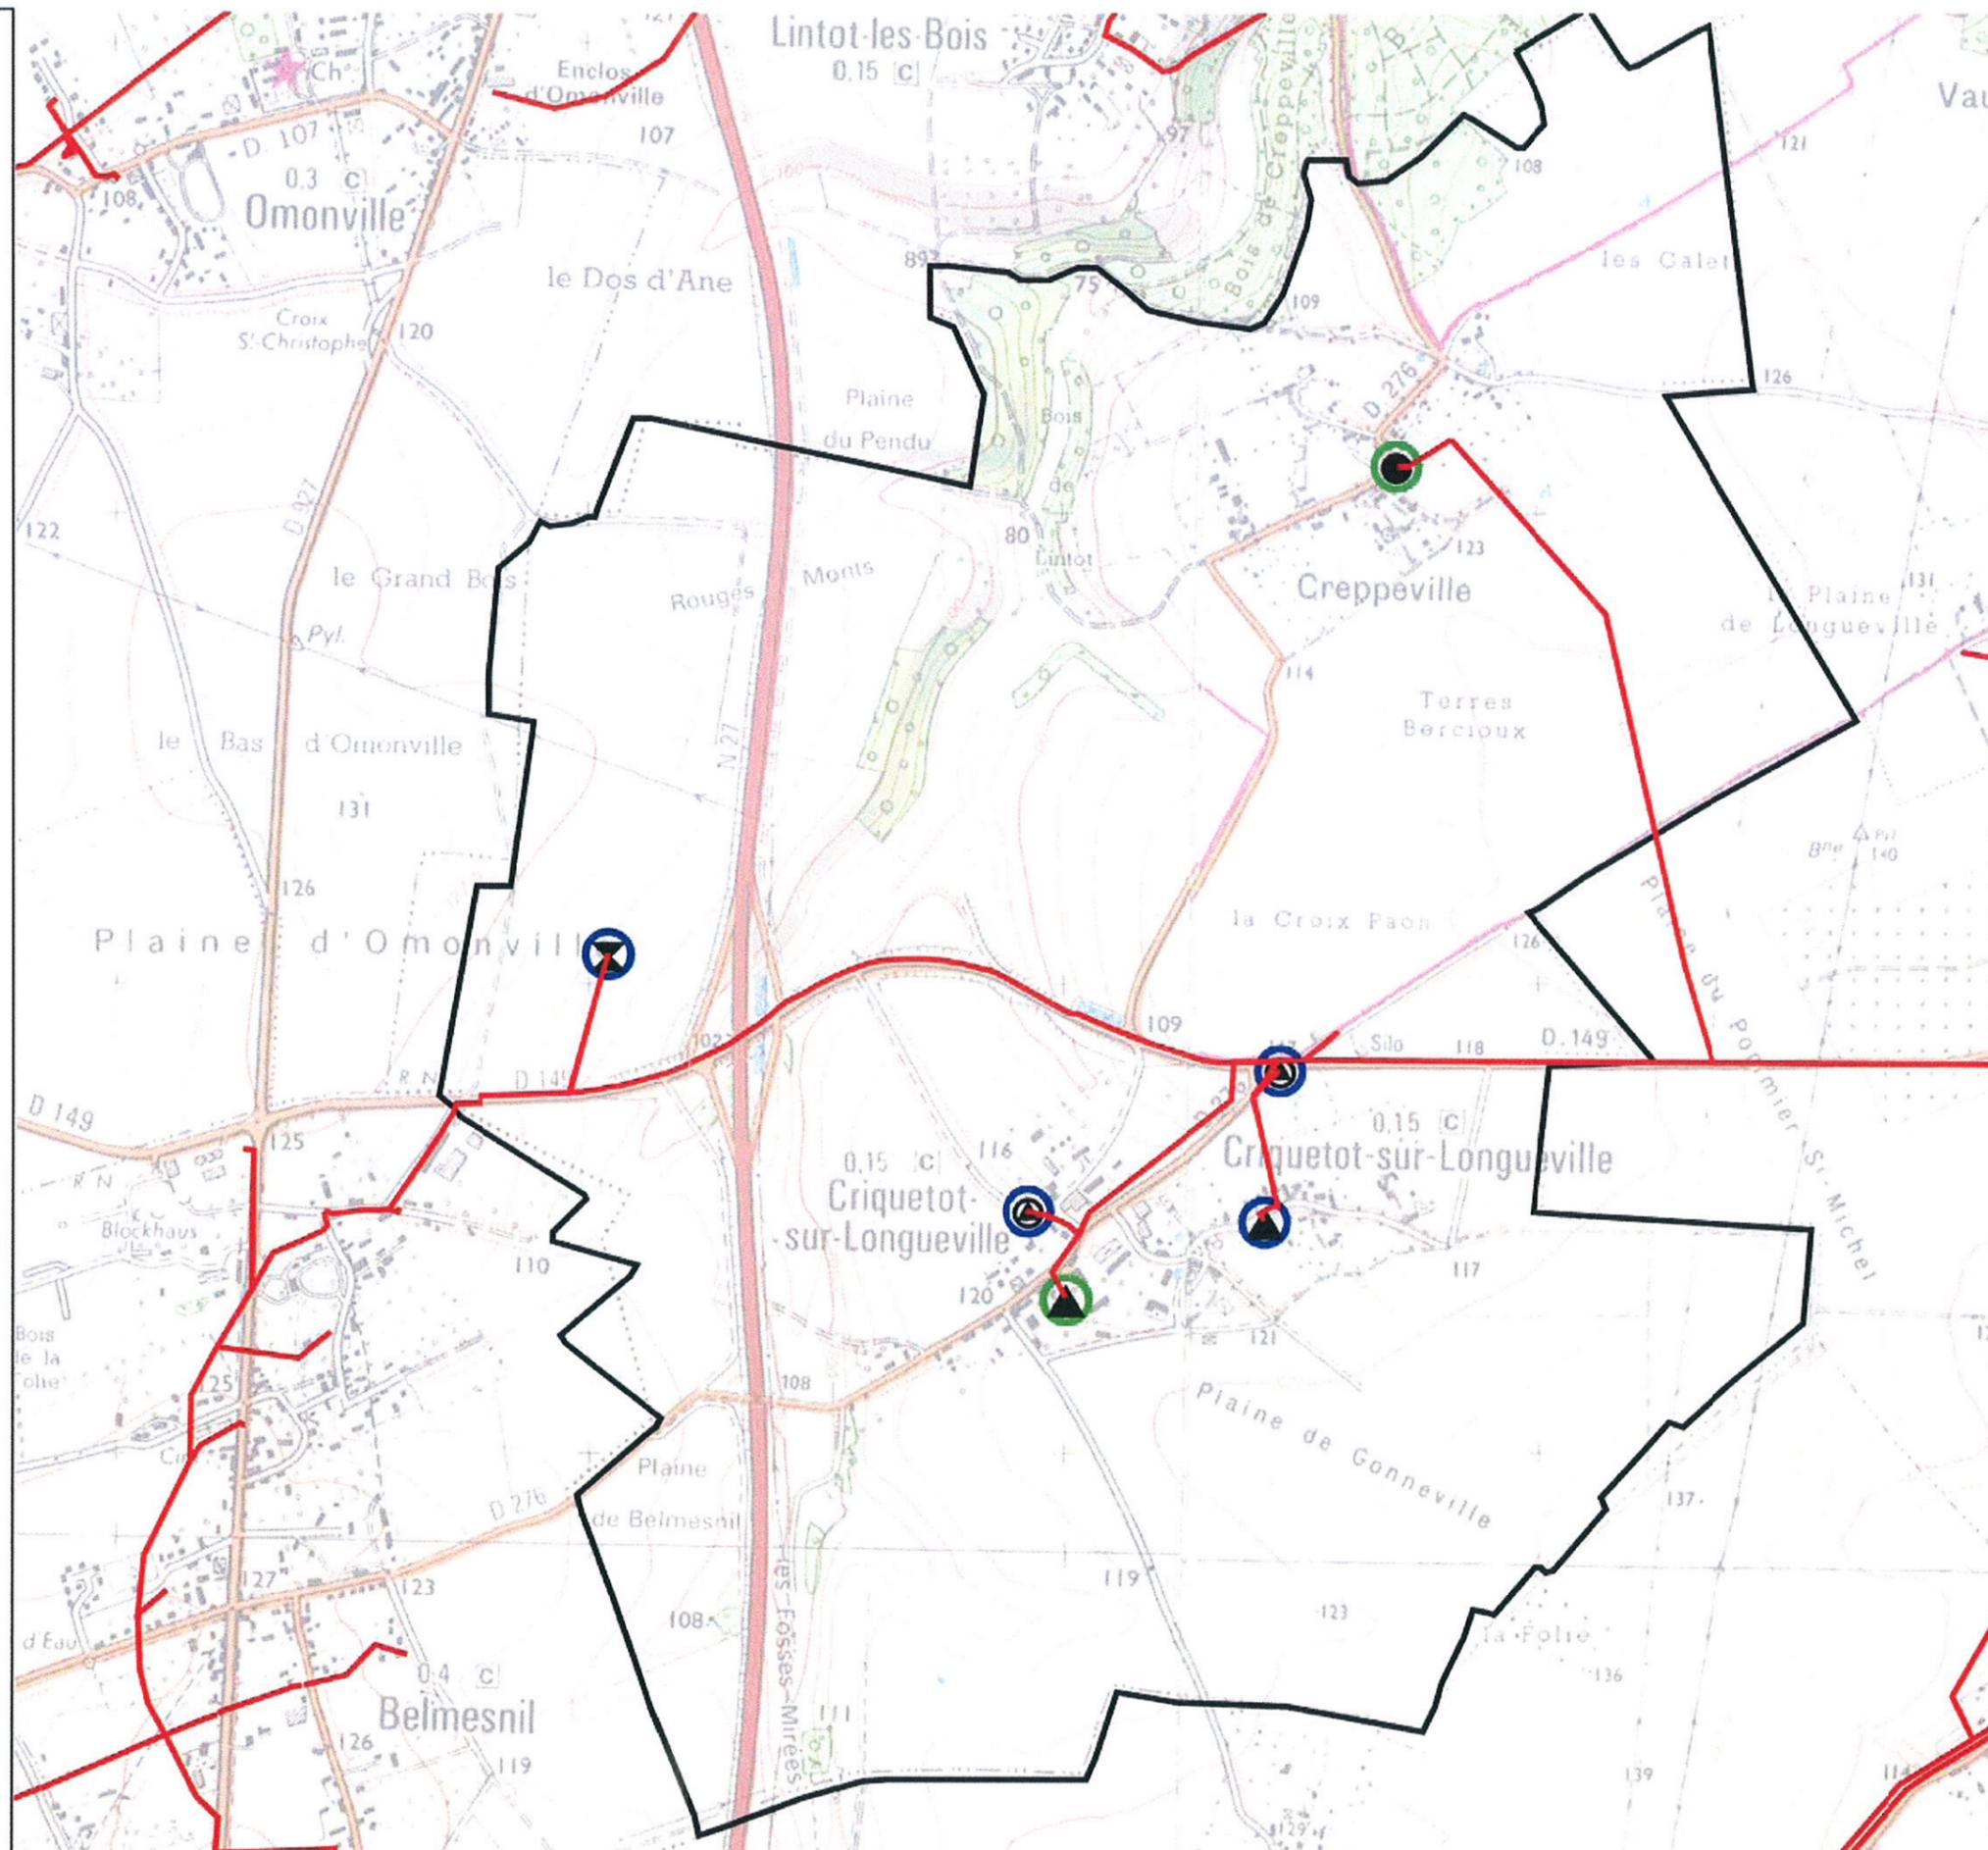

CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE  
INSEE 76197  
22/09/2011

### Légende

 Commune Sélectionnée

### Coeff des Postes


-  0 - 50%
-  50 - 70%
-  70 - 90%
-  > 90%

### Puissances des Postes

-  50 kva
-  100 kva
-  160 kva
-  250 kva
-  400 kva
-  630 kva
-  1000 kva

### Marge Dispo sur le Réseau BT

-  > à 10%
-  de 5 à 10%
-  de 1 à 5%
-  < à 1%

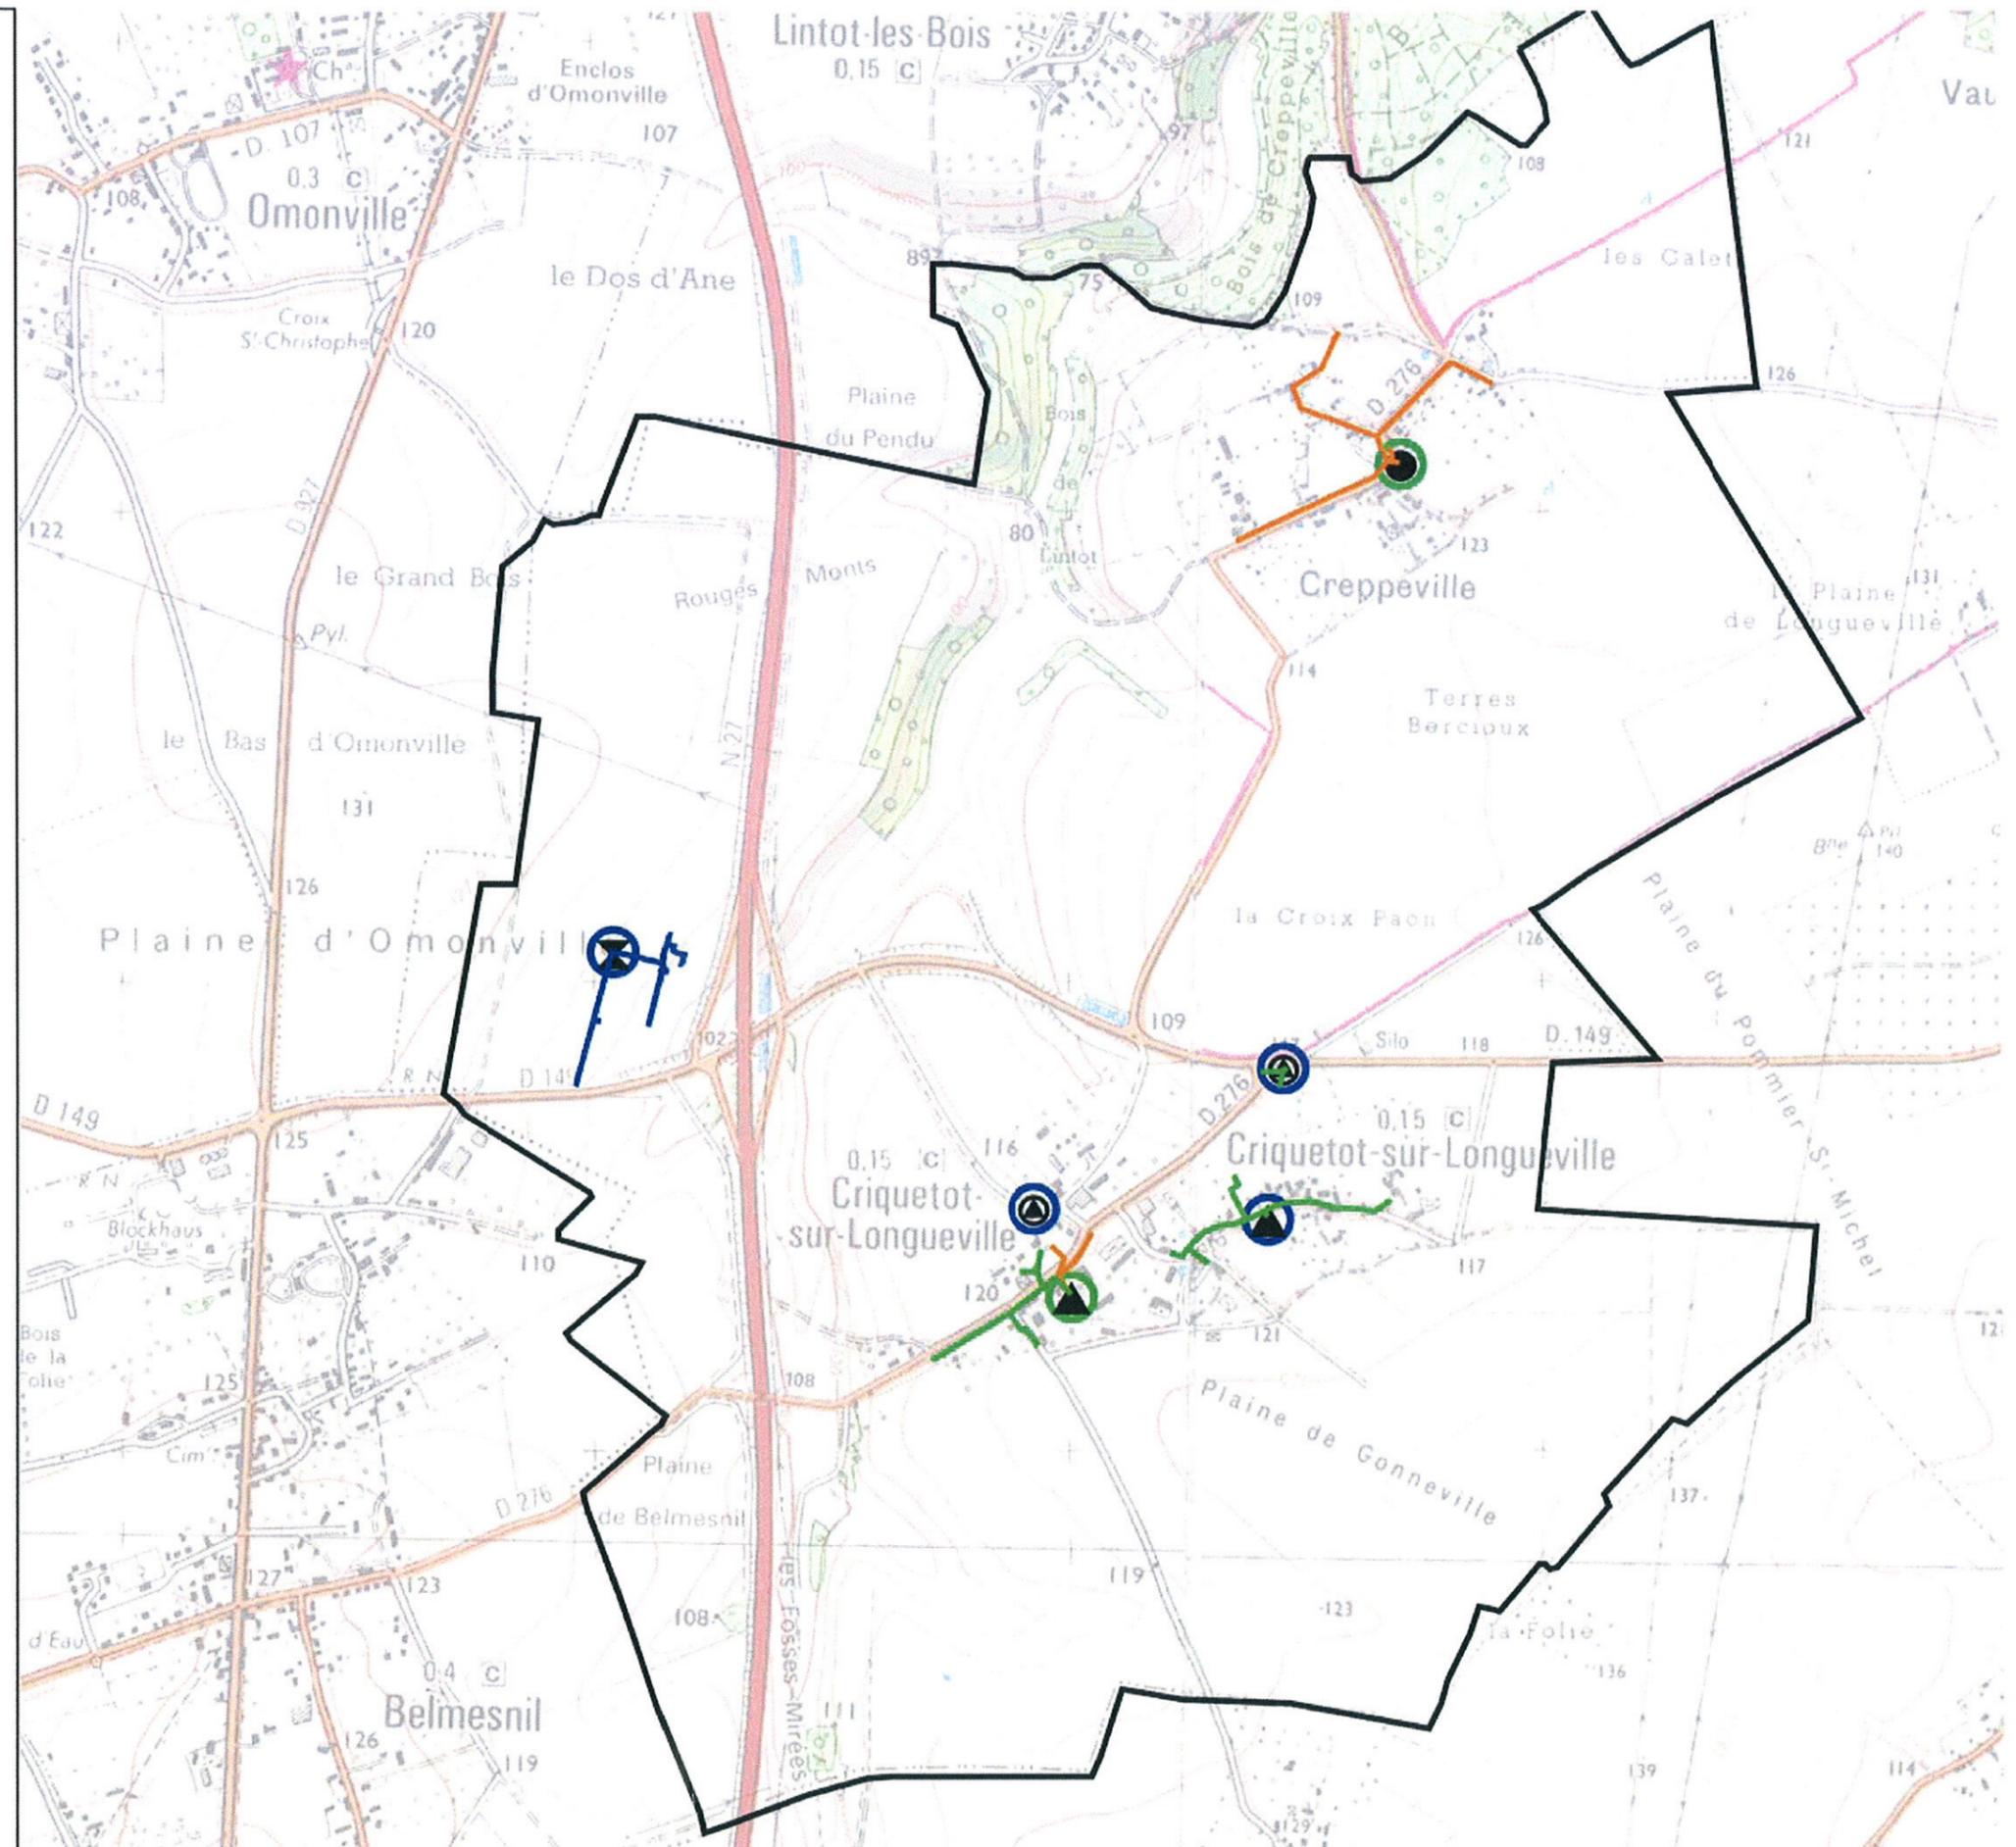



PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

Service Régional Interministériel  
des Affaires Civiles et Économiques  
de Défense et de la Protection Civile

Arrêté n°2017-2610 du 26 octobre 2017 portant approbation du Règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Seine-Maritime

**La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime**  
**Officier de la Légion d'honneur**  
**Officier de l'ordre national du Mérite**

**Vu :**

- le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2122-24 et suivants, L.2213-32, L.2225-1 à 4, L.5211-9-2-I et R.2225-1 à 10 ;
- le code de la sécurité intérieure, et notamment le livre VII dans ses parties législative et réglementaire ;
- le code de l'urbanisme, article L.332-8, R.1111-2 et R.111-5 notamment ;
- le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre premier, titre III, chapitres I à III, dans ses parties législative et réglementaire ;
- le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ;
- le décret du Président de la République du 16 février 2017 portant nomination de Mme Fabienne BUCCIO en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime ;
- l'arrêté du 1<sup>er</sup> février 1978 modifié, approuvant le règlement d'instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux ;
- l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitations,
- l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie et abrogeant les dispositions antérieures existantes ;
- l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2016 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;
- l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 portant approbation du règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime
- la délibération n°2017-CA-31 du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime en date du 19 octobre 2017.

Sur proposition du Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.


## ARRETE

- Article 1 :** Le Règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie annexé au présent arrêté est approuvé.
- Article 2 :** Nonobstant les dispositions du présent règlement départemental, les certificats d'urbanisme opérationnels délivrés, ou prorogés, avant le 1er mars 2017 continuent à produire leur effets jusqu'à l'expiration de leur validité.  
Il en est de même en ce qui concerne les déclarations préalables, délivrées avant le 1er mars 2017, jusqu'à l'expiration d'un délai de 5 ans suivant leur délivrance ainsi que pour les permis d'aménager, délivrés avant cette même date, jusqu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux de viabilité de l'opération.  
Les dispositions susvisées ne dispensent pas les collectivités de prendre toutes les mesures nécessaires propres à assurer à brève échéance une défense extérieure contre l'incendie conforme au présent arrêté."
- Article 3 :** L'arrêté préfectoral n°17-18 du 27 février 2017 portant approbation du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie est abrogé.
- Article 4 :** Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication.
- Article 5 :** Le Secrétaire général et le Directeur de cabinet de la Préfecture de la Seine-Maritime, les Sous-préfets des arrondissements de Dieppe et du Havre, les Maires du département de la Seine-Maritime, les Présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale, le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution et de la mise en œuvre du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Rouen, le

26 OCT. 2017

la préfète



Fabienne BUCCIO

*Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.*



PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

Service Régional Interministériel  
des Affaires Civiles et Économiques  
de Défense et de la Protection Civile

Arrêté n°2017-2610 du 26 octobre 2017 portant approbation du Règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Seine-Maritime

**La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime**  
**Officier de la Légion d'honneur**  
**Officier de l'ordre national du Mérite**

**Vu :**

- le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2122-24 et suivants, L.2213-32, L.2225-1 à 4, L.5211-9-2-1 et R.2225-1 à 10 ;
- le code de la sécurité intérieure, et notamment le livre VII dans ses parties législative et réglementaire ;
- le code de l'urbanisme, article L.332-8, r.1111-2 et r.111-5 notamment ;
- le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre premier, titre III, chapitres I à III, dans ses parties législative et réglementaire ;
- le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ;
- le décret du Président de la République du 16 février 2017 portant nomination de Mme Fabienne BUCCIO en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime ;
- l'arrêté du 1<sup>er</sup> février 1978 modifié, approuvant le règlement d'instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux ;
- l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitations,
- l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie et abrogeant les dispositions antérieures existantes ;
- l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2016 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;
- l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 portant approbation du règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime
- la délibération n°2017-CA-31 du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime en date du 19 octobre 2017.

Sur proposition du Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.


## ARRETE

- Article 1 :** Le Règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie annexé au présent arrêté est approuvé.
- Article 2 :** Nonobstant les dispositions du présent règlement départemental, les certificats d'urbanisme opérationnels délivrés, ou prorogés, avant le 1er mars 2017 continuent à produire leur effets jusqu'à l'expiration de leur validité.  
Il en est de même en ce qui concerne les déclarations préalables, délivrées avant le 1er mars 2017, jusqu'à l'expiration d'un délai de 5 ans suivant leur délivrance ainsi que pour les permis d'aménager, délivrés avant cette même date, jusqu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux de viabilité de l'opération.  
Les dispositions susvisées ne dispensent pas les collectivités de prendre toutes les mesures nécessaires propres à assurer à brève échéance une défense extérieure contre l'incendie conforme au présent arrêté."
- Article 3 :** L'arrêté préfectoral n°17-18 du 27 février 2017 portant approbation du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie est abrogé.
- Article 4 :** Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication.
- Article 5 :** Le Secrétaire général et le Directeur de cabinet de la Préfecture de la Seine-Maritime, les Sous-préfets des arrondissements de Dieppe et du Havre, les Maires du département de la Seine-Maritime, les Présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale, le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution et de la mise en œuvre du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Rouen, le

26 OCT. 2017

la préfète



Fabienne BUCCIO

*Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.*



*Liberté • Égalité • Fraternité*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfète de la Seine - Maritime



**REGLEMENT DEPARTEMENTAL  
DE LA DEFENSE EXTERIEURE  
CONTRE L'INCENDIE DE LA  
SEINE-MARITIME**



# Table des matières

<b><i>TABLEAU DE SUIVI DES MISES A JOUR</i></b> .....	<b>5</b>
<b><i>CHAPITRE 1 – CADRE REGLEMENTAIRE DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE</i></b> .....	<b>6</b>
<b><i>A – Les objectifs de la défense extérieure contre l’incendie</i></b> .....	<b>6</b>
<b><i>B – Les références réglementaires</i></b> .....	<b>7</b>
<b>1. le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie</b> .....	<b>7</b>
<b>2. Le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie</b> .....	<b>7</b>
<b>3. L’arrêté communal ou intercommunal de la DECI</b> .....	<b>8</b>
3.1 Les objectifs de l’arrêté communal ou intercommunal.....	8
3.2 L’élaboration et la mise à jour.....	8
<b>4. Le schéma communal ou intercommunal de la DECI</b> .....	<b>9</b>
<b><i>C – Le rôle et les missions des acteurs locaux de la DECI</i></b> .....	<b>10</b>
<b>1. Le rôle du maire ou du président de l’EPCI</b> .....	<b>10</b>
1.1 La police administrative spéciale de la DECI.....	10
1.2 Le service public de DECI.....	10
<b>2. Le rôle et les missions du SDIS 76</b> .....	<b>11</b>
<b>3. Le rôle et les missions des chefs d’établissements</b> .....	<b>12</b>
3.1 Le rôle et les missions du responsable de l’établissement recevant du public.....	12
3.2 Le rôle et les missions du responsable d’établissement soumis au Code du travail.....	12
<b>4. La participation des tiers à la DECI</b> .....	<b>12</b>
4.1 Le statut juridique des points d’eau d’incendie.....	12
4.2 Aménagement et utilisation de points d’eau d’incendie localisés sur des parcelles privées.....	13
<b>5. Principe de gratuité de l’eau à l’usage des service d’incendie</b> .....	<b>14</b>
<b>6. Utilisations annexes des points d’eau incendie</b> .....	<b>15</b>
<b><i>CHAPITRE 2 – LA MISE EN SERVICE ET LE MAINTIEN EN CONDITION DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE</i></b> .....	<b>16</b>
<b><i>A - Les principes généraux du maintien en condition des points d’eau d’incendie</i></b> .....	<b>16</b>
<b><i>B - La création et la mise en service des points d’eau d’incendie</i></b> .....	<b>17</b>
<b>1. la visite de réception d’un point d’eau d’incendie</b> .....	<b>17</b>
<b>2. La numérotation des points d’eau d’incendie</b> .....	<b>18</b>
2.1 La numérotation des points d’eau d’incendie publics.....	18
2.2 La numérotation des points d’eau d’incendie privés.....	18
<b><i>C – Le maintien en condition opérationnelle des points d’eau d’incendie</i></b> .....	<b>19</b>
<b>1. La maintenance préventive et la maintenance corrective des points d’eau d’incendie</b> .....	<b>19</b>
<b>2. Les contrôles techniques périodiques</b> .....	<b>19</b>
<b>3. Les reconnaissances opérationnelles du Sdis 76</b> .....	<b>21</b>

<i>D – Points d'eau d'incendie hors service.....</i>	<i>23</i>
<i>E - Modification et suppression d'un points d'incendie .....</i>	<i>23</i>
<i>F - Base de données des points d'eau incendie .....</i>	<i>23</i>
<b>CHAPITRE 3 – LE DIMENSIONNEMENT DE LA DECI.....</b>	<b>25</b>
<i>A – L'analyse des risques .....</i>	<i>25</i>
1. Notion de risques .....	25
2. Notion de surface de référence.....	26
3. Notion de hauteur de stockage .....	26
4. Dispositions constructives visant à réduire le risque à la source.....	27
5. La grille d'analyse des risques .....	28
<i>B - Les risques liés à l'habitat.....</i>	<i>28</i>
1. Notion d'habitat urbain et rural.....	28
2. Qualification du risque « Habitation ».....	29
<i>C - Les risques liés aux Etablissements Recevant du Public .....</i>	<i>34</i>
<i>D - Les risques liés aux activités Industrielles.....</i>	<i>34</i>
<i>E - Les risques liés aux activités Agricoles.....</i>	<i>35</i>
<i>F - Les risques « Divers et émergents » .....</i>	<i>36</i>
<i>G - Cas particuliers des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.....</i>	<i>37</i>
<i>H – Les quantités d'eau de référence.....</i>	<i>37</i>
3. Les besoins en eau pour les risques de niveau faible à important.....	37
4. Les besoins en eau pour les risques de niveau particulier .....	39
5. Cas particulier de la DECI des zones aménagées .....	40
6. Défense de points sensibles.....	41
<i>I - La répartition qualitative et quantitative des points d'eau d'incendie.....</i>	<i>41</i>
1. Influence de la distance sur les délais de mise en œuvre de moyens .....	41
2. Répartition possible des points d'eau d'incendie.....	43
<i>J - Les critères de tolérance des Points d'eau d'incendie .....</i>	<i>43</i>
1. Prise en compte de la DECI existante .....	43
2. Coefficients de tolérance et valeurs admissibles.....	44
<i>K – Distance entre le premier Point d'eau d'incendie et l'entrée du bâtiment .....</i>	<i>44</i>
<i>L - Accessibilité des engins d'incendie aux Points d'eau d'incendie .....</i>	<i>46</i>
1. Généralités .....	46
2. Caractéristiques des voies utilisables par les engins d'incendie.....	46
3. Caractéristiques des voies « dévidoirs ».....	47
4. Implantation des hydrants par rapport aux voies de circulation.....	48
5. Les aires de manœuvre et de retournement.....	48
<b>CHAPITRE 4 - LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PEI.....</b>	<b>50</b>

<i>A - Caractéristiques communes aux différents Points d'eau d'incendie.....</i>	<i>50</i>
1. Pluralité des ressources .....	50
2. Pérennité dans le temps et l'espace .....	50
<i>B - Inventaire des points d'eau incendie constituant la DECI.....</i>	<i>51</i>
1. Les poteaux et bouches d'incendie .....	51
1.1 Les poteaux et bouches d'incendie normalisés .....	51
1.2 Les autres poteaux et bouches d'incendie .....	52
1.3 Les prises d'eau sous pression sur les réseaux d'eau non potable.....	53
2. Les points d'eau d'incendie naturels ou artificiels.....	53
3. Les autres dispositifs .....	54
4. Cas particuliers des piscines privées.....	55
<i>C - Equipement des points d'eau incendie.....</i>	<i>55</i>
1. Les points d'eau d'incendie non normalisés .....	55
2. Aire d'aspiration et plate-forme de mise en station.....	55
3. Dispositifs fixes d'aspiration .....	56
<i>D - Signalisation des points d'eau d'incendie sur le terrain.....</i>	<i>57</i>
1. La couleur des appareils .....	57
2. Les exigences minimales de signalisation .....	57
3. Protection et signalisation complémentaire .....	58
4. Symbolique de signalisation et de cartographie .....	58
<i>E - Mesures relatives à la protection des personnes.....</i>	<i>58</i>
<i>CHAPITRE 5 – ELABORATION DES SCHEMAS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX DE DECI</i>	<i>60</i>
1. Le processus d'élaboration .....	60
2. L'identification des risques .....	61
3. L'état des lieux de la DECI existante .....	62
4. L'application des grilles de dimensionnement et l'évaluation des besoins en PEI.....	62
5. La rédaction du SCDECI / SICDECI .....	63
6. La consultation du SCDECI / SICDECI .....	63
7. La constitution du dossier.....	63
8. La procédure d'adoption .....	64
9. La procédure de révision .....	64
<i>GLOSSAIRE - TABLE DES ACRONYMES .....</i>	<i>65</i>
<i>GUIDE TECHNIQUE DE LA DECI.....</i>	<i>67</i>
<i>A – Le dimensionnement des risques.....</i>	<i>67</i>
<i>B – Les points d'eau d'incendie.....</i>	<i>67</i>
<i>C – Les procédures liées à la DECI .....</i>	<i>67</i>



## TABLEAU DE SUIVI DES MISES A JOUR

N° de version	Date	Nature des évolutions	Pages	Rédaction	Validation	Approbation
1	27/02/2017	Edition complète originale		C <sup>ne</sup> HELLO	GOP / GPREV/ Groupe de travail	Conseil d'administration
2	01/11/2017	Edition complète optimisée		C <sup>ne</sup> HELLO	GOP / GPREV/ Groupe de travail préfectoral	Conseil d'administration

# CHAPITRE 1 – CADRE REGLEMENTAIRE DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE

## A – LES OBJECTIFS DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE

Les objectifs affichés par l'évolution des dispositions réglementaires et législatives dans le domaine de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) visent à :

- 1) donner une assise juridique à la DECI,
- 2) **rehausser et maintenir** le niveau de sécurité en confortant une DECI rationnelle, adaptée et efficiente,
- 3) affirmer le **principe de gratuité** à la fourniture de l'eau à destination de la DECI, ainsi qu'à la réalimentation des points d'eau d'incendie,
- 4) inscrire la DECI dans une approche globale de gestion des ressources en eau et dans la promotion de l'aménagement durable des territoires,
- 5) moderniser les règles relatives à l'aménagement, l'entretien et la vérification des points d'eau incendie, afin de mieux prendre en compte les spécificités locales,
- 6) permettre une planification du renforcement, de l'aménagement et du développement de la DECI au travers les schémas communaux ou intercommunaux de DECI,
- 7) définir le rôle des différents acteurs locaux de la DECI,
- 8) assoir le rôle des services départementaux d'incendie et de secours dans le domaine de l'expertise et du conseil technique auprès des maires et des présidents d'EPCI, tant sur les aspects techniques et opérationnels que sur l'approche réglementaire.

Au niveau départemental, la conception de la défense extérieure contre l'incendie doit être cohérente avec le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR).

L'approche par risque est une démarche qui découle d'une logique similaire à celle du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Il s'agit de distinguer les bâtiments dont l'incendie constitue un risque couramment rencontré, de ceux dont les particularités génèrent un risque qui nécessite une étude spécifique.

Afin d'apporter la réponse la plus pragmatique possible dans le respect de la traduction des objectifs nationaux, le Règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Seine-Maritime s'appuie sur les cinq principes fondamentaux suivants :

- **Garantir la continuité de l'alimentation en eau des engins de lutte contre l'incendie** : la quantité d'eau mise à disposition des premiers intervenants doit permettre de garantir une première réponse dans la lutte contre les propagations du sinistre et permettre la réalisation des sauvetages de personnes avec un minimum de sécurité, dans l'attente de la montée en puissance du dispositif d'alimentation,
- **Définir le risque** : la réalisation d'une analyse typologique des risques liés aux incendies permet par une approche réglementaire et globale, d'apporter une réponse adaptée aux contraintes géographiques, démographiques et urbanistiques des différents territoires,
- **Adapter la DECI aux réalités du terrain** : la parfaite connaissance des territoires et le maillage géographique des moyens du Sdis 76 permettent une meilleure prise en compte de la diversité des ressources en eau disponibles et ainsi, le recours aux appareils implantés sur les réseaux d'eau potable ne doit pas revêtir un caractère systématique,
- **Désigner l'engin-pompe en tant qu'engin de référence** : à l'exclusion de tout autre type de véhicule, l'engin-pompe, sous réserve de conformité aux normes européennes EN 1846-1/2/3 et à la norme

française NFS 61-515, est doté à la fois des capacités de pompe et de l'armement, adaptés à la lutte contre l'incendie et à la mise en œuvre des moyens de la défense extérieure contre l'incendie.

- **Être un outil d'aide à la décision et à la conception** : ce règlement départemental se veut être, certes un outil technique d'analyse et de dimensionnement des besoins en eau, mais également un guide permettant d'accompagner tant les élus et les agents des services instructeurs des autorisations du droit du sol que les différents acteurs du développement économique, concernés par la DECI.

## **B – LES REFERENCES REGLEMENTAIRES**

### **1. LE REFERENTIEL NATIONAL DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE**

Le Référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie (RNDECI) est un document-cadre, définissant une méthodologie et des principes généraux relatifs à l'aménagement, l'entretien et la vérification des points d'eau servant à l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie.

Ce document fixe des principes et des objectifs à atteindre afin de concourir à l'amélioration de la défense extérieure contre l'incendie, mais ne définit pas les règles prescriptives à appliquer localement.

Le RNDECI constitue une « boîte à outils » à la fois pour l'élaboration du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie, mais également pour la mise en place, à l'initiative des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, des schémas communaux ou intercommunaux de DECI.

#### **Références réglementaires.**

Décret 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie.

Arrêté n° INTE 1522200A du 15 décembre 2015 fixant le Référentiel national de la DECI.

Article R.2225-2 du CGCT.

### **2. LE REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE**

Le Règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) fixe les règles relatives à la défense extérieure contre l'incendie à l'échelon du département. Il est rédigé par le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) et est arrêté par le préfet du département.

Le RDDECI est élaboré en prenant en compte, d'une part les particularités locales, et d'autre part en reprenant les problématiques mises en évidence dans le cadre du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, dont il est complémentaire. Il est cohérent avec l'organisation opérationnelle et le Règlement opérationnel du Sdis 76.

Le RDDECI doit permettre également d'accompagner les acteurs locaux dans le développement rural, urbain et des zones d'activité économique, tout en assurant la défense extérieure contre l'incendie de l'existant.

Contrairement aux établissements recevant du public (ERP), le RDDECI ne s'applique pas aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), ces dernières disposant d'une réglementation et de dispositions propres en matière de défense contre l'incendie et, par conséquent, ce document ne formule pas de préconisation aux exploitants des ICPE.

#### **Références réglementaires.**

Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie.

Article R. 2225-3 du CGCT.

### **3. L'ARRETE COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL DE LA DECI**

#### **3.1 Les objectifs de l'arrêté communal ou intercommunal**

Il appartient au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'arrêter la défense extérieure contre l'incendie sur son territoire.

L'arrêté communal ou intercommunal permet de dresser un inventaire exhaustif de l'ensemble des points d'eau d'incendie, publics et privés, présents sur le territoire et de façon plus générale, définir sans équivoque la défense extérieure contre l'incendie et trancher à cette occasion la situation litigieuse de certains points d'eau.

Le maire ou le président de l'EPCI agissant en qualité d'autorité compétente, procède dans un premier temps à une démarche d'identification des risques et des besoins en eau pour y répondre.

Dans un second temps, il intègre dans sa démarche une série de besoins en eau incendie définis et traités par :

- d'autres réglementations autonomes, notamment celle relative aux établissements recevant du public (ERP). Toutefois, pour ces cas, il ne lui appartient ni d'analyser le risque, ni de prescrire des points d'eau d'incendie (PEI),
- la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), dans la mesure où elle induit l'utilisation de points d'eau d'incendie publics, ou pour lesquels une convention d'utilisation a été établie.

L'arrêté communal ou intercommunal reprend les données générées par l'application de ces réglementations sans les modifier, pour la cohérence globale de la défense incendie et surtout pour les interactions juridiques pouvant en résulter.

L'autorité compétente fixe, sous la forme d'un arrêté, la liste exhaustive des points d'eau d'incendie présents sur son territoire de compétence.

Il est rappelé que les points d'eau d'incendie sont les points d'alimentation en eau mis à la disposition des engins de lutte contre l'incendie.

À l'occasion de ce recensement, des caractéristiques techniques particulières des PEI doivent être mentionnées.

De la même façon, les points d'eau accessoires non dédiés à la défense extérieure contre l'incendie, susceptibles de présenter un intérêt opérationnel, peuvent être inclus dans cet inventaire après approbation du Sdis 76 (Cf. chapitre 4 § B2).

#### **3.2 L'élaboration et la mise à jour**

Lors de la mise en place initiale de l'arrêté, le Sdis 76 communique à l'autorité compétente l'ensemble des informations relatives à la DECI en sa possession, tant les bases de données sous forme de tableaux que les éléments cartographiques.

Les points d'eau d'incendie retenus dans cet arrêté doivent être conformes aux prescriptions techniques du présent règlement.

L'autorité compétente adresse cet arrêté initial ainsi que toutes les modifications ultérieures au préfet qui en adresse une copie au Sdis 76, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

La mise à jour de cet arrêté entre dans les processus d'échanges d'informations entre le Sdis 76 et les collectivités, conformément aux dispositions du présent règlement.

Lorsqu'une évolution de la défense extérieure contre l'incendie intervient, l'autorité compétente procède à la mise à jour de l'arrêté communal ou intercommunal.

L'arrêté modificatif est transmis au plus tard le 31 mars de l'année n+1, au préfet qui en adresse une copie au Sdis 76.



### **Précision.**

Le signalement des indisponibilités ponctuelles des PEI n'entre pas dans le périmètre juridique de cet arrêté : il n'est donc pas nécessaire de modifier l'arrêté dans ces cas.

Les caractéristiques suivantes sont obligatoirement mentionnées dans l'arrêté ou la base :

- la localisation du PEI,
- le type de PEI (poteau d'incendie, citerne fixe avec prise d'aspiration, etc.),
- le statut public ou privé : en l'absence de précision, le statut du PEI sera par défaut « public » (Cf ; chapitre 2 du présent règlement),
- les performances hydrauliques (débit, pression) des hydrants implantés sur des réseaux d'eau sous pression,
- la capacité de la ressource en eau alimentant le PEI et son éventuelle absence de pérennité dans le temps (exemple : inépuisable sur cours d'eau, capacité du château d'eau, etc.),
- le numéro d'ordre affecté au PEI.

Lorsqu'un point d'eau privé est inclus dans l'arrêté communal ou intercommunal, l'autorité compétente lui attribue un numéro d'ordre conformément aux dispositions du présent règlement.



### **Important.**

Il est rappelé que sur le plan opérationnel, le Sdis 76 peut utiliser en cas de nécessité, toutes les ressources en eau que commande la lutte contre le sinistre, même si ces ressources ne sont pas identifiées comme des points d'eau d'incendie.

Dans ce cas, le commandant des opérations de secours (COS), agissant sous l'autorité du directeur des opérations (DOS), mène une appréciation instantanée du bilan avantages / inconvénients d'utilisation de cette ressource improvisée. Il s'agit de comparer les effets de la privation éventuelle d'une ressource en eau et les conséquences prévisibles de l'incendie.

L'autorité compétente use au besoin du pouvoir de réquisition. Dans l'urgence et en l'absence du DOS, la réquisition peut être réalisée verbalement par le COS. Elle doit ensuite être régularisée par l'autorité de police.



### **Références réglementaires.**

Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie.  
Article R. 2225-1 et 4 du CGCT.

## **4. LE SCHEMA COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL DE LA DECI**

Bien que sa réalisation ne revêt pas de caractère obligatoire, le schéma communal (SCDECI) ou schéma intercommunal (SICDECI), s'il est associé aux autres outils d'urbanisme opérationnels (plan local d'urbanisme (PLU), schéma de cohérence territoriale (SCOT), etc.) peut se révéler être un outil d'aménagement du territoire efficace.

Sur la base d'une analyse des risques, le schéma communal ou intercommunal de DECI doit permettre à l'autorité compétente :

- de connaître sur son territoire, le niveau de couverture de la défense extérieure contre l'incendie existante,
- d'identifier les insuffisances et les zones non couvertes,
- de prioriser l'implantation des équipements nécessaires au renforcement de la DECI,

- de visualiser l'évolution prévisible des risques en fonction du développement prévu de l'urbanisation.

Dans les communes où la situation est particulièrement simple en matière de DECI, notamment lorsqu'il y a peu d'habitations et que la ressource en eau est abondante et accessible aux engins de lutte contre l'incendie, l'arrêté de DECI mentionné au chapitre précédent peut se substituer au schéma communal.

Le SCDECI ou SICDECI permet à l'autorité compétente de planifier les actions relatives à la DECI, de manière efficiente, tout en garantissant une maîtrise des coûts.



### **REFERENCES REGLEMENTAIRES.**

Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie.

Article R. 2225-4 du CGCT.

Articles R 2225-5 et 6 du CGCT.

## **C – LE ROLE ET LES MISSIONS DES ACTEURS LOCAUX DE LA DECI**

### **1. LE ROLE DU MAIRE OU DU PRESIDENT DE L'EPCI**

#### **1.1 La police administrative spéciale de la DECI**

Le maire exerce le pouvoir de police administrative spéciale de la DECI, de ce fait il assure la défense extérieure contre l'incendie sur sa commune. Ce pouvoir consiste en pratique pour l'autorité compétente à :

- fixer par arrêté la DECI communale,
- décider de la mise œuvre et arrêter le schéma communal (ou intercommunal) de la DECI,
- faire procéder aux contrôles techniques périodiques des PEI.

Ce pouvoir de police est transférable à un établissement de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre, dès lors que les maires des collectivités membres ont transféré au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

Dans ce cas, le président de l'EPCI exerce le pouvoir de police administrative spéciale, particulièrement dans les métropoles où leurs présidents exercent de plein droit le service public et le pouvoir de police administrative spéciale de la DECI.



### **IMPORTANT.**

Même en cas de transfert de compétence du pouvoir de police spéciale de la DECI, le maire conserve son rôle de directeur des opérations de secours (DOS) conformément aux dispositions du CGCT.

#### **1.2 Le service public de DECI**

Le service public de DECI est une compétence communale, placée sous l'autorité du maire. Ce service, distinct du service public de l'eau potable, est transférable à un établissement public de coopération intercommunal, pas nécessairement à fiscalité propre, et est alors placé sous l'autorité du président de celui-ci. Ce transfert volontaire est effectué conformément aux procédures de droit commun.

Le service public de DECI assure la gestion matérielle de la DECI et porte principalement sur :

- la création, la maintenance ou l'entretien,
- l'apposition de signalisation,
- le remplacement et l'organisation des contrôles techniques des PEI,
- l'échange d'informations avec les autres services.

La collectivité compétente en matière de DECI peut faire appel à un tiers pour effectuer tout ou partie de ses missions (création des PEI, opérations de maintenance, contrôles) par le biais d'une prestation de service, conformément au code des marchés publics.

Les dépenses afférentes à la DECI sur le réseau d'eau potable ne peuvent donner lieu à la perception de redevances pour service rendu aux usagers du réseau de distribution de l'eau, la lutte contre les incendies constituant une activité de police au bénéfice de l'ensemble de la population.

Seuls les investissements demandés pour assurer l'alimentation en eau des moyens de lutte contre l'incendie sont à la charge du budget des services publics de DECI.

Lorsqu'une extension de réseau ou des travaux de renforcement sont utiles à la fois pour la défense incendie et pour la distribution de l'eau potable, un cofinancement est possible dans le cadre d'un accord conclu entre les collectivités compétentes.



### **Important.**

La DECI est un objectif complémentaire qui doit être compatible avec l'usage premier des réseaux d'eau potable, et ne doit porter aucun préjudice quant à leur fonctionnement ou à la qualité sanitaire de l'eau distribuée, ni conduire à des dépenses hors de proportion avec le but à atteindre, en particulier pour ce qui concerne le dimensionnement des canalisations.



### **Références réglementaires.**

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Article L. 5211-9-2 du CGCT.

Article L 2213-32 du CGCT.

Articles L 2224-12-1, L. 2225-1 à 5 et R. 2225-7 et 8 du CGCT.

Articles L.5212-2 et 3 du CGCT.

## **2. LE ROLE ET LES MISSIONS DU SDIS 76**

Bien que la défense extérieure contre l'incendie ne relève pas directement de sa compétence, le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime assure le suivi de la répertoriatio n de l'ensemble des points d'eau d'incendie dont il a la connaissance.

Le Sdis 76 assure la mise à jour de cet inventaire dès lors que l'autorité compétente porte à sa connaissance toute modification ou toute création de points d'eau d'incendie.

Le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime agissant en qualité de conseiller technique, apporte à l'autorité compétente, son expertise en matière d'analyse des risques et de dimensionnement des besoins en eau sur :

- les dossiers relatifs aux établissements recevant du public, conformément aux dispositions réglementaires,
- les dossiers relatifs aux habitations régis par le Code de la construction et de l'habitation, bien que cette étude ne revête pas de caractère obligatoire,
- de façon générale, sur toute demande d'information ou de travaux visant à créer, modifier ou supprimer un PEI et sur toute sollicitation relevant de la défense extérieure contre l'incendie.

Le Sdis 76 apporte également son expertise, aux collectivités qui le souhaitent, pour l'établissement des schémas communaux ou intercommunaux de défense extérieure contre l'incendie, en vérifiant en particulier la concordance des schémas projetés avec le présent règlement et en prenant en compte également les retours d'expériences des sinistres ayant fait l'objet d'une analyse post opérationnelle.



### **Important.**

Toutefois, s'agissant des schémas communaux ou intercommunaux, la conception et la réalisation ne relèvent pas de la compétence du Sdis 76. Il appartient donc à la collectivité d'assurer en régie ou de recourir à un prestataire de services afin de concevoir ces documents.

## **3. LE RÔLE ET LES MISSIONS DES CHEFS D'ÉTABLISSEMENTS**

### **3.1 Le rôle et les missions du responsable de l'établissement recevant du public**

Les établissements recevant du public (ERP) sont visés par l'article R 123-2 du Code de la construction et de l'habitation et dans la majorité des cas, les ERP sont défendus par des points d'eau d'incendie (PEI) publics.

Toutefois et en application de l'article MS5 du Règlement de sécurité, lorsque la défense extérieure contre l'incendie publique est insuffisante, il peut être demandé à l'exploitant de disposer de points d'eau d'incendie privés.

Il appartient alors à l'exploitant d'un tel établissement de s'assurer en permanence de la disponibilité et de la conformité des points d'eau concourant à la défense extérieure contre l'incendie de son établissement et de signaler au Sdis 76, dès qu'il en a connaissance, toute indisponibilité ou tout dysfonctionnement rendant inopérant les points d'eau d'incendie défendant son établissement.

Parallèlement, l'exploitant informe le Sdis 76 des mesures compensatoires mise en œuvre afin de pallier cette indisponibilité temporaire.

Dans le cas où la défense extérieure contre l'incendie de l'établissement est assurée par des points d'eau privés, il appartient à l'exploitant, de fournir à l'occasion des visites périodiques de la commission de sécurité un procès-verbal de contrôle des points d'eau assurant la défense de son établissement.

### **3.2 Le rôle et les missions du responsable d'établissement soumis au Code du travail**

Conformément à l'article L 4121-1 du Code du Travail, le chef d'établissement, ou l'exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du Code de Travail, prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

A ce titre, le chef d'établissement ou l'exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du Code du travail est tenu de s'assurer en permanence de la disponibilité et de la conformité des points d'eau concourant à la défense extérieure contre l'incendie de son établissement.

S'agissant particulièrement des points d'eau situés dans une enceinte privée, il est de la responsabilité du chef d'établissement de signaler au Sdis 76, dès qu'il en a connaissance, toute indisponibilité ou tout dysfonctionnement rendant inopérant les points d'eau d'incendie défendant son établissement.

## **4. LA PARTICIPATION DES TIERS A LA DECI**

### **4.1 Le statut juridique des points d'eau d'incendie**

Dans la majorité des situations locales, les PEI appartiennent au service public de la DECI. Toutefois et exceptionnellement, des personnes privées peuvent participer à la DECI.

Ces dispositifs sont destinés à être utilisés, quelle que soit leur implantation, sur voie publique ou sur terrain privé.

Par principe et sous réserve des précisions développées dans les paragraphes suivants :

- un PEI public est à la charge du service public de la DECI. L'ensemble de la population en bénéficie,

- un PEI privé est à la charge de son propriétaire. Il fait partie de la DECI propre à l'établissement privatif défendu par ce PEI.

 **Important.**

Le caractère public ou privé d'un PEI n'est pas systématiquement lié à sa localisation (un PEI public peut être localisé sur un terrain privé), ni à son propriétaire (des ouvrages privés peuvent être intégrés aux PEI publics sans perdre la qualification de leur propriété).

Ils sont alors pris en charge par le service public de la DECI dans le cadre d'une convention de mise à disposition pour ce qui relève de leur utilisation.

Les principales situations susceptibles d'être rencontrées dans le département de la Seine-Maritime sont les suivantes :

Situation juridique ou foncière	Implantation et financement du PEI	Statut du PEI	Mise à disposition du PEI	Contrôles et maintenance du PEI
<b>Opération créant au plus trois logements</b>	Collectivité	Public	De droit	Par le service public de la DECI
<b>Opération créant au moins quatre logements</b>	Lotisseur ou aménageur	Privé	Possible sous convention	Par le propriétaire, ou après convention, par le service public de la DECI
<b>Lotissement d'initiative publique, projet urbain partenarial, etc.</b>	Lotisseur ou aménageur	Public	De droit	Par le service public de la DECI
<b>Etablissements recevant du public (ERP)</b>	Collectivité	Public	De droit	Par le service public de la DECI
	Propriétaire	Privé	Possible sous convention	Par le propriétaire, ou après convention, par le service public de la DECI
<b>Industrie non ICPE</b>	Propriétaire	Privé ou Public	Possible sous convention	
<b>Industrie ICPE</b>	Propriétaire	Privé		
<b>Zone d'activité concertée (ZAC)</b>	Aménageur	Public	De droit	Par le service public de DECI
<b>Installation agricole non ICPE</b>	Collectivité	Public	De droit	Par le service public de la DECI
	Propriétaire	Privé	Possible sous convention	Par le propriétaire, ou après convention, par le service public de la DECI
<b>Installation agricole ICPE</b>	Propriétaire	Privé		

#### 4.2 Aménagement et utilisation de points d'eau d'incendie localisés sur des parcelles privées

Les différents cas d'aménagement de points d'eau d'incendie sur des parcelles privées sont les suivants :

Situations possibles	Statut du PEI	Procédure(s) administrative(s) envisageable(s)	Contrôles et maintenance du PEI
<b>Le point d'eau a été financé par la commune ou par l'EPCI et il est implanté sur le domaine privé sans acte de propriété.</b>	Public	➤ rétrocession de la parcelle concernée sous la forme d'une procédure de droit commun.	L'ensemble des opérations de maintenance et d'entretien (espaces végétalisés, accès, etc.) relevant de la DECI ainsi que les contrôles périodiques du point d'eau sont assurés par le service public de DECI.
<b>La commune ou l'EPCI souhaite implanter un PEI sur une parcelle privée.</b>		➤ élaboration d'une convention de mise à disposition du terrain, ➤ ou acquisition foncière de l'emplacement concerné par détachement d'une partie de la parcelle visée.	
<b>Le point d'eau a été financé par un particulier et il est implanté sur le domaine privé.</b>	Privé	➤ possibilité de mise à disposition du PEI sous la forme d'une convention fixant les modalités techniques et financières.	

Dans le cas des points d'eau publics implantés sur des parcelles privées et dans l'impossibilité de parvenir à un accord amiable ou contractuel, une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique peut être mise en œuvre par l'autorité compétente. L'utilité publique est constituée, pour ce type d'implantation, sous le contrôle du juge administratif.

En cas de mise en vente de la parcelle par le propriétaire, la commune peut se porter acquéreur prioritaire si elle a instauré le droit de préemption urbain, dans les conditions prévues par les articles L 211-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Dans le cas de la mise à disposition d'un point d'eau privé, un point d'équilibre doit être trouvé afin que le propriétaire du point d'eau ne soit pas lésé mais aussi ne s'enrichisse pas sans cause.

Toutefois, en cas de prélèvement important d'eau, notamment sur une ressource non réalimentée en permanence, la convention peut prévoir des modalités de remplissage en compensation.

Hormis les cas précédemment cités, d'autres situations locales d'usage ou de droit peuvent inciter les communes ou les EPCI à assimiler aux points d'eau d'incendie publics, des PEI qui n'appartiennent pas clairement à la commune ou à l'EPCI.

La mise en place de l'arrêté communal ou intercommunal de DECI, doit permettre de clarifier certaines situations en mentionnant explicitement le statut public ou privé des différents points d'eau d'incendie.

## **5. PRINCIPE DE GRATUITE DE L'EAU A L'USAGE DES SERVICE D'INCENDIE**

La mise à disposition de l'eau destinée à la lutte contre les incendies est réalisée par l'autorité compétente à titre gratuit.

Par extension, la notion de gratuité est également applicable :

- à l'eau d'une réserve publique de DECI alimentée par le réseau d'eau potable, mise en place en cas d'impossibilité de connecter un poteau ou une bouche d'incendie au dit réseau en raison d'un débit ou d'une pression insuffisante (cas des citernes réalimentées),
- à la réalimentation, après sinistre, d'une réserve publique ou privée, si cette dernière a été intégrée dans l'arrêté communal de DECI.

Sont de fait exclus de ce principe de gratuité de fourniture de l'eau, les systèmes d'extinction, les points d'eau d'incendie privatifs mis en place dans l'enceinte de propriétés privées ainsi que les dispositifs privés concourant à la défense extérieure contre l'incendie (réserve d'approche, etc.)

De la même façon, le frais occasionnés :

- par le prélèvement de l'eau nécessaire à la lutte contre un incendie,
- par la réalimentation d'un point d'eau privé après sinistre,
- ou consécutivement à des détériorations résultant d'un usage normal des points d'eau d'incendie par les sapeurs-pompiers,

ne peuvent être imputés au Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

Dans le cas de mise à disposition des points d'eau privés par son propriétaire, la gratuité de la réalimentation peut être applicable dès lors qu'une convention de mise à disposition entre l'autorité compétente et le propriétaire le prévoit.

## **6. UTILISATIONS ANNEXES DES POINTS D'EAU INCENDIE**



### **Principe.**

Les points d'eau d'incendie publics, en particulier ceux qui sont alimentés par un réseau d'adduction en eau sous pression sont conçus pour et, par principe réservés à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours.

Dans le cadre de ses prérogatives de police spéciale, il appartient à l'autorité compétente de réglementer l'utilisation annexe des PEI.

En particulier, il lui revient de réserver ou non l'exclusivité de l'utilisation des PEI aux seuls services d'incendie et de secours, notamment pour les PEI connectés au réseau d'eau potable.

Elle peut autoriser après avis, selon le cas, du service public de l'eau ou de l'autorité chargée du service public de la DECI, l'utilisation des bouches et poteaux d'incendie pour d'autres usages, sous réserve que cette utilisation annexe, ne porte pas préjudice à la performance des PEI (débit et volume de référence exigibles, accessibilité, état général, etc.).

Pour les réserves d'eau à capacité limitée, notamment les châteaux d'eau, les autorisations de puisage doivent être délivrées avec prudence, afin de garantir la quantité minimum prévue pour la DECI.

Les dispositifs de limitation d'usage des PEI normalisés, nécessitant d'autres manœuvres et outils que ceux prévus par la norme, ne peuvent pas être mis en place sans avoir été préalablement approuvés par le ministère chargé de la sécurité civile.



### **Références réglementaires.**

Articles R. 1321-1 et 2 et R. 1321-2 à 5 du code de la santé publique (CSP).

# CHAPITRE 2 – LA MISE EN SERVICE ET LE MAINTIEN EN CONDITION DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE

## A - LES PRINCIPES GENERAUX DU MAINTIEN EN CONDITION DES POINTS D'EAU D'INCENDIE

Dès leur création, les points d'eau d'incendie font l'objet d'un contrôle régulier de leur performance et leur maintien en condition opérationnelle est obligatoire.

À cet effet, le RDDECI met en place plusieurs séries d'actions dont l'objectif commun est de garantir une disponibilité permanente de la DECI.

**Il en va en particulier de :**

- la sécurité physique des populations sinistrées et des sauveteurs intervenants,
- la protection des animaux, des biens et de l'environnement,
- la sécurité juridique des autorités chargées de la DECI.

On distingue quatre types d'actions visant à garantir la pérennité de la DECI :

Type d'actions	Réalisés par	Objectifs
<b>Visite de réception</b>	<p><b>PEI public :</b> Le Sdis 76 en présence du maître d'ouvrage et du service public de la DECI, du gestionnaire du service des eaux</p> <p><b>PEI est privé :</b> En plus des participants ci-dessus, sont également conviés le donneur d'ordre et l'installateur</p>	Identifier les nouveaux PEI et s'assurer de leur conformité technique au présent règlement
<b>Maintenance Préventive et Corrective</b>	<p>Le service public de la DECI ou le prestataire ayant reçu délégation pour réaliser les contrôles</p> <p>En cas de PEI privé, par le propriétaire ou le service public de la DECI dans le cadre d'une convention</p>	<p>Assurer le fonctionnement permanent des PEI</p> <p>Remettre en condition les PEI ayant subi une indisponibilité liée à des problèmes techniques</p>
<b>Contrôles techniques périodiques</b>		S'assurer de la performance hydraulique (débit/pression) et garantir l'accessibilité et la signalisation des PEI
<b>Reconnaitances opérationnelles</b>	<p><b>PEI public ou privé :</b></p> <p>Le Sdis 76 et en particulier par les sapeurs-pompiers des centres d'incendie et de secours dont les modalités d'organisation sont fixées par le Service Prévision.</p>	S'assurer pour son propre compte de la présence, du maintien en état de fonctionnement, de la signalisation et de l'accessibilité de l'ensemble des PEI



### **Important.**

Les prestataires chargés de ces contrôles, réalisés en régie par le service public de DECI ou non, ne sont soumis à aucune obligation d'agrément.



### Références réglementaires.

Article R. 2225-7-I-5° et R. 2225-9 du CGCT.  
Règlement opérationnel du Sdis 76

## **B - LA CREATION ET LA MISE EN SERVICE DES POINTS D'EAU D'INCENDIE**

### **1. LA VISITE DE RECEPTION D'UN POINT D'EAU D'INCENDIE**

La visite de réception intervient à l'initiative du maître d'ouvrage ou de son représentant. Elle est réalisée en présence de l'installateur, du propriétaire de l'installation ou de son représentant, du service public de la DECI, du service public de l'eau potable (s'il est concerné), du gestionnaire du service des eaux (s'il est concerné) et d'un représentant du Sdis 76.

La visite de réception d'un nouveau point d'eau d'incendie revêt un caractère systématique et obligatoire, y compris pour les PEI qui ne sont pas implantés sur un réseau d'eau sous pression mais qui sont dotés d'aménagements du type : dispositif fixe d'aspiration, aire d'aspiration ou de mise en station, réserve enterrée ou aérienne, etc.

<b>Visite de réception d'un point d'eau d'incendie</b>	
<b>Objectifs</b>	<b>Contrôles effectués</b>
<p>S'assurer que le PEI satisfait :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aux dispositions techniques définies dans le présent règlement,</li><li>• à la conformité de conception et d'installation des PEI connectés sur un réseau d'eau sous pression.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'implantation et la localisation du PEI, y compris les coordonnées GPS,</li><li>• la signalisation,</li><li>• la numérotation,</li><li>• l'état général des abords du point d'eau,</li><li>• l'accessibilité aux moyens de lutte contre les incendies,</li><li>• la capacité de mise en œuvre des engins-pompes (attestation de stabilité, etc.), s'agissant des aires d'aspiration ou de mise en station. Cette dernière comprend une manœuvre d'alimentation ou de mise en aspiration par un engin-pompe.</li></ul>



### **Cas particulier des essais simultanés.**

Dans le cas où le dimensionnement de la DECI préconise le recours simultané à plusieurs points d'eau d'incendie, si les PEI assurant cette DECI sont connectés à un réseau d'eau sous pression, la visite de réception doit permettre la vérification de la conformité aux valeurs de référence en utilisation en simultanée de ces PEI.

Il convient alors de s'assurer que le débit unitaire de chaque PEI, en situation d'utilisation simultanée, est conforme aux préconisations du Sdis 76.

Une attestation de débit simultané est alors fournie par le gestionnaire du réseau d'eau.

Dans tous ces cas de réception de point d'eau d'incendie, une attestation de réception est établie par le Sdis 76. La fiche technique FT C.4 du Guide technique de la DECI présente un modèle d'attestation de réception.

L'attestation de réception doit être adressée par le Sdis 76 à l'autorité compétente et transmis au service public de la DECI si ce dernier n'a pas opéré la réception.

Ainsi, l'attestation de réception est le seul document permettant d'intégrer le nouveau PEI au sein de la DECI.

## **2. LA NUMEROTATION DES POINTS D'EAU D'INCENDIE**

### **2.1 La numérotation des points d'eau d'incendie publics**

Dès sa création ou au plus tard dès son intégration dans la défense extérieure contre l'incendie et conformément aux dispositions du présent règlement, chaque point d'eau d'incendie doit disposer d'un numéro d'inventaire départemental unique, exclusif de toute autre numérotation.

Afin d'éviter la multiplicité des outils de gestion et des bases de données, source d'erreurs de numérotation, ce numéro d'inventaire est attribué **exclusivement par le Sdis 76** selon le principe suivant :

**Numéro d'inventaire = Code INSEE de la commune + Code PEI + n° de PEI**

**Exemple** : le poteau d'incendie n° 126 situé sur la commune de Bolbec, délivrant un débit de 60 m<sup>3</sup>/h et implanté sur un réseau d'eau potable, portera le n° 76114 112 126

Le numéro de PEI correspond au numéro de signalisation figurant matériellement sur le PEI lui-même. Ce numéro correspond au numéro d'identification en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

La fiche technique FT B.12 du présent règlement précise les principes de numérotation des PEI.

### **2.2 La numérotation des points d'eau d'incendie privés**

De la même façon, tous PEI privés, à l'exception des PEI privés ne couvrant que les besoins propres des ICPE, font l'objet d'une numérotation.

Afin de les identifier et de les dissocier clairement des autres PEI publics, ce numéro d'inventaire est attribué **exclusivement par le Sdis 76** selon le principe suivant :

**Numéro d'inventaire = Code INSEE de la commune + Code PEI + n° de PEI  
suivi de la lettre « P »**

**Exemple** : la bouche d'incendie n°31 située sur la commune de Bolbec, dans l'enceinte de la société Dupont & Cie, implantée sur un réseau d'eau non potable et délivrant 30 m<sup>3</sup>/h, portera le n° 76114 221 31 P

Le numéro de PEI correspond au numéro de signalisation figurant matériellement sur le PEI lui-même.

La fiche technique FT B.12 du présent règlement précise les principes de numérotation des PEI.

## C – LE MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLE DES POINTS D’EAU D’INCENDIE

### 1. LA MAINTENANCE PREVENTIVE ET LA MAINTENANCE CORRECTIVE DES POINTS D’EAU D’INCENDIE

L’ensemble des PEI inventoriés dans le cadre de la défense extérieure contre l’incendie doit faire l’objet d’une action de maintenance préventive annuelle.

Opérations de maintenance préventive et correctives des PEI	
Objectifs	Contrôles et actions à effectuer
<p><u>S’assurer que les PEI :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>fonctionnent de façon normale et permanente,</li> <li>sont accessibles, visibles et signalés correctement,</li> <li>en cas d’anomalie, sont remis en service le plus rapidement possible.</li> </ul>	<p><b>Préventive</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>état général des abords du point d’eau,</li> <li>état général du point d’eau,</li> <li>présence des bouchons obturateurs et chaînette,</li> <li>intégrité des demi-raccords, des enveloppes des réserves, etc.</li> <li>opérations visant à garantir la manœuvrabilité des organes mobiles, des vannes, (graissage) etc.</li> <li>présence des dispositifs de sécurité (bouées, cordes, etc.),</li> <li>vérification du fonctionnement des dispositifs de vidange et/ou de décharge des appareils,</li> <li><b>changement de toutes pièces ou dispositifs défectueux constatés.</b></li> </ul>
	<p><b>Curative</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>fonctionnement après réparation des organes remplacés,</li> <li>présence d’eau à l’hydrant attestant de la réouverture des vannes d’isolement,</li> <li>éventuellement une mesure de la performance hydraulique.</li> </ul>



#### **Important.**

A l’issue des opérations de maintenance curative, et après avoir effectué un contrôle des performances hydrauliques du point d’eau déclaré hors service, le service public de la DECI informe le Sdis 76 de la remise en fonction du point d’eau d’incendie. Cette remontée d’information est réalisée conformément aux dispositions du chapitre 4 paragraphe D.



#### **Références réglementaires.**

Articles R. 2225-7-I-5° et R. 2225-9 du CGCT.

### 2. LES CONTROLES TECHNIQUES PERIODIQUES

Les contrôles techniques périodiques ont pour objectif de s’assurer que chaque PEI conserve ses caractéristiques, notamment sa performance hydraulique d’alimentation.

## Contrôles techniques périodiques des PEI

Objectifs	Actions à réaliser
<p><u>S'assurer que les PEI :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fonctionnent de façon normale et permanente,</li> <li>• sont accessibles, visibles et signalés correctement,</li> <li>• en cas d'anomalie, ont été remis en service le plus rapidement possible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mesure du débit et des pressions statique et dynamique des PEI alimentés par des réseaux d'eau sous pression, communément appelés « contrôle débit/pression »,</li> <li>• vérification du volume et l'aménagement des réserves d'eau naturelles ou artificielles,</li> <li>• contrôle de l'état technique général et du fonctionnement des appareils et des aménagements associés,</li> <li>• vérification de l'accès et des abords,</li> <li>• vérification de la présence de la signalisation et de la numérotation.</li> </ul>
<p>La périodicité des contrôles de la performance est organisée de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour les communes classées en <b><u>zones A et B du Sdacr</u></b>, la périodicité des contrôles est <b><u>triennale</u></b> avec la réalisation d'un contrôle <b><u>minimum d'un tiers du parc annuellement</u></b>,</li> <li>• pour les communes classées en <b><u>zones C du Sdacr</u></b> : le contrôle est <b><u>biennal</u></b> sur l'ensemble du parc.</li> </ul> <p>Il appartient alors au service public de la DECI de définir le mode d'organisation de ces contrôles. L'autorité compétente informe le Sdis 76 du mode d'organisation retenu dans l'arrêté communal ou intercommunal de la DECI.</p>	



### **Important.**

Les résultats des contrôles techniques, tant des PEI publics que privés, font l'objet d'un compte rendu qui est adressé à l'autorité compétente, ainsi qu'au Sdis 76, au plus tard, **2 mois** après la date de fin de réalisation des contrôles.

Les premiers rapports de contrôle devront parvenir au Sdis 76 au plus tard un an après la parution du présent règlement au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Seine-Maritime.

Dans le cas des PEI privés, l'autorité compétente s'assure que les contrôles périodiques sont réalisés par le propriétaire et peut être amenée à lui rappeler cette obligation, sous la forme d'un courrier recommandé.

En cas de carence du propriétaire, le service public de la DECI peut réaliser d'office les contrôles, aux frais du propriétaire, sous réserve de lui avoir adressé une mise en demeure, restée infructueuse dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.



### **Schéma de principe de transmission des bilans des contrôles techniques périodiques**

#### **i Remarques.**

Les contrôles techniques périodiques peuvent être réalisés à l'occasion des opérations de maintenance.

De la même façon, les contrôles techniques périodiques de « débit / pression » concernent des PEI implantés sur des réseaux sous pression ne répondant pas par conception aux débits attendus ( inférieure à 30 m<sup>3</sup>/h) et dans l'attente de l'éradication des insuffisances, seuls des contrôles fonctionnels visant à garantir la manœuvrabilité et la présence d'eau à l'appareil doivent être maintenus.

#### **📖 Références réglementaires.**

Article R. 2225-9 du CGCT.

### **3. LES RECONNAISSANCES OPERATIONNELLES DU SDIS 76**

Les reconnaissances opérationnelles périodiques organisées par le Sdis 76 ont pour objectif de s'assurer que les points d'eau d'incendie, publics et privés, restent utilisables pour l'alimentation des moyens de lutte contre les incendies.

L'objectif de cette opération n'étant pas de vérifier la performance hydraulique de l'appareil mais uniquement sa manœuvrabilité, la durée d'écoulement de l'eau sera la plus courte possible, sans que la manœuvre n'occasionne de coup de bélier sur le réseau, l'ouverture et la fermeture de l'appareil devant être réalisées avec soin, sans à-coup.

## Reconnaitances opérationnelles des PEI par le Sdis 76

Objectifs	Actions à réaliser ou point à observer
<p><u>S'assurer que les PEI :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• restent utilisables et accessibles dans le temps,</li> <li>• garantissent la pérennité des ressources en eau nécessaires à la lutte contre les incendies.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'accessibilité aux engins-pompes,</li> <li>• la signalisation,</li> <li>• l'ouverture de l'hydrant afin de vérifier la manœuvrabilité, la présence d'eau et l'absence de fuite, état des demi-raccords,</li> <li>• l'implantation,</li> <li>• la numérotation,</li> <li>• des abords,</li> </ul> <p>Pour les points d'eau d'incendie naturels ou artificiels disposant de dispositifs fixes d'aspiration :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vérifier la présence et l'intégrité des demi-raccords,</li> <li>• la propreté des crépines,</li> <li>• le niveau ou le volume d'eau présent dans la réserve.</li> </ul>

Les reconnaissances opérationnelles réalisées par le Sdis 76 font l'objet d'un compte rendu qui est transmis à l'autorité compétente, au plus tard, **2 mois** après la date de fin des contrôles.

L'autorité compétente transmet au Sdis 76, s'il y a lieu, la mise à jour des coordonnées des propriétaires des points d'eau d'incendie privés ainsi que les comptes-rendus relatifs aux PEI privés.

Le Sdis 76 transmet aux propriétaires les comptes rendus relatifs aux PEI privés.

**La périodicité des reconnaissances opérationnelles est annuelle.**

### **Bonne pratique.**

La transmission des résultats de la reconnaissance opérationnelle ainsi que la réalisation de visites conjointes ou coordonnées, constituent un moyen de contact privilégié entre services communaux ou intercommunaux et le Sdis 76 sur le sujet de la sécurité incendie, en particulier lorsque la périodicité de réalisation tombe la même année.

Les visites conjointes permettent de procéder, simultanément, à la reconnaissance opérationnelle et au contrôle périodique. Elles impliquent ainsi l'ensemble des organismes chargés de chacune de ces opérations.

Les visites coordonnées consistent à réaliser pour chaque PEI, alternativement, un contrôle technique puis une reconnaissance opérationnelle.

### **Références réglementaires.**

Article R. 2225-5 du CGCT.  
Règlement opérationnel du Sdis 76.

## D – POINTS D’EAU D’INCENDIE HORS SERVICE

Tout changement d’état des appareils concourant à la défense extérieure contre l’incendie observé à l’occasion des contrôles périodiques, des interventions des services de lutte contre l’incendie ou de découvertes ponctuelles, doit faire l’objet d’une information sans délai du Sdis 76.

Le propriétaire d’un point d’eau d’incendie privé notifie également l’indisponibilité de ses PEI à l’autorité compétente, dans les mêmes conditions que celles définies pour les PEI publics, en précisant les mesures compensatoires mises en œuvre afin de pallier le déficit en eau.

L’information relative à l’indisponibilité, à la remise en état ou à la modification des caractéristiques d’un PEI public ou privé doit être transmise sans délai au service public de DECI (si ce dernier n’est pas à l’origine de l’information) ainsi qu’au Sdis 76.

Cette information est transmise, soit par le service gestionnaire de l’eau, soit par le service public de la DECI, soit par le propriétaire à :

Période	Acteurs concernés		Téléphone	Courriel	
<b>Pendant les jours et heures ouvrés</b>	Arrondissement	<b>Dieppe</b>	SOP Est	<b>02 32 97 47 23</b>	operationest@sdis76.fr
		<b>Le Havre</b>	SOP Ouest	<b>02 32 74 55 76</b>	operationouest@sdis76.fr
		<b>Rouen</b>	SOP Sud	<b>02 32 18 48 31</b>	operationsud@sdis76.fr
<b>En dehors des heures ouvrées</b>		<b>CODIS 76</b>	<b>02 35 56 18 18</b>	<b>cta.codis@sdis76.fr</b>	

La fiche technique FT C.6 du présent règlement précise les modalités d’échanges des informations relatives à l’indisponibilité des points d’eau.

## E - MODIFICATION ET SUPPRESSION D’UN POINTS D’INCENDIE

Toute modification ou suppression de point d’eau d’incendie, susceptible de modifier durablement les caractéristiques de performance, de distance ou de capacité, doit obligatoirement faire l’objet d’une consultation du Sdis 76.

Ainsi, toute modification ou suppression de point d’eau d’incendie ne peut en aucun cas provoquer un affaiblissement de la DECI de la zone concernée, sauf dans le cas où des modifications de destination de bâtiments concourent à diminuer ou supprimer le risque.

Les fiches techniques du présent règlement précisent les modalités d’échanges des informations relatives à la suppression ou à la modification des points d’eau.

## F - BASE DE DONNEES DES POINTS D’EAU INCENDIE

Le Sdis 76 met en place un traitement automatisé des données relatives à l’ensemble des points d’eau d’incendie publics et privés du département, au travers d’une base de données dédiée à la défense extérieure contre l’incendie.

Cette base permet de suivre la mise en service et l’état de disponibilité des points d’eau d’incendie à des fins opérationnelles.

La base de données des PEI recense à minima :

- les caractéristiques des PEI : sa nature, sa localisation, son débit ou sa capacité et la capacité de la ressource qui l'alimente, son numéro d'inventaire départemental, son numéro de point d'eau,
- les résultats des reconnaissances opérationnelles et des contrôles techniques, en particulier les performances hydrauliques (débit et pression statique), ainsi que l'historique de ces dernières.

Cette base prend en compte :

- la création ou la suppression des PEI,
- la modification des caractéristiques des PEI,
- l'indisponibilité temporaire des PEI et leur remise en service,
- l'incrémentation du système de gestion opérationnelle (SGO) à des fins opérationnelles.

Afin de mettre à jour la base de données, les services publics de DECI transmettent au Sdis 76 les éléments nécessaires à l'incrémentation de cette base.

La base de données des points d'eau d'incendie recense également, pour des raisons de connaissance opérationnelle et de localisation rapide, les PEI privés des établissements non classés ICPE, mais également ceux des établissements classés ICPE bien que ne relevant pas du présent règlement.

Les fiches techniques du présent règlement précisent les modalités d'échanges des informations relatives à l'indisponibilité des points d'eau.

# CHAPITRE 3 – LE DIMENSIONNEMENT DE LA DECI

## A – L'ANALYSE DES RISQUES

### 1. NOTION DE RISQUES

Les risques exposés dans le présent règlement ne concernent exclusivement que les sinistres ayant pour cause l'incendie.

Le risque est alors défini comme la probabilité d'écllosion d'un incendie d'origine accidentelle, volontaire ou consécutive de l'activité humaine, dont les effets sont susceptibles d'exposer les personnes, d'occasionner des dommages importants aux biens et/ou d'affecter temporairement l'organisation de la collectivité.

L'analyse des risques comprend en particulier :

- l'identification précise des enjeux humains et des cibles : nombre de personnes impactées, type de bâtiments et activités concernées,
- la prise en compte d'éventuels effets « domino »,
- la proposition de solutions techniques ou conceptuelles visant à réduire le risque à sa source.

La méthode mise en œuvre par le Sdis 76 pour conduire cette analyse de risques s'inscrit dans la continuité du Sdacr en dimensionnant les risques suivant quatre niveaux de gravité :

Nature et définition du risque			
Niveau de risque		Probabilité d'occurrence	Conséquences du sinistre
Courant	Faible	Très probable	Très limitées
	Ordinaire	Probable	Limitées
	Important	Peu probable	Significatives
Particulier		Très improbable	Importantes



Le Sdis 76 a la charge de définir, calculer et prescrire le dimensionnement de la DECI lors des études de dossiers dont il est saisi. De façon à simplifier l'analyse des risques, cinq types de risques ont été identifiés :

- les habitations individuelles et collectives,
- les établissements recevant du public (ERP),
- les activités industrielles, tertiaires et les zones d'aménagement,
- les activités agricoles,
- les risques liés aux nouvelles technologies et aux activités émergentes.

Pour les dossiers non soumis réglementairement à l'avis du Sdis 76, il appartient aux pétitionnaires et aux agents des services instructeurs des autorisations du droit du sol de se rapprocher du Sdis 76 pour toute création d'établissement, modification importante de destination ou changement d'activité d'un établissement ou d'une installation.


Dans le cas où une analyse de risques conduirait à une absence de réponse dans le présent règlement, le Sdis 76 se réserve le droit de se rapprocher de prescriptions comparables à celles préconisées dans des établissements ou installations présentant des similitudes de conception ou de fonctionnement.

Le Sdis 76 peut alors dans ce cas majorer ou minorer le dimensionnement des besoins en eau. Cette disposition doit rester exceptionnelle et être clairement motivée dans le rapport d'étude.

## 2. NOTION DE SURFACE DE REFERENCE


L'analyse des risques doit permettre d'identifier la surface qui sera prise en compte pour la classification et le dimensionnement du risque. Cette surface est appelée **surface de référence** ( $S_{ref.}$ )


La surface de référence est définie comme la plus grande surface réelle de plancher non recoupée, délimitée par des murs ou des parois garantissant la tenue au feu (CF) pendant une durée d'une heure au minimum ou équivalent.

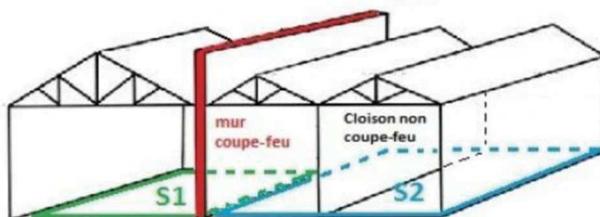

La plus grande surface non recoupée est  $S_2$


Toutefois pour les bâtiments à usage d'habitation, la surface de référence est déterminée comme étant la somme des surfaces de plancher, calculé à partir du nu intérieur des murs de construction cumulées pour chaque niveau, auxquelles s'ajoute la surface totale de stationnement, close et couverte.

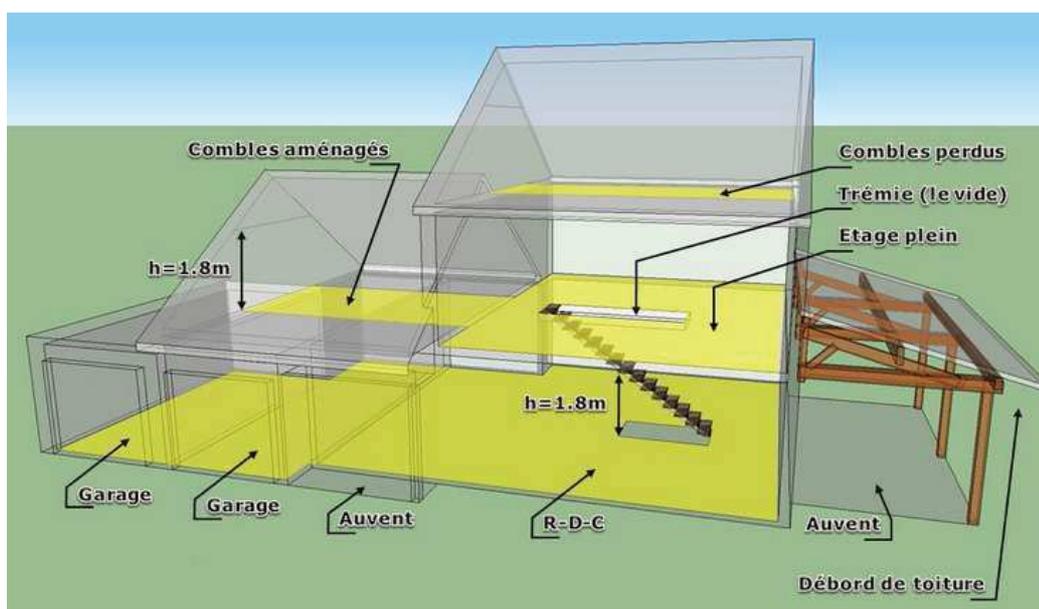

 Surface correspondant à la somme des surfaces de plancher et des surfaces de garage closes et couvertes.

## 3. NOTION DE HAUTEUR DE STOCKAGE

Dans le cas de bâtiments dont la destination est une activité de stockage, la notion de hauteur de stockage ( $H_s$ ) définit la hauteur moyenne comptée à partir du sol du bâtiment, entre l'égout de toiture et le point le plus haut du faîtage du toit.

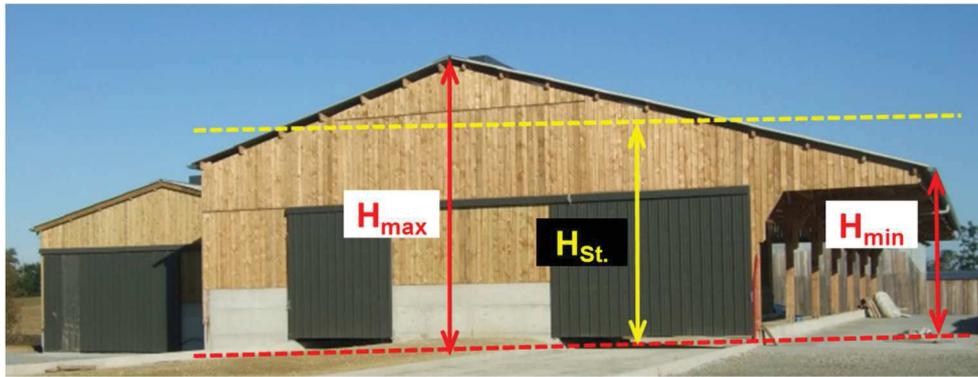

La formule suivante détermine la hauteur de stockage, exprimée en mètres :

$$H_{St} = \left[ \frac{(H_{max} + H_{min})}{2} \right] - 1$$

### Détermination de la hauteur de stockage

Pour tous les types de risques, à l'exception du risque particulier lié à l'activité industrielle pour lequel la méthodologie de dimensionnement tient compte de la hauteur de stockage et des risques liés aux établissements recevant du public, la surface réelle pourra être majorée afin de tenir compte de la hauteur de stockage. Le tableau suivant précise les majorations.

Hauteur de stockage	Coefficient	Surface de référence (S <sub>Ref</sub> )
<b>H ≤ à 3 mètres</b>	<b>0</b>	S <sub>ref</sub> = S <sub>réelle</sub>
<b>3 mètres &lt; H ≤ 8 mètres</b>	<b>1,1</b>	S <sub>ref</sub> = <b>1,10</b> x S <sub>réelle</sub>
<b>8 mètres &lt; H ≤ 12 mètres</b>	<b>1,2</b>	S <sub>ref</sub> = <b>1,20</b> x S <sub>réelle</sub>
<b>H &gt; 12 mètres</b>	<b>1,5</b>	S <sub>ref</sub> = <b>1,5</b> x S <sub>réelle</sub>

### Majoration de la surface en fonction de la hauteur de stockage.

## **4. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES VISANT A REDUIRE LE RISQUE A LA SOURCE**

Afin de ne pas sur-dimensionner les besoins en eau exigés pour satisfaire la défense extérieure contre l'incendie, l'analyse des risques doit également permettre de proposer des solutions techniques visant à réduire au maximum les risques à la source ou proposer des mesures compensatoires.

Parmi ces mesures on peut citer :

- optimiser la distribution des locaux et assurer le recoupement des locaux à risques par des murs séparatifs coupe-feu afin de créer la surface de référence la plus faible possible,
- vérifier la compatibilité des produits stockés dans le même local et isoler les produits inflammables des produits chimiques,
- isoler les activités de stockages des autres activités de l'établissement,
- limiter la hauteur de stockages dans les bâtiments couverts,
- isoler les bâtiments entre eux par des distances suffisantes afin de limiter les risques de propagation liés aux effets du flux thermique, à titre d'exemple on peut citer :

Stabilité au feu	Distance séparative équivalente
Coupe-feu 1 heure (CF 1 heure)	5 mètres
Coupe-feu 2 heures (CF 2 heures)	8 mètres

### Remarques

L'utilisation de dispositifs de type détection incendie, arrosage automatique (sprinkler résidentiel) ou désenfumage (manuel ou automatique) a vocation à assurer une détection précoce et maintenir en état les cheminements d'évacuation lors d'un sinistre naissant. Ces dispositifs sont donc sans effet sur le dimensionnement des besoins en eau nécessaires à l'extinction du sinistre.

## 5. LA GRILLE D'ANALYSE DES RISQUES

Dans un souci de clarté et de simplification des études de dossiers, le Sdis 76 a choisi de s'appuyer sur un document d'aide à la décision : la grille d'analyse des risques.

Cette grille permet, au regard des informations techniques transmises dans le dossier d'étude (permis de construire, certificat d'urbanisme, etc.) de déterminer par une lecture directe, le niveau de risque.

Pour cela, elle s'appuie sur une méthode de dimensionnement du risque par approche globale, notamment par une lecture directe :

- du type de risques (habitation, ERP, agricole, industriel et divers),
- des contraintes réglementaires,
- de la surface de référence à prendre en compte,
- de la majoration du risque, consécutive à la prise en compte du risque de propagation aux bâtiments situés à proximité.

Le Sdis 76 propose une grille dédiée pour chaque type de risque.

## B - LES RISQUES LIES A L'HABITAT

### 1. NOTION D'HABITAT URBAIN ET RURAL

Le Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (Sdacr) a classé l'ensemble des communes du département de la Seine-Maritime en fonction de leur densité urbaine, de leur nombre d'habitants et des risques associés, en trois catégories :

- les zones A, constituées des quatre agglomérations urbaines denses : Le Havre, Rouen et ses communes limitrophes, Dieppe et Fécamp,
- les zones B, constituées des communes périurbaines dans lesquelles se côtoient de l'habitat collectif, individuel, des activités agricoles, tertiaires et industrielles,
- les zones C, constituées de vastes zones rurales composées majoritairement d'habitat individuel et d'exploitations agricoles.

La disparité de la répartition de l'habitat en Seine-Maritime impose de prendre en compte les espaces ruraux au sein desquels l'absence d'activité à risques, la densité de population et l'espacement de l'habitat génèrent une occurrence d'éclosion d'un incendie faible et des risques de propagation du sinistre aux habitations et/ou aux bâtiments voisins limités.

La zone rurale est définie comme la partie des communes classées en zone C du Sdacr située en dehors du centre-bourg, siège de l'activité économique, sociale, culturelle et administrative de la commune.

Cette notion de centre-bourg s'entend selon la définition de l'article R-110-2 du Code de la Route et est matérialisée par la présence de panneaux d'entrée et de fin d'agglomération de type EB 10 et EB20.



Panneau d'entrée d'agglomération



Panneau de fin d'agglomération



**Important.**

Par définition, les communes classées en zones A et B et les centres-bourgs et agglomération des communes classées en zone C du Sdacr sont qualifiés de zones urbaines.

## **2. QUALIFICATION DU RISQUE « HABITATION »**

Le risque « Habitation » identifié dans le présent document concerne tous les types de bâtiments à usage d'habitation individuelle et/ou collective, régis par l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.


On retrouve ainsi :

## Habitations de la 1<sup>ère</sup> famille

Habitations individuelles<sup>(1)</sup> isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée au plus,

Habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.

Sont également classées en 1<sup>ère</sup> famille les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées ou en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contigüe.

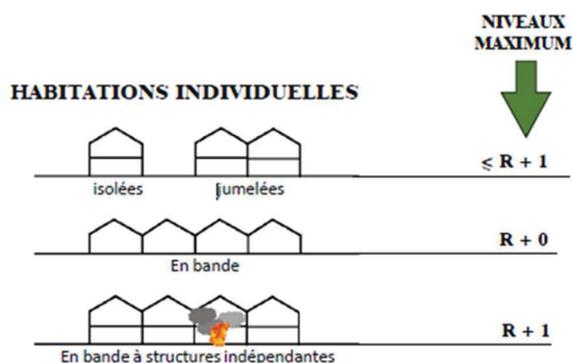


## Habitations de la 2<sup>ème</sup> famille


Habitations individuelles<sup>(1)</sup> isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée,

Habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contigüe,

Habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande.

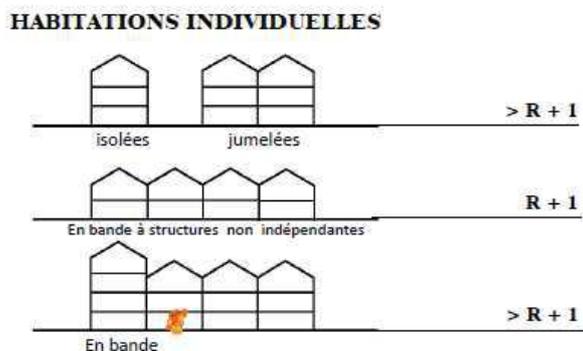

Habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.

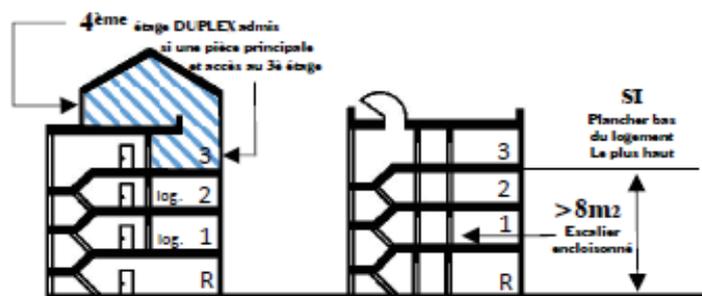

<sup>(1)</sup> Sont considérées comme maisons individuelles au sens de l'arrêté du 31 janvier 1986 les bâtiments d'habitations ne comportant pas de logement superposé.

Les escaliers des bâtiments d'habitations collectifs de trois étages sur rez-de-chaussée dont le plancher bas du logement le plus haut est à huit mètres du sol doivent être enclôsnés.

## Habitations de la 3<sup>ème</sup> famille

Sont classées dans cette famille les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services d'incendie et de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquels on distingue :


### Type A

Habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes :

comporter au plus sept étages sur rez-de-chaussée,

comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès de l'escalier soit au plus égale à dix mètres,

être implantée de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la voie échelles.

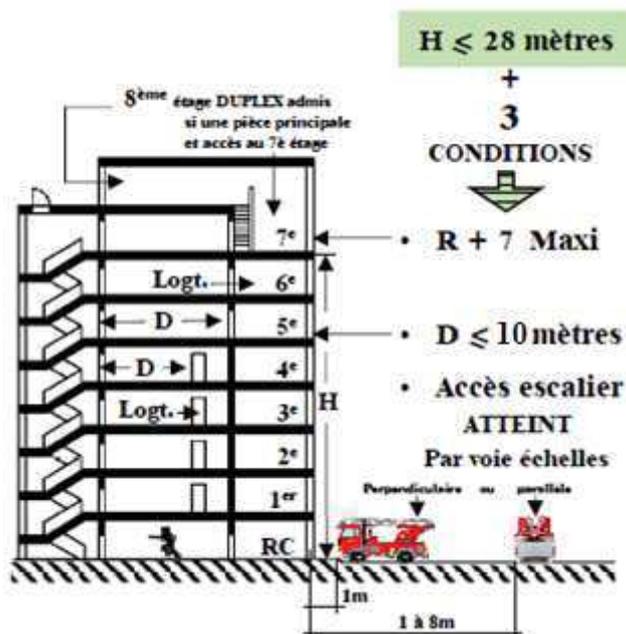


### Type B

Habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes :

ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques des voies « engins »,

les bâtiments de plus de sept étages doivent être équipés d'une colonne sèche de 65 mm par escalier. Cette colonne doit être équipée d'une prise de 40 mm par niveau et d'une prise de 40 mm double dans le cas de niveau desservant des logements en « duplex ».

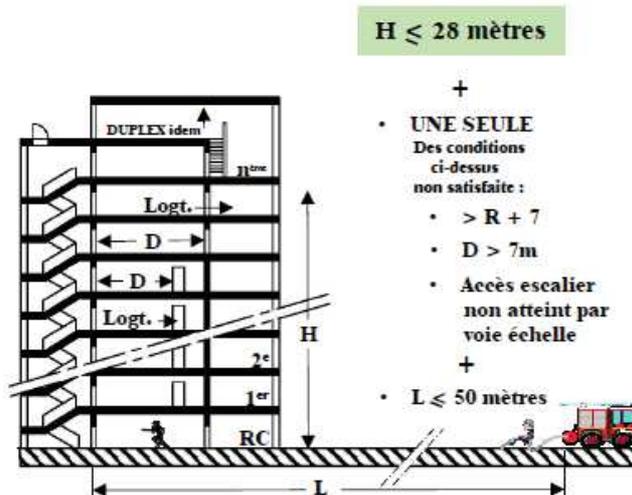

## Habitations de la 4<sup>ème</sup> famille



Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services d'incendie et de secours et de lutte contre l'incendie.

Ces habitations doivent être implantées de telles sortes que les escaliers protégés soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques des voies « engins ».

Lorsqu'un immeuble de la 4<sup>ème</sup> famille doit contenir des locaux à usage autre que d'habitation, dans des conditions non prévues par l'article R.111-1 du Code de la construction et de l'habitation, cet immeuble doit être classé dans la catégorie des immeubles de grande hauteur (IGH)

Toutefois, le bâtiment demeure en 4<sup>ème</sup> famille lorsque les locaux contenus répondent à l'une des conditions suivantes :

- 1) les locaux affectés à une activité professionnelle font partie du même ensemble de pièces que celle où se déroule la vie familiale,
- 2) les locaux affectés à une activité professionnelle, de bureau ou constituant un ERP et dépendant d'une même personne physique ou morale :
  - formant un seul ensemble de locaux contigu d'une surface de 200 m<sup>2</sup> au plus, pouvant accueillir vingt personnes au plus à un même niveau,
  - sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois coupe-feu de degré une heure et des blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure.
- 3) les locaux affectés à des activités professionnelles, de bureau, ou constituant des ERP de 5<sup>ème</sup> catégorie répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
  - le plancher du niveau le plus haut occupé par ces locaux est toujours situé à 8 mètres au plus au-dessus du niveau du sol accessible aux piétons,
  - chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une façade en bordure d'une voie répondant aux caractéristiques des voies « engins »,
  - ces locaux et leurs dégagements sont isolés de la partie du bâtiment réservée à l'habitation par des parois coupe-feu de degré deux heures sans aucune intercommunication.
- 4) de même, l'aménagement d'un ERP de type N sur les deux niveaux les plus élevés d'un immeuble à usage d'habitation de moins de 50 mètres de hauteur au sens de l'article R-122-2 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas pour effet de classer cet immeuble dans la classe G.H.Z. si l'établissement considéré ne communique pas directement avec le reste de l'immeuble ; est desservi au moins par deux escaliers protégés de deux unités de passage et ne peut recevoir plus de 500 personnes.

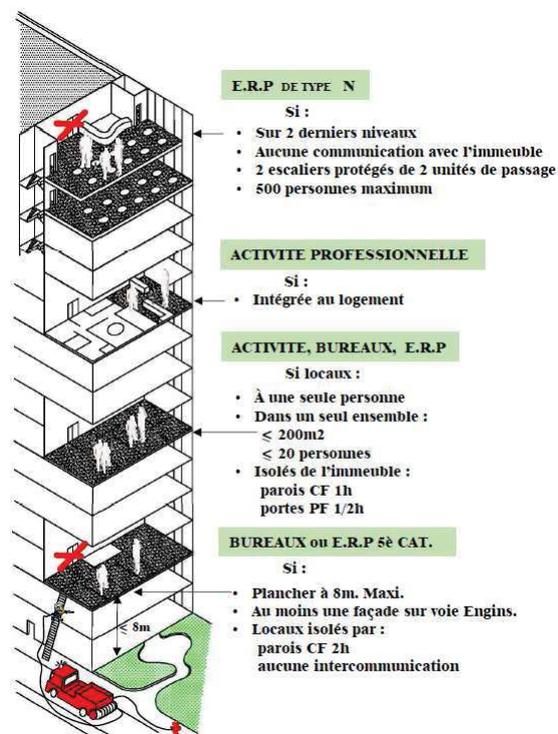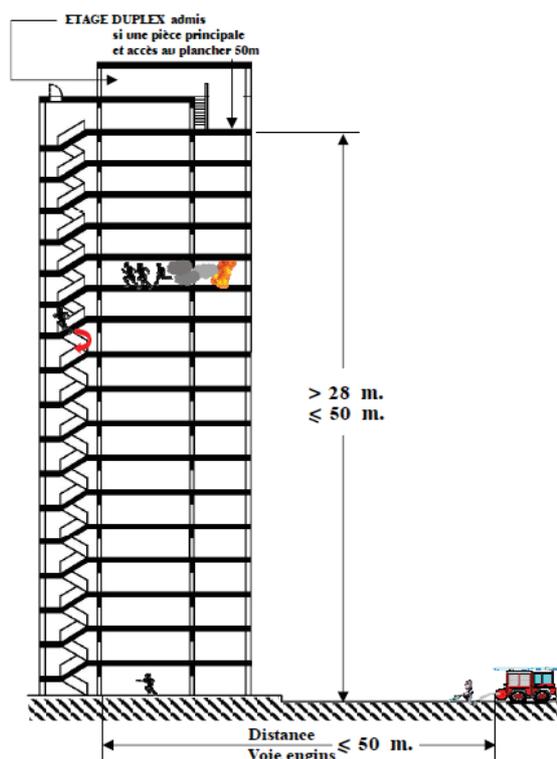

Par analogie, les bâtiments annexes associés à ce risque (garage particulier, dépendances, abris de jardin, habitations légères de loisirs particulières, etc.) sont assimilés à ce risque et le dimensionnement de la défense extérieure contre l'incendie sera déterminé en s'appuyant sur ces grilles.

La grille suivante précise le classement des risques :

<b>GRILLE D'ANALYSE DU RISQUE HABITATION</b>		<b>Distance par rapport au tiers (↔CF 1 heures)</b>	
<b>Analyse structurelle et réglementaire</b>		<b>Supérieure ou égale à 5 mètres</b>	<b>Inférieure à 5 mètres, mitoyen, ou en bande</b>
Piscine d'extérieure couverte, garage à voitures ouvert (carport), Abris de jardin dont la surface est inférieure ou égale à 20 m <sup>2</sup>		<b>Aucune DECI prescrite</b>	
<b>Habitations de la 1<sup>ère</sup> famille</b>	surface de référence inférieure ou égale à 250 m <sup>2</sup>	<b>faible</b>	<b>ordinaire</b>
	surface de référence supérieure à 250 m <sup>2</sup>	<b>ordinaire</b>	
<b>Habitations de la 2<sup>ème</sup> famille</b>	<b>individuelles</b> surface de référence inférieure ou égale à 250 m <sup>2</sup>	<b>faible</b>	<b>ordinaire</b>
	<b>collectives</b> surface de référence supérieure à 250 m <sup>2</sup>	<b>ordinaire</b>	
<b>Habitations de la 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> famille</b>	surface de référence inférieure ou égale à 250 m <sup>2</sup>	<b>ordinaire</b>	<b>important</b>
<b>Quartier historique et /ou en rues étroites des zones B et C du Sdacr</b>	surface de référence supérieure à 250 m <sup>2</sup>	<b>important</b>	<b>particulier</b>
<b>Quartier historique et /ou en rues étroites des zones A du Sdacr</b>		<b>Particulier</b>	
<b>Habitations particulières de type IGH ou ITGH</b>		La particularité de ces édifices appelle une étude particulière au cas par cas par le Sdis 76	

Afin de prendre en compte l'habitat existant, pour les extensions d'habitation et/ou de bâtiments existants et sous réserve que :

- les travaux projetés ne modifient pas la destination et/ou l'activité initiale,
- le bâtiment n'ait pas fait l'objet par le passé de travaux d'extension depuis la délivrance du permis de construire initial,

il pourra être dérogé aux règles d'analyse de risque et de dimensionnement selon les principes suivants :

Surface de référence initiale	Surface créée	Surface de référence totale	DECI demandée
<b>≤ 250 m<sup>2</sup></b>	<b>≤ 40 m<sup>2</sup></b>	<b>≤ 250 m<sup>2</sup></b>	Pas de prescription relative à la DECI
		<b>&gt; 250 m<sup>2</sup></b>	La DECI prescrite est conforme à celle nécessitée par la couverture du risque avant extension
<b>&gt; 250 m<sup>2</sup> et quel que soit l'accroissement de la surface de référence</b>		<b>&gt; 40 m<sup>2</sup></b>	La DECI prescrite est conforme à celle nécessitée par la couverture du risque nouvellement créé

## C - LES RISQUES LIES AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Le risque « Etablissement Recevant du Public » ou « ERP » identifié dans le présent document concerne tous les types de bâtiments visés par l'article R 123-2 du Code de la construction et de l'habitation.

La grille suivante précise le classement des risques :

<b>GRILLE D'ANALYSE DES RISQUES ERP</b>			
<b>Analyse structurelle et réglementaire</b>			
<b>Tous les établissements recevant du public de la 1<sup>ère</sup> à la 5<sup>ème</sup> catégorie</b> <b>ERP de type :</b>	<b>J - N - L (spectacle sans décors) - O - R - X - U - V - W</b>	surface de référence inférieure ou égale à 100 m <sup>2</sup>	<b>faible</b>
		surface de référence inférieure ou égale à 1000 m <sup>2</sup>	<b>ordinaire</b>
		surface de référence inférieure ou égale à 2000 m <sup>2</sup>	<b>important</b>
		surface de référence supérieure à 2000 m <sup>2</sup>	<b>particulier</b>
	<b>L (avec décors et artifices et salle de réunion) - P - Y</b>	surface de référence inférieure ou égale à 100 m <sup>2</sup>	<b>faible</b>
		surface de référence inférieure ou égale à 1 000 m <sup>2</sup>	<b>ordinaire</b>
		surface de référence supérieure à 1 000 m <sup>2</sup>	<b>particulier</b>
	<b>M - S - T</b>	surface de référence inférieure ou égale à 100 m <sup>2</sup>	<b>faible</b>
		surface de référence inférieure ou égale à 500 m <sup>2</sup>	<b>ordinaire</b>
		surface de référence inférieure ou égale à 1 000 m <sup>2</sup>	<b>important</b>
		surface de référence supérieure à 1 000 m <sup>2</sup>	<b>particulier</b>
	<b>Autres établissements recevant du public :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ERP en IGH / ITGH,</li> <li>• ERP de type EF, SG, CTS, PS, OA et PA</li> </ul>		

## D - LES RISQUES LIES AUX ACTIVITES INDUSTRIELLES

Le risque « industriel » identifié dans le présent document concerne tous les types de bâtiments à usage d'activité et de stockage régis par le Code du Travail.

Sont concernés par cette classification :

- les bâtiments à usage de bureaux et activités tertiaires,
- les zones d'activités artisanales,
- les zones d'activités commerciales,
- les zones d'activités industrielles non classées ICPE.

La grille suivante précise le classement des risques :

GRILLE D'ANALYSE DES RISQUES INDUSTRIELS		Distance par rapport au tiers (⇔ CF 2 heures)	
<b>Analyse structurelle et réglementaire</b>		Supérieure ou égale à 8 mètres	Inférieure à 8 mètres, mitoyen, ou en bande
		<b>faible</b>	<b>ordinaire</b>
<b>Activités artisanales, professionnelles (bureau, activités tertiaires, etc.) ou industrielles non ICPE</b>	surface de référence inférieure ou égale à 250 m <sup>2</sup>	<b>faible</b>	<b>ordinaire</b>
	surface de référence inférieure ou égale à 1 000 m <sup>2</sup>	<b>ordinaire</b>	<b>important</b>
	surface de référence inférieure ou égale à 2 000 m <sup>2</sup>	<b>important</b>	<b>particulier</b>
	surface de référence supérieure à 2 000 m <sup>2</sup>	<b>particulier</b>	

## E - LES RISQUES LIES AUX ACTIVITES AGRICOLES

Le risque « agricole » identifié dans le présent document concerne tous les types de bâtiments à usage d'activité et de stockage des exploitations régies par le Code du Rural et de la Pêche Maritime et par le Règlement sanitaire départemental de la Seine-Maritime.

La particularité du risque incendie dans les bâtiments et exploitations agricoles doit conduire le Sdis 76 à un examen particulier de leur DECI. En effet, les incendies en milieu agricole concernent des bâtiments d'élevage, de stockage de fourrage, de matériels divers à forte valeur ajoutée (engins agricoles, unités de transformation et de conditionnement, etc.) mais également de matières dangereuses susceptibles de réagir violemment et/ou de générer des pollutions environnementales significatives.

Le risque « agricole » identifié dans le présent règlement regroupe les risques liés :

- aux structures abritant des activités d'élevage,
- au stockage de fourrage,
- au stockage de matériels agricoles,
- au stockage d'hydrocarbure et de gaz,
- au stockage de :
  - produits pulvérulents (silos),
  - produits phytosanitaires,
  - d'engrais, en particulier ceux contenant des ammonitrates.
- au stockage et à la production d'alcool de bouche (cidre, eau de vie, etc.)

Dans le cas des exploitations agricoles ne relevant pas de la réglementation ICPE, en fonction des risques identifiés lors de l'étude du dossier et compte tenu de l'isolement géographique potentiel des exploitations, il conviendra de privilégier des capacités minimales d'extinction sur place.

La réglementation nationale n'imposant pas de principe d'exclusivité des ressources en eau consacrées à la lutte contre l'incendie, le Sdis 76 préconise que les réserves concourant à la DECI en milieu agricole puissent avoir une autre vocation : irrigation, hydratation du bétail, etc.

Ces réserves pourront se présenter sous des formes diverses : citernes, bassins, réservoirs, etc. et dans ce cas le Sdis 76 demandera à l'exploitant ou au propriétaire de garantir d'une part, qu'un volume minimal de cette eau puisse être consacré à la DECI et d'autre part, que la réserve puisse être accessible à un engin-pompe.

Par ailleurs, la réserve ainsi constituée devra permettre par la présence de prises d'eau aménagées, une alimentation rapide des engins d'incendie conformément à la fiche technique FT B.4 du présent règlement.

Lorsque ces points d'eau servent concomitamment à un usage agricole et à la défense incendie des seuls bâtiments de l'exploitation, les obligations d'entretien des points d'eau faites à l'exploitant se limitent à garantir l'accessibilité de l'ouvrage.

En fonction du potentiel calorifique identifié dans l'étude du dossier, et si ces réserves ne sont pas suffisantes, elles seront complétées par un ou plusieurs points d'eau d'incendie réglementaires conformément aux quantités d'eau de référence préconisées.

Afin de limiter les besoins relatifs à la DECI, et ainsi assurer la préservation des ressources en eau, il convient de privilégier, autant que possible, la réduction du risque à sa source en limitant ses conséquences par des mesures telles que :

- s'assurer de la compatibilité des produits chimiques stockés au même endroit,
- séparer les engrais à base d'ammonitrates des autres produits,
- séparer et/ou isoler les stockages de fourrage, de matériels agricoles et les activités d'élevage,
- isoler les locaux contigus par une séparation constructive coupe-feu ou en laissant un espace supérieur à 8 mètres entre les façades afin de limiter les risques de propagations liés aux flux thermiques générés par un sinistre, etc.

La grille suivante précise le classement des risques :

<b>GRILLE D'ANALYSE DES RISQUES AGRICOLES</b>		<b>Distance par rapport au tiers (↔ CF 2 heures)</b>	
<b>Analyse structurelle et réglementaire</b>		<b>Supérieure ou égale à 8 mètres</b>	<b>Inférieure à 8 mètres, mitoyen, ou en bande</b>
<b>Serre de production à structure métallique et verre ou plastique. Manège à chevaux</b>		<b>Aucune DECI prescrite</b>	
<b>Stockage de fourrage à l'air libre<sup>(1)</sup> en dehors des infrastructures de l'exploitation.</b>	situé à plus de 50 mètres de toute infrastructure	<b>faible</b>	
	situé à moins de 50 mètres de toute infrastructure	<b>faible</b>	<b>ordinaire</b>
<b>Bâtiment agricole avec :</b> • et/ou présence d'élevage, • et/ou de structure de transformation, • et/ou bâtiments à activité partagée (stockage, élevage, etc.).	surface de référence inférieure ou égale à 500 m <sup>2</sup>	<b>faible</b>	<b>ordinaire</b>
	surface de référence inférieure ou égale à 1 500 m <sup>2</sup>	<b>ordinaire</b>	<b>important</b>
	surface de référence inférieure ou égale à 3 000 m <sup>2</sup>	<b>important</b>	<b>particulier</b>
	surface de référence supérieure à 3 000 m <sup>2</sup>	<b>Particulier</b>	
<b>Bâtiment agricole avec présence de matières dangereuses</b>		<b>Particulier</b>	

(1) Sont également concernés les stockages de fourrage sous abris couverts et ouverts.

## F - LES RISQUES « DIVERS ET EMERGEANTS »

Au-delà des risques identifiés dans les paragraphes précédents, le Sdis 76 est amené à étudier des risques pour lesquels il n'existe pas de réglementation particulière ou bien des risques liés à des nouvelles technologies.

Ainsi, on peut actuellement distinguer :

- les établissements non soumis à la réglementation relative aux ERP :
  - les campings,
  - les parcs résidentiels de loisirs (mobile-home),
  - les habitations légères de loisirs,
- les parcs de stationnement non couverts et les aires de stationnement ouvertes au public (aire de covoiturage, etc.),
- les nouvelles technologies (énergie renouvelable) :
  - les parcs éoliens,
  - les panneaux photovoltaïques et solaires,

Cette liste de risques émergents ne pouvant pas par définition être exhaustive, il appartiendra au Sdis 76 de rechercher et de déterminer par analogie, le dimensionnement du risque le plus adapté.

La grille suivante précise le classement des risques :

<b>GRILLE D'ANALYSE DES RISQUES DIVERS ET EMERGEANTS</b>		<b>Distance par rapport au tiers (↔ CF 2 heures)</b>		
<b>Analyse structurelle et réglementaire</b>		<b>Supérieure ou égale à 8 mètres</b>	<b>Inférieure à 8 mètres, mitoyen, ou en bande</b>	
<b>Parc éolien</b>		<b>Aucune DECI prescrite</b>		
<b>Parc ou ferme photovoltaïque</b>		<b>Faible</b>		
<b>Camping, parc résidentiel de loisirs, résidences mobiles de loisir (mobil-home), habitat léger de loisir</b>				de 6 à 50 emplacements
				plus de 50 emplacements
<b>Aire de stationnement ouverte au public</b>				à partir de 50 emplacements
<b>Silos (non ICPE)</b>		<b>Ordinaire</b>		

## **G - CAS PARTICULIERS DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

La définition des moyens matériels et en eau de lutte contre l'incendie des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), et spécialement les bouches et poteaux d'incendie implantés sur des réseaux d'eau sous pression, relèvent exclusivement de la réglementation relatives aux installations classées.

A ce titre, le dimensionnement des besoins en eau des ICPE n'est pas traité le présent document et le Règlement départemental de la DECI de la Seine-Maritime ne formule pas de prescriptions aux exploitants des ICPE.

## **H – LES QUANTITES D'EAU DE REFERENCE**

### **3. LES BESOINS EN EAU POUR LES RISQUES DE NIVEAU FAIBLE A IMPORTANT**

La détermination des quantités d'eau de référence, communément appelée dimensionnement des besoins en eau, s'inscrit dans la continuité et la complémentarité du Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (Sdacr) et du Règlement opérationnel du Sdis 76.

Les valeurs de référence s'appuient notamment sur les critères suivants :

- les délais d'intervention du premier engin d'incendie qui permettent de pouvoir utiliser la totalité des quantités d'eau demandées sur le premier PEI,
- les délais de montée en puissance,
- les caractéristiques techniques des engins d'incendie du Sdis 76 :
  - la définition du concept de l'engin-pompe comme véhicule de base de lutte contre l'incendie,

- l'armement humain du premier engin-pompe peut être de 4 à 6 sapeurs-pompier, sachant que pour toute mission de lutte contre les feux de structures, l'effectif minimal de 6 sapeurs-pompier, doit être respecté,
- les capacités hydrauliques des pompes d'incendie,
- les longueurs de tuyaux disponibles pour assurer l'alimentation du premier engin-pompe,
- les **techniques opérationnelles de mise en œuvre des lances et de protection face aux accidents thermiques**, conformément aux pratiques définies dans :
  - l'arrêté du 3 février 2003 fixant le guide national de référence relatif à l'explosion de fumées et à l'embrasement généralisé éclair,
  - l'arrêté du 1<sup>er</sup> août 2007 fixant le guide national de référence des techniques professionnelles relatif à l'utilisation des lances à eau à main,
  - la note de doctrine opérationnelle (NIO) de juin 2016 de la Direction Générale de la Sécurité Civile et des Gestions de Crises (DGSCGC) relative aux feux de véhicule légers,
- les limites de la capacité opérationnelle de réponse fixées par le Sdis 76.

Le Sdis 76 a déterminé pour chaque type et niveau de risque les quantités d'eau de référence. Celles-ci s'appuient sur les quatre notions suivantes :

- ❖ **Le débit de référence ( $Q_{ref}$ )** : il s'agit du débit d'eau global nécessaire à l'extinction d'un incendie pour un type et un niveau de risque donné (ex : risque « habitation » important),
- ❖ **La notion de volume équivalent** : il s'agit du volume de la réserve à créer en cas d'absence ou de limite du réseau d'eau sous pression. Ce volume est obtenu par le produit du débit de référence par la durée d'extinction théorique,
- ❖ **La distance de référence ( $D_{ref}$ )** : il s'agit de la distance séparant le risque à défendre du premier point d'eau d'incendie nécessaire à la couverture d'un risque donné. C'est cette distance qui sert au dimensionnement de la défense extérieure contre l'incendie dans les études en phase projet. Cette distance reste un objectif maximal à ne pas dépasser afin de garantir la rapidité de mise en œuvre des engins de lutte contre l'incendie,
- ❖ **La durée d'extinction théorique** : il s'agit du temps nécessaire pour la réalisation de l'extinction complète du sinistre. L'estimation de la durée d'extinction repose pour 50% du temps sur une phase offensive au cours de laquelle le débit est continu et pour 50 % du temps restant sur une phase de déblai et de refroidissement avec un débit discontinu (intermittence).

**Le non-respect des valeurs de référence pourra entraîner une modification des techniques opérationnelles visant à garantir la sécurité des premiers intervenants.** On pourra citer à titre d'exemples : le non engagement de personnels à l'intérieur de bâtiments sinistrés, l'attaque exclusivement réalisée par l'extérieur, etc.

Le tableau suivant précise les valeurs de référence nécessaires pour chaque niveau de risque :

Valeurs de références					
Classement du risque	Durée théorique d'extinction	Débit de référence $Q_{ref}$	Volume de la réserve équivalente	Distance de référence $D_{ref}$ <sup>(1)</sup>	
				Zones urbaines et ERP de type J, O, U, et R	Zones rurales et autres ERP
Faible	1,5 heure	30 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup>	200 m	400 m
Ordinaire	2 heures	60 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup>	200 m	
Important		120 m <sup>3</sup> /h	240 m <sup>3</sup>		

(1) En cas de présence d'une colonne sèche, la distance entre le premier point d'eau d'incendie et l'entrée principale du bâtiment doit être inférieure ou égale à 60 mètres.

### Cas particuliers :

Afin de prendre en compte la réalité du risque généré par certains types de risques, les distances de référence pourront être adaptées selon les principes suivants :

Risque	Niveau	Dispositions particulières
Habitation	Faible	Sous condition de disposer d'une réserve <sup>(1)</sup> d'une capacité minimale de <b>15 m<sup>3</sup></b> et située à moins de 100 mètres du bâtiment, la distance entre le premier <b>point d'eau d'incendie</b> <sup>(2)</sup> et le bâtiment pourra être portée à <b>800 mètres</b> . Le débit de référence de ce point d'eau est au minimum de 30 m <sup>3</sup> /h.
Agricole		Ordinaire

<sup>(1)</sup> cette réserve ne constitue pas un point d'eau d'incendie (Cf. Chap. 4 § B2)

<sup>(2)</sup> pour le risque « agricole » faible, le premier PEI pourra être une réserve.

La réserve située à moins de 100 mètres de l'entrée du bâtiment doit permettre aux engins de lutte contre l'incendie de réaliser l'alimentation des moyens nécessaires à la réalisation d'une protection efficace pendant une durée de 30 minutes.

Le volume de cette réserve n'est pas compris dans les valeurs de références, son volume s'ajoute donc au potentiel hydraulique requis.

Afin d'être prise en compte, cette réserve devra respecter les mêmes critères d'accessibilité (en particulier permettre la mise en aspiration d'une motopompe remorquable) et de pérennité dans le temps que l'ensemble des points d'eau d'incendie publics ou privés.

## **4. LES BESOINS EN EAU POUR LES RISQUES DE NIVEAU PARTICULIER**

Le risque particulier est dimensionné soit de façon forfaitaire, soit selon une grille modulable en fonction de critères techniques (surface, hauteur, etc.).

Le tableau suivant précise le mode de dimensionnement des risques particuliers :

Type de risques		Détermination des valeurs de références		
Classement	Durée théorique d'extinction du sinistre	Débit de référence $Q_{ref}$ .	Volume de la réserve équivalente	Distance de référence $D_{ref}$ .
Habitation	2 heures	180 m <sup>3</sup> /h	360 m <sup>3</sup>	100 m
ERP		Grille risque particulier ERP – Cf. Fiche technique FT A3		
Agricole		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Si le classement en risque particulier est lié à une surface supérieure à 3000 m<sup>2</sup> :</u> → Risque important + 30 m<sup>3</sup>/h par tranche de 500 m<sup>2</sup> supplémentaire.</li> <li>• <u>Si le classement en risque particulier est lié à une distance aux tiers inférieure à 8 m et/ou à la présence de matières dangereuses :</u> → Risque important + <math>Q_{pro}</math> défini comme le débit nécessaire pour assurer la protection de point sensible.</li> </ul>		200 m
Industrie		Grille risque particulier INDUSTRIE – Cf. Fiche technique FT A4		


Les fiches techniques du présent règlement précisent les modalités de calcul des besoins en eau respectivement pour les risques liés aux établissements recevant du public et les risques liés aux activités industrielles et tertiaires.

## 5. CAS PARTICULIER DE LA DECI DES ZONES AMENAGEES

S'agissant des zones d'activités artisanales, commerciales ou industrielles inscrites dans le cadre d'un document d'urbanisme opérationnel (plan local d'urbanisme, plan d'aménagement, etc.), et indépendamment des besoins en eau nécessités par l'activité spécifique des bâtiments soumis à l'étude du Sdis 76, il convient de garantir une défense minimale de ces zones selon la grille suivante :

Type de zone d'activités	DECI minimale		
	Débit	Distance	Diamètre de la canalisation
Zone artisanale	1 PEI de 60 m <sup>3</sup> /h	400 m	au moins 100 mm
Zone commerciale ou industrielle	1 PEI de 60 m <sup>3</sup> /h	200 m	

Le complément de DECI nécessaire sera proposé par le Sdis 76 lors des études spécifiques menées à l'occasion des dépôts des dossiers d'instruction des droits du sol pour les projets de constructions futures.

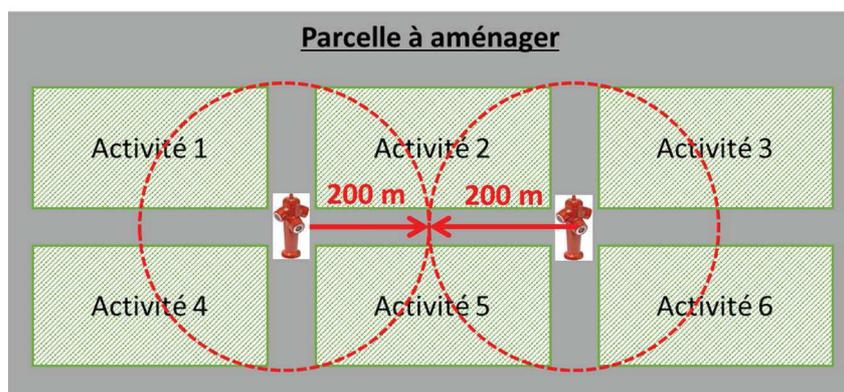

**Schéma de principe de répartition des PEI dans les zones à aménager.**

L'implantation de la DECI complémentaire pourra alors, si l'autorité compétente a délibéré en ce sens, être à la charge du pétitionnaire agissant en qualité de propriétaire ou d'exploitant de l'établissement.

## **6. DEFENSE DE POINTS SENSIBLES**

Lorsque l'analyse des risques réalisée par le Sdis 76 met en évidence que l'évolution du sinistre est susceptible d'engendrer un risque de propagation à d'autres infrastructures qui nécessite une protection particulière soit en raison de la valeur patrimoniale du bâtiment, soit des conséquences socio-économiques de la propagation, des quantités d'eau supplémentaires pourront être exigées, en particulier en dimensionnant une ou plusieurs lignes de défense.

Le principe consiste à dimensionner, en fonction de la longueur de façade à protéger, des rideaux d'eau permettant de protéger des effets des rayonnements thermiques les dites infrastructures, soit de protéger les personnes des effets éventuels liés à la toxicité des fumées, en particulier lorsque le sinistre met en cause des matières dangereuses.

La formule permettant de dimensionner le débit de protection supplémentaire est la suivante :

$$Q_{\text{pro}} = \frac{3}{2} \times L_D \text{ (en } m^3/h\text{)}$$

Dans cette formule on retrouve :

- $Q_{\text{pro}}$  : débit nécessaire pour réaliser un rideau d'eau au moyen d'une lance-canon débitant 1000 litres par minute sur une longueur  $L_D$ .
- $L_D$  : distance de façade devant être protégée d'un risque de propagation au moyen d'un rideau d'eau.

La fiche technique FT A.2 du présent règlement précise les modalités de dimensionnement des lignes de défense.

## **I - LA REPARTITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES POINTS D'EAU D'INCENDIE**

### **1. INFLUENCE DE LA DISTANCE SUR LES DELAIS DE MISE EN ŒUVRE DE MOYENS**

Le tableau ci-dessous résume les délais moyens nécessaires à la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie.

A partir de ces données, il appartient au responsable de la défense extérieure contre l'incendie de prendre en compte l'ensemble de ces paramètres afin de choisir le type de point d'eau d'incendie le plus optimal.

	Point d'eau d'incendie utilisable	Dépôt des matériels et établissements	Mise en œuvre du PEI	Arrivée de l'eau	Total <sup>(1)</sup>	
1	 <p>Poteau d'incendie à moins de 20 m</p>	Les opérations d'alimentation sont réalisées simultanément à la phase d'attaque par le conducteur de l'engin-pompe le délai d'alimentation est donc <b>immédiat</b> .				
		<b>Engin au point d'attaque</b>	 <p>Poteau d'incendie à moins de 200 m</p>	 <b>4 mn</b>	<b>sans délai</b>	<b>2 mn</b>
<b>Engin au point d'eau</b>	 <p>Poteau d'incendie à moins de 200 m</p>			 <b>4 mn</b>	<b>5 mn</b>	<b>2 mn</b>
	 <p>Poteau d'incendie à moins de 400 m</p>		 +	<b>sans délai</b>	<b>4 mn</b>	<b>12 mn<sup>(2)</sup></b>
			 <p>Poteau d'incendie à moins de 400 m</p>	 <b>8 mn</b>	<b>5 mn</b>	<b>4 mn</b>
	 <p>Poteau d'incendie à moins de 800 m</p>		<b>20 à 30 min<sup>(3)</sup></b> + <b>3 mn</b>	<b>5 mn</b>	<b>8 mn</b>	<b>36 à 46 mn</b>

- (1) Les délais indiqués ne sont que des valeurs indicatives, susceptibles d'être majorées en fonction des conditions géographiques et/ou climatiques ou des actions nécessitées par le sinistre lui-même (sauvetages, délais de transit des engins engagés, etc.)
- (2) Sous réserve de limiter le débit de la lance à débit variable à 250 l/min, **en attente** d'une alimentation pérenne, réduisant ainsi l'efficacité des lances sur le sinistre et/ou limitant l'action des secours à des mesures défensives.
- (3) Les délais indiqués dans le présent tableau prennent en compte la durée moyenne de transit d'un camion dévidoir automobile (CDA) à compter de son engagement.



Les **solutions 4, 5 et 6** sont donc susceptibles d'entraîner une discontinuité de l'alimentation en eau ou bien de limiter l'efficacité des lances destinées à lutter contre les propagations.

## 2. REPARTITION POSSIBLE DES POINTS D'EAU D'INCENDIE

Afin de prendre en compte la montée en puissance réelle des engins de lutte contre l'incendie, il convient de ne pas solliciter la totalité de la ressource. Le principe de répartition des points d'eau est alors le suivant :

Niveau de risque	Caractéristiques techniques possibles des PEI									
	1 <sup>er</sup> PEI			2 <sup>ème</sup> PEI			3 <sup>ème</sup> PEI			
Classement	débit mini ou réserve équivalente		distance maxi <sup>(1)</sup>	débit mini ou réserve équivalente		distance maxi <sup>(2)</sup>	débit mini ou réserve équivalente		distance maxi <sup>(2)</sup>	
Faible	30 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup>	D <sub>Ref</sub>							
Ordinaire	30 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup>	200 m							30 m <sup>3</sup> /h
Important	60 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup>	200 m	30 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup>	200 m	30 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup>	200 m	
Particulier	Habitation	60 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup>	100 m	60 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup>	100 m	60 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup>	100 m
	ERP	Se reporter à la fiche technique FT A.3								
	Agricole	1/3 de Q <sub>ref</sub> avec un minimum de 60 m <sup>3</sup> / h		200 m	1/3 de Q <sub>ref</sub>		200 m	1/3 de Q <sub>ref</sub>		200 m
	Industrie	1/3 de Q <sub>ref</sub> avec un minimum de 60 m <sup>3</sup> / h		100 m	1/3 de Q <sub>ref</sub>		100 m	1/3 de Q <sub>ref</sub>		100 m

(1) distance entre le premier point d'eau est le risque à défendre.

(2) respectivement distance entre le premier et deuxième et entre le deuxième et troisième point d'eau.

## J - LES CRITERES DE TOLERANCE DES POINTS D'EAU D'INCENDIE

### 1. PRISE EN COMPTE DE LA DECI EXISTANTE

Afin de prendre en compte la capacité des réseaux d'eau sous pression mais également les performances et capacités techniques de ses engins-pompes, le Sdis 76 a introduit une notion de distance admissible dont la définition est la suivante :

**Distance admissible (D<sub>a</sub>)** : il s'agit de la distance maximale admise entre le risque à défendre et le premier point d'eau d'incendie, appréciée au regard de la performance hydraulique du réseau d'eau sur lequel est implanté la bouche ou le poteau d'incendie.

Si le débit réel disponible au premier point d'eau est supérieur au débit exigible à ce point d'eau par l'analyse des risques, il est toléré une distance plus grande, permettant ainsi de compenser la distance par une plus grande capacité hydraulique autorisant une montée en puissance du dispositif de lutte contre l'incendie.

Dans le cas contraire, si le débit disponible au premier point d'eau est inférieur au débit exigible par l'analyse de risques, la distance entre le premier point d'eau et le risque est minorée de façon à compenser la faiblesse du débit par un accroissement de la rapidité de mise en œuvre de l'alimentation de l'engin-pompe et ainsi pérenniser la continuité de l'alimentation en eau du dispositif de lutte.

Le tableau suivant précise, en fonction du type de risque, les distances admissibles pour les points d'eau d'incendie sous pression :

Distance admissible du premier hydrant en fonction de sa performance (D <sub>a</sub> )					
Quantité d'eau nécessaire au premier PEI (sous une pression dynamique minimale de 1 bar)	Débit disponible de l'hydrant (en m <sup>3</sup> /h) sous une pression dynamique minimale de 1 bar				
	inférieur à 30	30 à 44	45 à 59	60 à 74	75 à 89
30 m <sup>3</sup> /h	Limite des capacités d'alimentation des engins-pompe	200	250	Limite des capacités d'alimentation autonome	
60 m <sup>3</sup> /h		100	150	200	250

### Abaque de détermination de la distance admissible (D<sub>a</sub>)

## 2. COEFFICIENTS DE TOLERANCE ET VALEURS ADMISSIBLES

Lorsque l'analyse des risques concoure à obtenir une valeur de débit de référence qui n'est pas un nombre entier et paire, il convient d'arrondir la valeur du débit de référence au multiple de 30 m<sup>3</sup>/h immédiatement supérieur.

**Exemple n°1** : pour un débit de référence théorique calculé de 245 m<sup>3</sup>/h, il conviendra de prescrire :  
 $245 / 30 = 8,1$  soit arrondi à l'entier supérieur 9.

Le débit de référence prescrit sera alors  $9 \times 30 = 270$  m<sup>3</sup>/h.

Les valeurs de référence sont les valeurs à atteindre pour la réalisation des schémas communaux ou intercommunaux de DECI, mais également pour le dimensionnement des besoins en eau résultant de l'analyse des risques réalisée dans le cadre des études et des projets neufs.

Nature des risques	Bouches et poteaux			Autres PEI		
	Distance		Débit	Distance		Volume
	Zone urbaine	Zone rurale		Zone urbaine	Zone rurale	
Faible	+ 20 %	+ 5 %	- 10 %	+ 20 %	+ 5 %	- 10 %
Ordinaire	+ 20 %			- 5 %	+ 20 %	
Important						
Particulier	Aucune tolérance admise					




Les tolérances ne sont pas cumulables entre elles : une seule tolérance (distance ou performance) est applicable. Cette tolérance ne s'applique que sur un seul point d'eau d'incendie.

## K – DISTANCE ENTRE LE PREMIER POINT D'EAU D'INCENDIE ET L'ENTREE DU BATIMENT


Afin de tenir compte de la disparité des caractéristiques géométriques d'implantation des bâtiments sur la parcelle considérée, la distance de référence (D<sub>ref</sub>) à prendre en compte est la distance entre le premier point d'eau d'incendie et l'accès principal du bâtiment où se situe le risque à défendre (Cf. schémas ci-dessous).

Les caractéristiques géométriques de la voirie permettant d'accéder à l'entrée principale du bâtiment où se situe le risque à défendre doit présenter les caractéristiques techniques exigées pour le classement d'une voie « engins » (cf. paragraphe L.1)

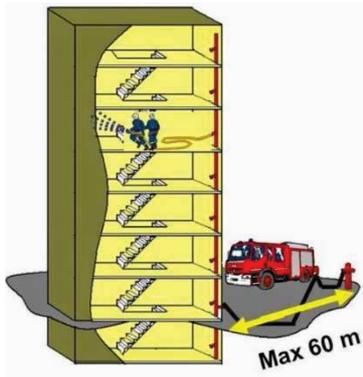


Lorsque le bâtiment est défendu par une colonne sèche et quelle que soit la distance de référence préconisée, la distance maximale entre le premier point d'eau d'incendie et les demi-raccords de la colonne sèche devra être **au plus de 60 mètres**.

#### Cas des colonnes sèches

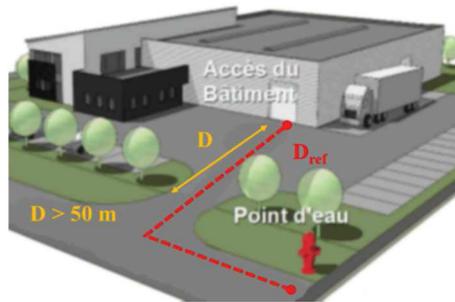

#### D est supérieure à 50 mètres


Si la distance **D est supérieure à 50 mètres**, la distance de référence s'entend comme la distance entre le premier point d'eau d'incendie et l'accès principal du bâtiment.

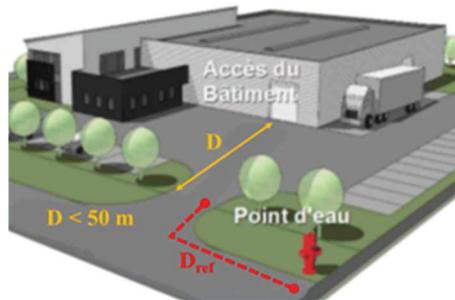

#### D est inférieure à 50 mètres

Si la distance **D est inférieure ou égale à 50 mètres**, la distance de référence s'entend comme la distance entre le premier point d'eau d'incendie et le portail d'accès principal à la parcelle.

#### Détermination de la distance de référence entre le premier PEI et le risque à couvrir

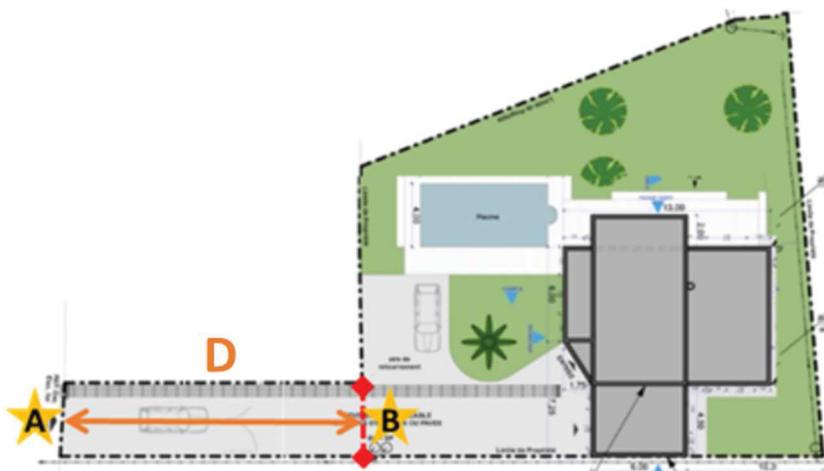

Si la distance **D est supérieure à 50 mètres**, la distance de référence s'entend comme la distance entre le PEI et le point B, extrémité du chemin d'accès à la parcelle.

Le chemin d'accès doit alors présenter les caractéristiques exigées pour le classement d'une voie « dévidoir ».

Si la distance **D est inférieure à 50 mètres**, la distance de référence s'entend comme la distance entre le PEI et le point A, à la limite séparative du domaine public et du chemin d'accès privé.

#### Cas particulier des habitations sur des parcelles en « drapeau »

# L - ACCESSIBILITE DES ENGIN D'INCENDIE AUX POINTS D'EAU D'INCENDIE

## 1. GENERALITES

L'accessibilité des engins-pompes aux points d'eau d'incendie vise à garantir en tout temps et à tout moment, la rapidité de mise en œuvre et d'alimentation du dispositif de lutte contre l'incendie.

Les éléments à prendre en compte afin de garantir l'accessibilité des engins d'incendie sont les suivants :

- absences d'obstacles,
- portance de la voirie suffisante,
- caractéristiques géométriques conformes aux voies « engins » et « dévidoirs »,
- abords dégagés,
- rendre l'accès impossible à toutes les personnes non autorisées,
- etc.

### Remarque.

Tous les dispositifs de verrouillage des accès aux points d'eau d'incendie doivent être compatibles avec la clé « polycoise » des sapeurs-pompier.

Par ailleurs, lorsque les points d'eau d'incendie sont dotés de prises de raccordement aux engins-pompes, celles-ci doivent être utilisables directement et en permanence par les moyens du Sdis 76.

Les demi-raccords utilisés devront être conformes à la norme NF S 61.701 relatives aux raccords destinés à la lutte contre l'incendie.


### Important.

Une attention particulière doit être portée aux tenons des demi-raccords d'aspiration qui devront être montés suivant un axe vertical sous peine de rendre les PEI inutilisables.



## 2. CARACTERISTIQUES DES VOIES UTILISABLES PAR LES ENGIN D'INCENDIE


La largeur de la voirie comprend l'ensemble des infrastructures routières et de ses dépendances (trottoir, piste cyclable, ilot central, etc.) constituant l'espace entre façades ou limite de propriété, entre le domaine public et le domaine privé.

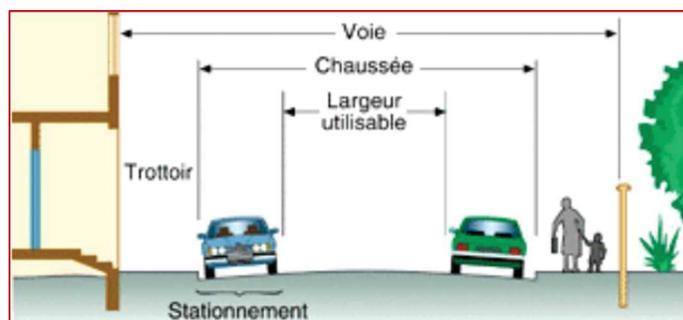

Coupe-type d'une chaussée urbaine

La dénomination de « voie engins » caractérise la largeur utilisable permettant aux engins des services de secours (pompiers, police, SAMU, etc.) de se rendre sur les lieux d'un sinistre et d'approcher d'un bâtiment en vue de réaliser le sauvetage ainsi que la protection des personnes et des biens.

La largeur utilisable minimale d'une voie engins est fixée à trois mètres. Sont également à prendre en compte les rayons de giration des engins.

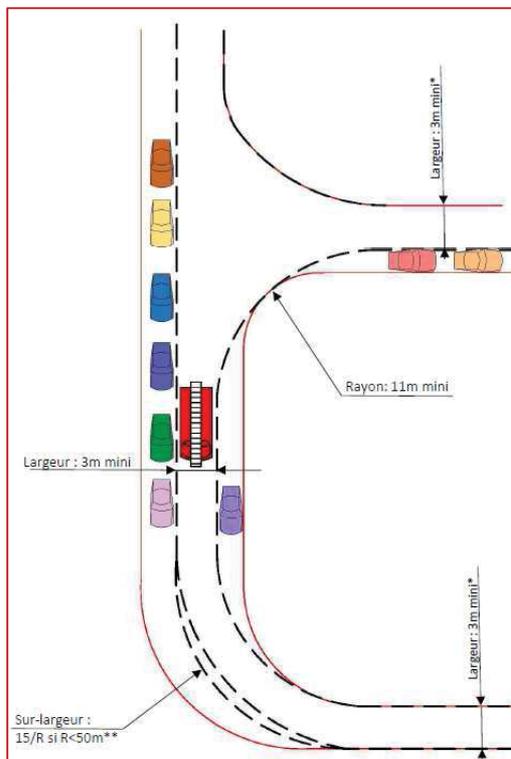


\* la largeur de 3 mètres est portée à 4 mètres si une échelle aérienne doit être déployée à cet endroit. La « voie engins » devient alors une « voie échelle ». La voie échelle est obligatoire au droit des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres de hauteur par rapport à la voie carrossable.

\*\* exemple : si le rayon est de 11 mètres, la sur-largeur sera de  $15/11 = 1,36$  m, portant ainsi la largeur utilisable à 4,36 m. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le rayon est supérieur à 50 m.

**Gabarit des chaussées et rayons de courbure des voies**

### 3. CARACTERISTIQUES DES VOIES « DEVIDOIRS »

La notion de cheminement désigne le parcours le plus court permettant aux secours d'accéder au bâtiment concerné. Dans le cas d'un chemin non carrossable et non accessible aux engins d'incendie mais dont la portance, la constitution du revêtement et la largeur minimale permettent en tout temps, la mise en œuvre d'un dévidoir normalisé à bobine, ce cheminement est alors dénommé « voie dévidoir ».

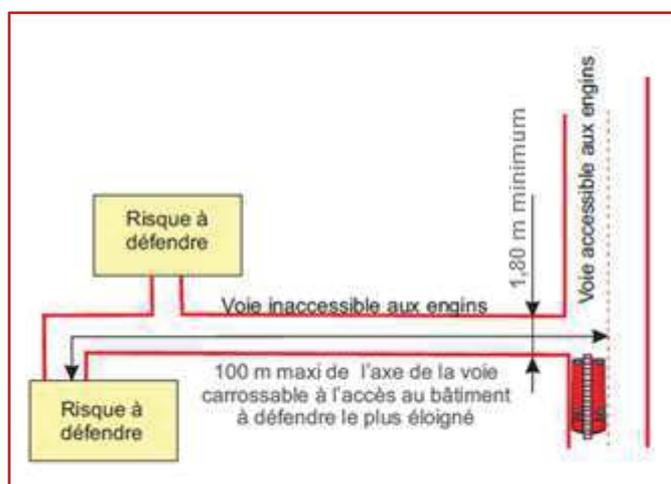

**Gabarit des voies « dévidoirs » et des impasses**

Les caractéristiques géométriques minimales des « voies dévidoirs » sont les suivantes :

- avoir une largeur minimale de **1,80 m** hors saillies et autres mobiliers urbains,
- disposer d'une structure portante suffisante pour garantir les qualités du chemin dans le temps (structure identique à celle d'un trottoir piéton),
- avoir une pente de profil en long inférieure à 10 %,
- présenter une distance maximale entre le risque à défendre et l'axe de la voie engin de 100 m au maximum.


Caractéristiques admissibles des voies « dévidoirs »		
Largeur de la voie	Enclavée <sup>(1)</sup>	Non enclavée
Voie inférieure à 1,40 m	Implantation d'un dispositif de type colonne sèche ou poteau ou bouche-relais.	
Comprise entre 1,40 et 1,80 m	50 m	100 m
Comprise entre 1,80 et 3,00 m	100 m	
Supérieure à 3,00 m	Au-delà d'une longueur de 100 m, l'accès à la parcelle devra être réalisé par une voie engin disposant d'une aire de retournement.	

(1) est considérée comme enclavée une voie présentant des parois, des murs, des haies, talus, etc. ...

#### 4. IMPLANTATION DES HYDRANTS PAR RAPPORT AUX VOIES DE CIRCULATION

L'implantation des points d'eau d'incendie, et en particulier des hydrants (bouches et poteaux d'incendie) doit garantir l'accessibilité aux engins de lutte contre l'incendie.

Ainsi et afin de prendre en compte la gestion des flux de circulation, en particulier en zone urbaine ou péri-urbaine, il conviendra d'implanter les bouches et poteaux d'incendie symétriquement de part et d'autre de la voirie.

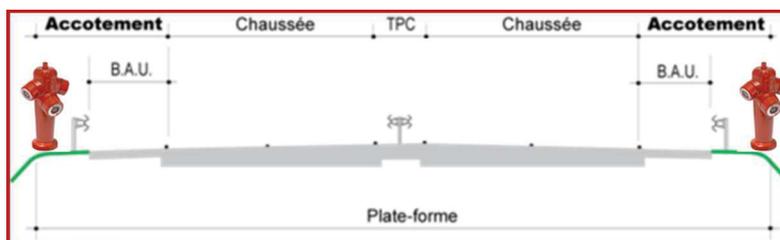


**Coupe-type d'implantation d'hydrants sur une voirie à chaussées séparées**

#### 5. LES AIRES DE MANŒUVRE ET DE RETOURNEMENT


Lorsque la desserte d'un bâtiment est constituée d'une voie d'accès en impasse, le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime conseille de réaliser une aire de manœuvre afin de permettant aux engins de secours de reprendre le sens de circulation, le plus rapidement possible.

Les impasses d'une longueur supérieur à 30 mètres doivent, si possible, comporter un tel dispositif. En fonction des caractéristiques géométriques de la voirie, ces aires de retournement peuvent être en « Y », en « T » ou bien circulaires.


Les schémas ci-dessous précisent les caractéristiques techniques et géométriques de ces aménagements.

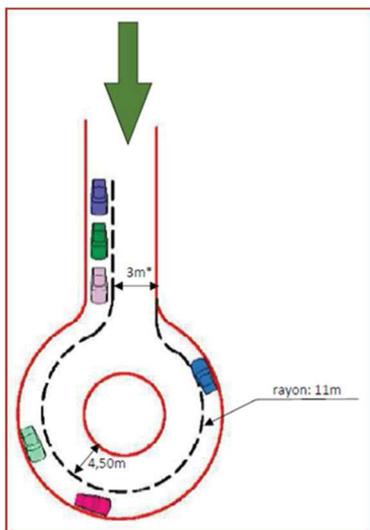

Aire de retournement circulaire

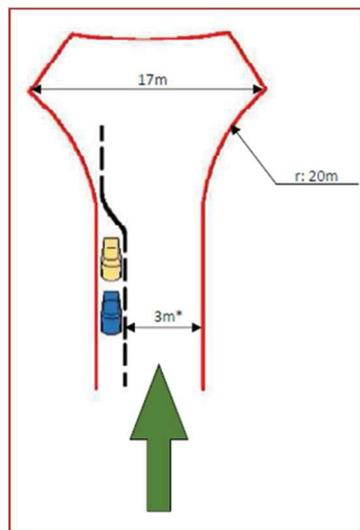

Aire de retournement en « Y »

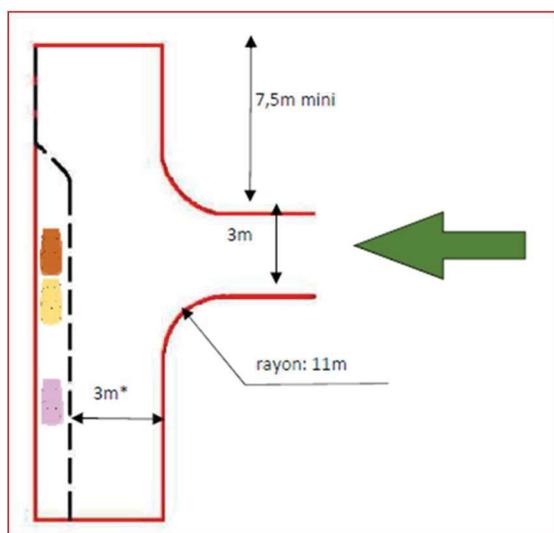

Aire de retournement en « T »

# CHAPITRE 4 - LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PEI

## A - CARACTERISTIQUES COMMUNES AUX DIFFERENTS POINTS D'EAU D'INCENDIE

### 1. PLURALITE DES RESSOURCES

De façon à préserver les ressources en eau potable, mais également à pérenniser la qualité sanitaire des réseaux d'eau potable, le principe de la DECI est d'encourager, en particulier en zone rurale, la pluralité des ressources, sans limiter ou encourager plus que de raison le recours aux bouches et poteaux d'incendie.

Cependant, il est utile de souligner que les bouches et poteaux d'incendie directement implantés sur des réseaux sous pression, constituent les dispositifs de lutte contre l'incendie les plus rapides à mettre en œuvre pour assurer l'alimentation des engins-pompe.

Ainsi, sur une même zone à défendre, il sera possible de trouver plusieurs ressources en eau dont les capacités seront cumulables afin d'obtenir les quantités d'eau définies par les valeurs de référence. Cette quantité d'eau cumulée détermine le volume disponible.

Par principe, la défense extérieure contre l'incendie, n'est constituée que par des aménagements ou des dispositifs fixes. L'implantation de moyens mobiles (camions ou wagons citernes, etc.) ne peut être que ponctuelle et consécutive à :

- une indisponibilité temporaire de points d'eau d'incendie existants,
- la nécessité de disposer ou de renforcer un point d'eau d'incendie, **temporairement**, à l'occasion, par exemple d'une manifestation exceptionnelle.

Les points d'eau d'incendie sont à l'usage exclusif des services d'incendie et de secours.

### 2. PERENNITE DANS LE TEMPS ET L'ESPACE

L'accessibilité et la pérennité des points d'eau visent à garantir la continuité du dispositif d'alimentation des engins de lutte contre l'incendie.

En phase d'attaque, de sauvetages ou de reconnaissance offensive, la continuité de l'alimentation en eau doit impérativement être garantie.

Toutefois, une interruption momentanée et temporaire de l'alimentation en eau des engins-pompes peut être admise dans les phases de déblais et de surveillance des incendies, en particulier s'agissant des risques très faibles à faibles. Par ailleurs, et compte tenu des techniques opérationnelles mises en œuvre dans la lutte contre les feux d'espaces naturels et de végétaux, une interruption momentanée de l'alimentation est admise.

Tous les points d'eau retenus pour intégrer l'inventaire des ouvrages concourants à la défense extérieure contre l'incendie doivent donc présenter une pérennité dans le temps et l'espace.

Ce principe implique notamment, que l'alimentation des prises d'eau sous pression soit assurée en amont, pendant la durée d'extinction fixée par le présent règlement, par des réservoirs ou des châteaux d'eau dont la capacité est suffisante.

Les conditions météorologiques ou saisonnières ne doivent pas porter atteinte aux performances des points d'eau, en particulier s'agissant des points constitués de réserves naturelles ou artificielles.

Une attention particulière doit être portée aux phénomènes météorologiques récurrents et connus, telles les situations d'enneigement ou d'inondation, de gel ou de sécheresse pouvant amoindrir les capacités et l'accessibilité des points d'eau d'incendie.

Il est cependant admis que des points d'eau d'incendie ne présentant pas des garanties de disponibilité puissent être pris en compte dans l'inventaire des ouvrages concourants à la défense extérieure contre l'incendie, sous réserve que leur apport à la DECI permanente, puisse ne pas être négligé.

## **B - INVENTAIRE DES POINTS D'EAU INCENDIE CONSTITUANT LA DECI**

Pour être inventoriés en qualité de points d'eau d'incendie normalisés au sens du présent règlement, les aménagements, les réseaux d'eau sous pression sur lesquels les bouches ou poteaux d'incendie sont implantés, les réserves ou citernes disponibles, devront garantir un débit minimum de 30 m<sup>3</sup>/h ou un volume utilisable pendant une heure de 30 m<sup>3</sup>.

Dans le cas où cette valeur ne serait pas atteinte, et afin de recenser ce PEI, il convient de l'aménager de façon à compléter ou suppléer ces valeurs minimales, en particulier, par la mise en place de dispositif de réalimentation.

### **1. LES POTEAUX ET BOUCHES D'INCENDIE**

#### **1.1 Les poteaux et bouches d'incendie normalisés**

Les poteaux d'incendie (PI) et les bouches d'incendie (BI), communément appelés « hydrants », doivent être conçus et installés conformément aux normes applicables :

- NF S61-211 relative aux bouches d'incendie,
- NF S61-213 et 61-214 relatives aux poteaux d'incendie.

Conformément aux dispositions prévues dans le Référentiel National de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RNDECI), les normes précitées ne sont pas retenues en ce qui concerne les dispositions relevant du présent règlement pour la détermination de :

- la couleur des appareils,
- la signalisation ou le balisage des appareils,
- les modalités et la périodicité des contrôles,
- les opérations de réception et d'intégration des appareils dans la base de données départementale des points d'eau d'incendie,
- les débits et pression minimum d'utilisation de ces appareils, visés dans l'arrêté du maire ou du président de l'EPCI à fiscalité propre titulaire de la compétence relative à la DECI.

La conformité aux normes des poteaux et bouches d'incendie ne concerne exclusivement que :

- les règles caractéristiques relatives à l'implantation,
- les qualités constructives (incongelable, etc.),
- les dispositifs de manœuvre,
- les dispositifs et règles de l'art en matière de raccordement.

On parlera de conformité au présent règlement pour ce qui concerne le débit, la pression, la couleur, la signalisation, le contrôle et la maintenance.

Le Sdis 76 retient comme valeurs admissibles pour le classement des bouches et poteaux d'incendie :

<b>Débits normalisés des bouches et poteaux d'incendie (en m<sup>3</sup>/h)</b>			
<b>Orifices de refoulement</b>	<b>1 x 65 mm</b>	<b>1 x 100 mm</b>	<b>2 x 100 mm</b>
<b>Débit nominal de classement</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>120</b>
<b>Plage de débits retenus pour le classement</b>	30 à 44	45 à 89	90 à 150
	La pression dynamique en sortie de l'appareil devra être au minimum de 1 bar et au maximum de 8 bars pour éviter la détérioration des pompes.		

Dans le cadre des études de dimensionnement des réseaux, une attention particulière doit être portée aux châteaux d'eau alimentant directement et en toute autonomie, un réseau de bouches et poteaux d'incendie. Il convient de s'assurer que le château d'eau dispose de la capacité nécessaire à couvrir le besoin en eau du risque considéré.

Les poteaux d'incendie nouvellement installés devront être, autant que possible, en adéquation avec les performances hydrauliques du réseau sur lequel ils sont implantés. Le sur-dimensionnement de l'appareil (pour des raisons d'uniformité du parc, d'une extension future, etc.) ne doit pas porter atteinte aux performances attendues.



### **Important.**

De façon générale et compte tenu d'une part de leur visibilité et d'autre part de l'absence de contrainte liées au stationnement des véhicules, le Sdis 76 préconise l'implantation de poteaux d'incendie prioritairement à des bouches d'incendie lors de la création ou du remplacement d'hydrants.

Toutefois, si les contraintes spatiales, structurelles, historiques ou techniques le justifient, des bouches d'incendie pourront être implantées en lieu et place de poteaux d'incendie, sous réserve de satisfaire aux conditions d'implantation de ces appareils.

Dans ce dernier cas, une attention toute particulière sera portée sur les garanties d'accessibilité et de signalisation, au regard de la problématique de stationnement des véhicules dans les zones touristiques.

Les fiches techniques du présent règlement précisent l'ensemble des caractéristiques techniques et géométrique relatives à l'implantation des hydrants sous pression.

## **1.2 Les autres poteaux et bouches d'incendie**

Certains poteaux ou bouches d'incendie présentent soit un mode de fonctionnement, soit des plages de débits et/ou de pression différents des appareils normalisés.

Parmi ces appareils on retrouve :

- le poteau d'aspiration de 100 millimètres, caractérisé par sa couleur bleue,
- le poteau d'incendie sur-pressé, caractérisé par sa couleur jaune :
  - de 100 millimètres
  - de 2 x 100 millimètres
- la bouche d'incendie sur-pressée de 100 millimètres, caractérisée par sa plaque de couleur jaune.

Les appareils sur-pressés sont généralement implantés pour défendre des risques classés importants et/ou particuliers en milieu industriel, ou bien dans les installations classées pour la protection de l'environnement.

### 1.3 Les prises d'eau sous pression sur les réseaux d'eau non potable

Certaines communes ou en établissements publics de coopération intercommunales, ou entités industrielles disposent de réseaux d'eau maintenus sous pressions soit par gravité, soit par l'intermédiaire de dispositifs autonomes de type « surpresseur ».

Par définition ces réseaux sont indépendants des réseaux d'adduction en eau potable et sont alimentés par une eau dite « brute » ou « industrielle », n'ayant subi aucun traitement visant à assurer sa potabilité, et destinée à alimenter des processus industriels.

Des points d'eau d'incendie normalisés ou non peuvent être implantés sur ces réseaux d'eau sous pression afin d'assurer la défense extérieure contre l'incendie sur les zones considérées, sous réserve que ces PEI présentent toutes les garanties de continuité de l'alimentation en eau et d'accessibilité aux engins-pompes.

Si la pression délivrée par ces réseaux est supérieure à huit bars, la mise en place de réducteurs de pression fixes ou la mise à disposition de réducteurs amovibles doit être assurée par le responsable de l'établissement ou de l'industrie concerné.



#### Mise en œuvre de réducteurs de pression

Le diamètre (65 ou 100 mm) ainsi que le nombre de réducteurs de pression nécessaires seront déterminés en fonction du débit de référence identifié à l'issue de l'analyse des risques.

## 2. LES POINTS D'EAU D'INCENDIE NATURELS OU ARTIFICIELS

Tous les points d'eau naturels ou artificiels sont susceptibles, sous réserve de leur accessibilité et de leur pérennité, de concourir à la défense extérieure contre l'incendie.

Sont ainsi classables dans cette catégorie de points d'eau :

- les points d'eau naturels :
  - les cours d'eau : rivières, ruisseaux, fleuves, etc.
  - les plans d'eau : mares, étang, lacs, etc.
- les points d'eau artificiels :
  - infrastructures : bassins, quais, ponts, estacades, etc.
  - réserves : bassins de rétention pluviale, réserves enterrées, aériennes ou à l'air libre, etc.
  - citernes : citernes souples, citernes rigides enterrées ou aériennes, etc.



#### **Important.**

La Seine constitue une ressource en eau certaine même si de réelles contraintes d'aspiration (marnage, courant, etc.) et d'accessibilité demeurent. Toutefois, l'aménagement de plateformes ou de dispositifs fixes d'aspiration représente des opportunités et peut ainsi permettre de reconnaître le Seine comme un PEI.

En cas d'intervention dans les zones couvertes par ces PEI, le commandant des opérations de secours (COS) pourra adapter ou compléter les moyens engagés, conformément aux dispositions du Règlement opérationnel.

Les réserves artificielles peuvent être alimentées par la collecte des eaux pluviales. Dans ce cas, des dispositifs de type « surverse » et « sur profondeur » doivent garantir la capacité de stockage minimale de la réserve, sans pour autant que l'apport massif d'eau pluviale ne remettent en cause l'accessibilité et la sécurité du point d'eau d'incendie.

Les réserves artificielles peuvent également être réalimentées par un réseau d'eau sous pression (potable ou non), en particulier si le débit minimum de 30 m<sup>3</sup>/h ne permet pas d'implanter sur le réseau un poteau ou d'une bouche d'incendie.

Les points d'eau naturels ou artificiels dont le volume est limité devront être munis d'un dispositif permettant de mesurer en temps réel, le volume restant à l'intérieur (flotteur, jauge de profondeur, etc.).

Le dimensionnement du volume de la réserve équivalente au débit de référence se fait alors selon la formule suivante :

$$V_{eq.} = T_{ext} \times (D_{ref} - D_{réel})$$

Dans cette formule on retrouve :

- $V_{eq}$  : volume de la citerne réalimentée pour couvrir le risque considéré, équivalent au volume d'une réserve permettant d'assurer le débit de référence durant la durée d'extinction préconisée.
- $T_{ext}$  : la durée théorique d'extinction prescrite dans le dimensionnement des risques.
- $D_{ref}$  : le débit d'extinction prescrit pour couvrir le risque considéré.
- $D_{réel}$  : le débit réel de la canalisation assurant la réalimentation de la citerne.

Afin d'être inventoriés comme points d'eau d'incendie, certains de ces points d'eau peuvent nécessiter la réalisation d'aménagements visant à améliorer l'accessibilité, la rapidité de mise en œuvre ou la pérennité de la ressource en eau.

S'agissant des réserves à l'air libre, un dispositif de réalimentation naturel, ou piqué sur un réseau sous pression devra prendre en compte l'évaporation moyenne annuelle, ainsi que les variations liées aux conditions climatiques exceptionnelles (canicule).

Si ces réserves sont dépourvues de mesures constructives les préservant du gel, le dimensionnement devra prendre en compte une majoration de volume liée à la gangue de glace périphérique, susceptible d'amoindrir la performance opérationnelle du point d'eau.



### **Remarques.**

Le fractionnement des réserves artificielles est possible dans le respect des règles de répartition des points d'eau d'incendie. Le volume minimal d'une réserve est alors fixé à 30 m<sup>3</sup>.

## **3. LES AUTRES DISPOSITIFS**

Peuvent également s'ajouter à la liste des points d'eau d'incendie inventoriés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, tous les autres dispositifs reconnus opérationnels et antérieurement répertoriés par le Sdis 76.

A titre d'exemple, les puisards réalimentés d'une capacité de 2 m<sup>3</sup>, peuvent continuer à être utilisés, dès lors qu'ils ne peuvent être immédiatement remplacés, en particulier pour des raisons économiques lorsque le coût des travaux engendrés serait supérieur à la valeur des biens à défendre.

Toutefois, dès lors qu'un schéma communal ou intercommunal identifie une absence ou une mauvaise couverture de la défense extérieure contre l'incendie sur les zones défendues par ces PEI, le remplacement de ceux-ci par des PEI conformes aux dispositions des fiches techniques du présent règlement doit être programmé.

#### **4. CAS PARTICULIERS DES PISCINES PRIVEES**

Les piscines privées ne présentent pas, par définition, les qualités requises pour être inventoriées en qualité de point d'eau d'incendie.

En effet, ne sont pas garanties, en raison des règles de sécurité, d'hygiène et d'entretien qui leurs sont applicables :

- la pérennité de la ressource,
- la pérennité de leur situation juridique, en particulier en cas de renoncement du propriétaire à disposer de cet équipement ou à l'entretenir, en cas de changement de propriétaire ne souhaitant pas disposer d'une piscine,
- la pérennité de l'accessibilité aux engins d'incendie (contrainte technique forte).

Toutefois et sous réserve de recevoir un avis favorable du Sdis 76, une piscine peut être utilisée dans le cadre de l'autoprotection de la propriété, lorsque celle-ci est directement concernée ou menacée par l'incendie.

De même, le propriétaire peut mettre à disposition des secours cette capacité, en complément des moyens de défense extérieure contre l'incendie existant, sous réserve d'en garantir la pérennité de l'accessibilité et la signalisation réglementaire.

### **C - EQUIPEMENT DES POINTS D'EAU INCENDIE**

#### **1. LES POINTS D'EAU D'INCENDIE NON NORMALISES**

Sont qualifiés de points d'eau non normalisés, les PEI qui nécessitent la mise en œuvre de technique d'aspiration des engins-pompes.

Ces points d'eau peuvent être :

- complètement aménagés (aire d'aspiration et dispositif fixe d'aspiration),
- partiellement aménagés (aire d'aspiration),
- non aménagés (permettant exclusivement la mise en œuvre de motopompes flottantes).

Le recours à l'utilisation et l'intégration de ces points d'eau d'incendie non aménagés devront toutefois rester exceptionnels et dans tous les cas soumis à la validation du Sdis 76.

Tous les points d'eau d'incendie non normalisés devront disposer d'une plate-forme de mise en station ou d'une aire d'aspiration permettant l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie.

#### **2. AIRE D'ASPIRATION ET PLATE-FORME DE MISE EN STATION**

Une aire d'aspiration ou plate-forme de mise en station désigne un espace spécialement aménagé pour la mise en œuvre des engins-pompes.

Ces dispositifs sont qualifiés d'aire d'aspiration lorsqu'ils sont équipés d'une colonne fixe d'aspiration et d'aire de mise en station lorsqu'ils ne permettent que le stationnement de l'engin-pompe.

On distingue deux types de plate-forme et d'aire :

- les aménagements destinés à recevoir des motopompes remorquables et dont la surface doit être constituée d'une plate-forme de 4 m x 3 m, soit 12 m<sup>2</sup> au minimum,
- les aménagements destinés à recevoir des engins-pompes et dont la surface doit être constituée d'une plate-forme de 8 m x 4 m, soit 32 m<sup>2</sup> au minimum.

Au-delà des caractéristiques géométriques, les différents types de plate-forme doivent :

- présenter une résistance au poinçonnement permettant le stationnement des engins de catégorie « poids lourds »,
- être dotés d'une pente suffisante (idéalement 2%) permettant l'évacuation des eaux de ruissellement, mais limitée afin d'éviter tout risque de chute liée à la présence éventuelle de boue, de glace, etc.
- être équipé d'un dispositif fixe de calage des engins : bordures de trottoirs, etc.

La plate-forme de stationnement ainsi constituée doit être facilement accessible depuis la voirie publique par une voie permettant, en toutes circonstances, le stationnement de l'engin-pompe soit perpendiculairement, soit parallèlement au point d'eau.

Les fiches techniques du présent règlement précisent l'ensemble des caractéristiques techniques et géométriques relatives à la réalisation et à la signalisation des aires d'aspiration et des plates-formes de mise en station.

### 3. DISPOSITIFS FIXES D'ASPIRATION


Les dispositifs fixes d'aspiration permettent aux engins de lutte contre l'incendie de se mettre rapidement en aspiration sur un plan d'eau ou une réserve destinés à la défense extérieure contre l'incendie.

Si les points d'eau naturels accessibles aux engins-pompes peuvent en être dispensés, les dispositifs fixes doivent équiper systématiquement tous les points d'eau artificiels.

Pour être utilisables par les engins de lutte contre l'incendie, les dispositifs fixes d'aspiration doivent être constitués au minimum :

- d'un demi-raccord d'aspiration symétrique normalisé,
- d'une canalisation rigide d'un diamètre compatible avec les capacités techniques des engins de lutte contre l'incendie,
- d'une crépine sans clapet implantée au minimum à 0,50 m du fond de la réserve et dont la couverture par le niveau des plus basses eaux délimitant le volume disponible est au minimum de 0,30 m.

Par ailleurs, la hauteur géométrique d'aspiration, défini comme la hauteur verticale entre le niveau du plan d'eau (ou de la surface d'eau de la réserve) et l'axe de la pompe de l'engin-pompe, doit être au plus égale à 6 mètres.

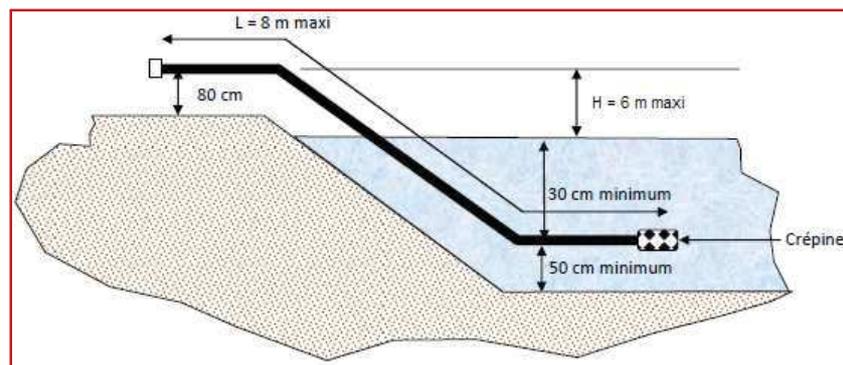

#### Caractéristiques géométriques d'un dispositif fixe d'aspiration

Dans le cas où plusieurs dispositifs d'aspiration doivent être installés sur le même PEI, une distance minimale de quatre mètres est exigée entre eux.

Des dispositifs, mobiles ou pivotants, peuvent être installés afin d'éviter l'envasement et le bouchage de la crépine. Ces aménagements doivent rester exceptionnels et sont soumis à la validation du Sdis 76.

L'ensemble des dispositifs d'aspiration fixes doit faire l'objet d'un contrôle et d'un entretien réguliers afin de garantir la pérennité de sa mise en œuvre.

Les fiches techniques du présent règlement précisent l'ensemble des caractéristiques techniques et géométriques relatives à l'aménagement de dispositifs fixes d'aspiration.

## **D - SIGNALISATION DES POINTS D'EAU D'INCENDIE SUR LE TERRAIN**

### **1. LA COULEUR DES APPAREILS**

Les poteaux et les bouches d'incendie normalisés, implantés sur des réseaux d'eau sous pression sont de couleur rouge incendie, sur plus de 50 % de leur surface visible après pose. Ils peuvent être équipés de dispositifs retro-réfléchissants.

La couleur rouge signifie que les hydrants sont implantés sur des réseaux d'eau sous pression.

Une adaptation de la couleur est réalisée afin de prendre en compte la valeur du débit nominal de classement de l'hydrant, à savoir :

- BI/PI de 30 m<sup>3</sup>/h : par la réalisation d'un marquage blanc,
- BI/PI de 60 m<sup>3</sup>/h : par la couleur rouge incendie uniforme,
- BI/PI de 120 m<sup>3</sup>/h : par la réalisation d'un marquage orange.

Les poteaux d'aspiration, équipant en particulier les citernes enterrées et les réserves aériennes, sont de couleur bleue, sur plus de 50 % de leur surface visible après pose. Ils peuvent être équipés de dispositifs retro-réfléchissants.

La couleur bleue signifie que les hydrants sont sans pression permanente et qu'ils nécessitent une mise en dépression afin de réaliser l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie.

Les poteaux et les bouches d'incendie, implantés sur des réseaux d'eau sur-pressés (pression statique supérieure à 8 bars), sont de couleur jaune sur plus de 50 % de leur surface visible après pose.

La couleur jaune signifie que les hydrants sont implantés sur des réseaux d'eau sous pression nécessitant des précautions particulières, en particulier afin de protéger les pompes et les tuyaux de refoulement des engins de lutte contre l'incendie.

Tous les autres points d'eau non normalisés et non dédiés à la défense extérieure contre l'incendie, en particulier les réseaux susceptibles d'assurer l'alimentation des dispositifs de lavage et d'arrosage du domaine public, doivent avoir une couleur distincte (verte, etc.) des appareils de DECI.

De la même façon, dans certains établissements industriels ou pétroliers, certains appareils destinés à la lutte contre les feux de liquides inflammables peuvent être de couleur jaune, signifiant qu'ils sont implantés sur un réseau sur-pressé, mais également qu'ils délivrent un mélange de solution moussante (eau + émulseur) nécessitant la réalisation de mousse extinctrice.

Ces poteaux d'incendie ne concourent pas à la défense extérieure contre l'incendie publique. Ces établissements faisant l'objet d'un plan d'établissements répertoriés (ER), les appareils de DECI délivrant un mélange de solution moussante sont identifiés sur ces documents, conformément à la doctrine départementale relative à la réalisation des plans ER.

### **2. LES EXIGENCES MINIMALES DE SIGNALISATION**

La signalisation de tous les points d'eau d'incendie au moyen de panneau est obligatoire ; elle permet de faciliter le repérage et la localisation de l'appareil et de donner les caractéristiques essentielles afin de renseigner les sapeurs-pompiers sur la performance opérationnelle des hydrants.

Les poteaux d'incendie normalisés peuvent être dispensés de toute signalisation, dès lors où leur positionnement sur la voie publique suffit en lui-même à visualiser leur présence. A défaut, le Sdis 76 peut être amené à demander la mise en place d'une signalisation particulière.

La signalisation des PEI est harmonisée sur l'ensemble du territoire national et doit comporter au minimum les éléments suivants :

- le symbole du panneau blanc sur fond rouge (ou inversement) de dimension de 30 cm x 50 cm composé soit d'un disque, soit d'un rectangle de type « panneau d'indication » :



- ils sont installés entre 0,50 et 2 mètres du sol de référence, selon l'objectif de visibilité souhaité,
- ils indiquent l'emplacement du PEI (pointe de la flèche vers le bas) ou signale sa direction (sens de la flèche à gauche ou à droite) et précisent la distance,
- le numéro d'ordre du PEI,
- les restrictions éventuelles d'utilisation.

### **3. PROTECTION ET SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE**

Afin de garantir l'accessibilité aux points d'eau d'incendie, il appartient à l'autorité compétente de réglementer le stationnement au droit des PEI qui nécessitent des restrictions particulières.

De même, l'accès peut être réglementé ou interdit au public. Pour mémoire, l'article R.417.10 II 7° du Code de la route interdit le stationnement au droit des bouches d'incendie.

Dans les espaces publics où la circulation et/ou le stationnement sont susceptibles de perturber la mise en œuvre des PEI, des protections physiques complémentaires doivent être mises en place afin d'interdire aux véhicules l'approche des prises d'eau et ainsi garantir la pérennité de leur accessibilité ou pour apposer la numérotation du PEI.

Toutefois, ces dispositifs ne doivent pas nuire à la rapidité de mise en œuvre des engins de lutte contre l'incendie.

### **4. SYMBOLIQUE DE SIGNALISATION ET DE CARTOGRAPHIE**

Afin d'identifier sur tout support cartographique les différents points d'eau d'incendie, le Sdis 76 a défini une base commune à l'ensemble des acteurs.

Cette symbolique peut également être utilisée sur les panneaux de signalisation mentionnés au paragraphe précédent. Les fiches techniques du présent règlement précisent, pour chaque type de point d'eau d'incendie, la charte graphique associée.

La charte graphique relative à la défense extérieure contre l'incendie sera mise en œuvre à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Toutefois et afin de tenir compte des documents opérationnels existants (plans d'établissements répertoriés, cartographie du Sdis 76, etc.), les symboles utilisés antérieurement continueront à coexister avec la nouvelle charte graphique.

## **E - MESURES RELATIVES A LA PROTECTION DES PERSONNES**

Afin de garantir la protection des sapeurs-pompiers lors des opérations de lutte contre l'incendie, mais également lors des actions de formation ou de reconnaissance opérationnelle, les points d'eau d'incendie devront être implantés en respectant toutes les mesures réglementaires ou de bon sens visant à garantir l'intégrité physique des intervenants et du public.

L'attention sera portée en particulier sur la nécessité de :

- protéger les surfaces libres des plans d'eau afin **d'éviter les chutes et les noyades** et de positionner, le cas échéant, des dispositifs de protection contre les risques de noyade accidentelle : mains courantes, dispositifs de flottabilité complémentaires (bouée), etc.
- ne pas implanter les PEI à moins de 5 mètres du risque à défendre afin de limiter l'exposition au flux thermique et à plus de 5 mètres des bordures des voies de circulation, tout en garantissant que la manœuvrabilité du point n'expose pas les sapeurs-pompiers aux risques routiers

## CHAPITRE 5 – ELABORATION DES SCHEMAS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX DE DECI

La mise en place d'un schéma communal ou intercommunal ne revêt pas de caractère obligatoire et sa réalisation est laissée à l'initiative de l'autorité compétente.

Toutefois, l'élaboration d'un schéma communal ou intercommunal manifeste la volonté de l'autorité compétente de mettre à niveau et d'inscrire la défense extérieure contre l'incendie comme une priorité de la collectivité.

Ces schémas s'inscrivent dans une démarche d'optimisation permanente et continue de la défense extérieure contre l'incendie et permettent une planification pluriannuelle d'aménagements de renforcement ou de complément.

Bien que leur réalisation ne revête pas de caractère obligatoire, le SCDECI ou SICDECI, s'il est associé aux autres outils d'urbanisme opérationnels (plan local d'urbanisme (PLU), schémas de cohérence territoriale (SCOT), etc.) peut se révéler être un outil efficace d'aménagement du territoire.

Sur la base d'une analyse des risques, le schéma communal ou intercommunal de DECI doit permettre à l'autorité compétente :

- de connaître sur son territoire, le niveau de couverture de la défense extérieure contre l'incendie existante,
- d'identifier les carences constatées et les zones non couvertes,
- de prioriser l'implantation des équipements nécessaires au renforcement de la DECI,
- de projeter l'évolution prévisible des risques en fonction du développement prévu de l'urbanisation.

Dans les communes où la situation est particulièrement simple en matière de DECI, notamment lorsqu'il y a peu d'habitations et que la ressource en eau est abondante et accessible aux moyens du Sdis 76, l'arrêté de DECI mentionné au chapitre précédent peut se substituer au schéma communal.

Bien que n'étant pas directement en charge de leur conception, le Sdis 76 demeure, pour l'autorité compétente, le conseiller technique privilégié pour l'élaboration des schémas de DECI.

Le SCDECI ou SICDECI permet ainsi de réaliser une planification pluriannuelle d'implantation (ou de création) de PEI de complément, de renforcement, mais également de remplacement des appareils obsolètes ou détériorés.


Les points d'eau d'incendie, dont l'implantation est prévue dans le cadre d'un schéma communal ou intercommunal, doivent respecter les prescriptions techniques figurant dans le présent règlement.

Le SCDECI ou SICDECI permet également à l'autorité compétente de planifier les actions relatives à la DECI, de manière efficiente, tout en garantissant une maîtrise des coûts.

### **1. LE PROCESSUS D'ELABORATION**

Le schéma est réalisé par l'autorité compétente. Celle-ci peut également associer à cette démarche des partenaires locaux, en particulier les services distributeurs de l'eau potable.

Le processus d'élaboration peut s'articuler schématiquement comme suit :

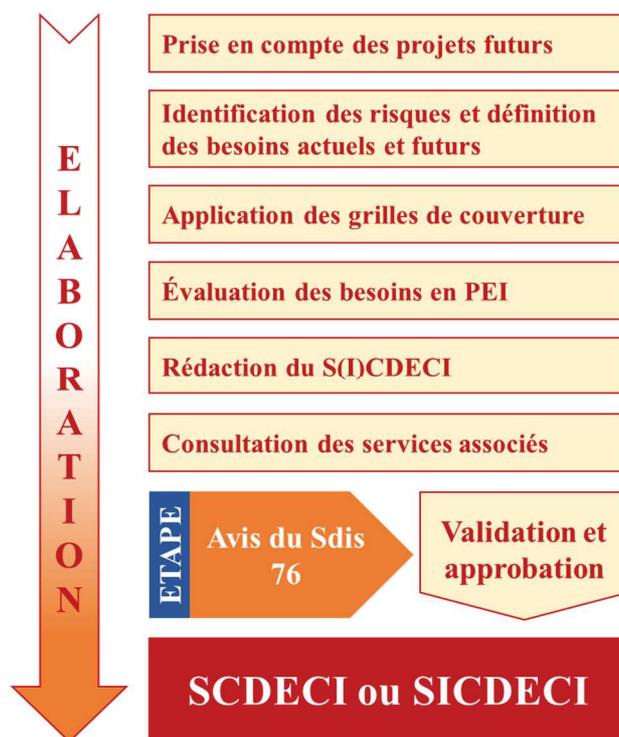

## 2. L'IDENTIFICATION DES RISQUES

Pour identifier les risques présents sur l'ensemble du territoire auquel est appliqué le SCDECI ou SICDECI, il convient de mener une analyse systémique de type « sources / flux / cibles » afin de d'identifier les risques, les ressources disponibles et celles à mobiliser pour lutter efficacement contre un incendie.

La prise en compte des projets futurs est indispensable pour assurer la cohérence entre le schéma communal ou intercommunal de DECI et les documents d'urbanisme opérationnels.

- **les sources :**

- les zones rurales, au sens de la définition faite dans le présent règlement,
- les zones d'agglomération ou de centre-bourg,
- les établissements recevant du public,
- les zones d'activités commerciales, artisanales ou industrielles, ainsi que leurs extensions prévisibles,
- les exploitations et activités agricoles.

Pour chaque source, il convient alors d'identifier :

- la nature de l'activité : habitation, agricole, industrie, etc.
- les caractéristiques techniques, géométriques ainsi que les surfaces non recoupées,
- la destination : activité ou stockage,
- la distance entre les façades des bâtiments voisins et celles du bâtiment étudié,
- les dispositions constructives de nature à réduire les risques : murs coupe-feu, détection et extinction automatique, ventilation, etc.

- **les flux :**
  - les risques de propagation d'un sinistre apprécié au regard de la distance entre les façades des bâtiments situés à moins de 5 ou 8 mètres,
  - les risques d'exposition aux fumées d'incendie.
- **les cibles :**
  - les enjeux humains : densité importante, personnes vulnérables, activités professionnelles ou sociales à forte valeur ajoutée, etc.
  - les enjeux patrimoniaux : bâtiments classés, collectifs, etc.
  - les enjeux pour l'environnement appréciés au regard des risques de pollution aquatique et/ou atmosphérique.

### **3. L'ETAT DES LIEUX DE LA DECI EXISTANTE**

Lors de cette étape, il convient de réaliser un inventaire exhaustif de toutes les ressources en eau immédiatement disponibles ou mobilisables, en s'appuyant en particulier sur l'arrêté communal ou intercommunal de la défense extérieure contre l'incendie.

Une visite sur le terrain de la collectivité concernée, avec l'ensemble des partenaires de la DECI, est un préalable à la réalisation de l'état des lieux.

Dans le cadre de l'élaboration du SCDECI ou SICDECI, il est également nécessaire de consulter tous les éléments à forte valeur ajoutée tels :

- le schéma de distribution d'eau potable : le plan des canalisations du réseau d'adduction d'eau potable et du maillage entre les réseaux, les caractéristiques des châteaux d'eau (capacités, etc.),
- les documents d'urbanisme opérationnel (plan de zonage, plans d'aménagement, etc.),
- le plan du réseau des voiries, matérialisant le classement des voies communales (publiques, communautaires ou privées) ainsi que leur importance structurelle (principale ou secondaire),
- les schémas directeurs d'aménagement des eaux pluviales et des bassins versants, etc.
- le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.

### **4. L'APPLICATION DES GRILLES DE DIMENSIONNEMENT ET L'EVALUATION DES BESOINS EN PEI**

L'application des grilles de dimensionnement des besoins en eau du présent règlement doit permettre de faire des propositions pour améliorer la défense extérieure contre l'incendie en déterminant les quantités d'eau et la durée d'extinction nécessaires pour assurer la protection des cibles à défendre.

Pour cela, il est nécessaire de mettre en concordance, idéalement sur une cartographie, le zonage des risques avec la couverture de la DECI existante.

Les résultats de l'utilisation des grilles et de la cartographie réalisée, doivent apparaître dans un tableau de synthèse. Ce tableau préconise des aménagements ou installations à réaliser pour couvrir le risque afférant au type de cibles.

Les préconisations du schéma sont proposées avec des priorités de remises à niveau ou d'installations permettant ainsi de planifier la mise en place des nouveaux équipements. Cette planification peut s'accompagner d'échéances.

Si plusieurs solutions existent, il appartient à l'autorité compétente de faire le choix de la défense souhaitée afin d'améliorer la DECI à des coûts maîtrisés, après consultation du Sdis 76.

Dans un objectif de rationalisation et de cohérence avec les règles d'implantation des PEI, il devra être tenu compte des PEI existants sur les communes limitrophes (y compris des départements limitrophes) pour établir la DECI d'une commune.

Pour cela, l'autorité compétente pourra établir une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal voisin afin de procéder à un échange d'informations.

La convention pourra également prendre en compte une coopération financière pouvant donner lieu à des aménagements d'ouvrages ou à des renforcements de DECI communs aux deux collectivités.

## **5. LA REDACTION DU SCDECI / SICDECI**

Il appartient à l'autorité compétente de procéder à la rédaction du schéma communal ou intercommunal de la DECI.

L'élaboration de ce document est à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

- soit en régie par la commune ou l'EPCI dans le cadre d'une mutualisation des moyens des collectivités,
- soit par un prestataire défini localement dans le respect des règles de mise en concurrence.

Ce prestataire ne fait l'objet d'aucun agrément. Toutefois et compte tenu des connaissances pluridisciplinaires nécessitées par la rédaction de ces documents, le prestataire devra être en mesure de justifier de références reconnues en matière d'analyse des risques, de connaissances techniques et opérationnelles nécessaires à la réalisation des missions de lutte contre l'incendie, ainsi qu'une connaissance de l'environnement territorial.

## **6. LA CONSULTATION DU SCDECI / SICDECI**

L'accès à une libre consultation des schémas communaux et intercommunaux doit être possible à l'ensemble des partenaires de la DECI, ainsi qu'aux bureaux d'études en lien avec des opérations d'aménagement du territoire (agences d'urbanisme, cabinets de géomètres, aménageurs, etc.), mais également au public.

Ces documents seront édités en nombre suffisant, en particulier deux exemplaires qui seront transmis au Sdis 76 afin de pouvoir instruire les autorisations d'urbanisme et d'aménagement qui lui sont transmis.

Afin d'assurer largement le porté à connaissance de ces documents, l'autorité compétente pourra en assurer une large diffusion, en particulier sous une forme dématérialisée, sur le site d'information officiel de sa collectivité.

## **7. LA CONSTITUTION DU DOSSIER**

L'objectif est de proposer un formalisme type et simple, permettant à chaque collectivité d'élaborer son schéma de DECI :

Ainsi le SCDECI ou SICDECI devra être constitué de :

- 1) la référence aux textes en vigueur : récapitulatif des textes réglementaires, dont le présent règlement,
- 2) la localisation des sources de risques et des cibles associées, sous la forme si possible d'une ou plusieurs représentations cartographiques du zonage des risques et des niveaux de risques associés,
- 3) l'état des lieux de la défense incendie représenté sous la forme d'un inventaire des PEI existants,
- 4) une analyse de la couverture, présentée, si possible, sous une forme cartographique mettant ainsi en évidence les « zones d'ombre » et les préconisations pour améliorer l'existant,
- 5) les propositions ou préconisations pour améliorer durablement la DECI, prenant en compte les projets à venir. Elles peuvent être priorisées et planifiées dans le temps,
- 6) une représentation cartographique des propositions d'amélioration de la DECI, éventuellement en indiquant le calendrier de réalisation,

- 7) tous autres documents (inventaire des exploitations, commerces, artisans, agriculteurs, ZAC, schéma de distribution d'eau potable, plans des canalisations, le « porter à connaissance », etc.) nécessaires à la compréhension du SCDECI ou SICDECI.

## **8. LA PROCEDURE D'ADOPTION**

Avant d'arrêter le schéma, l'autorité compétente recueille l'avis des différents partenaires concourant à la DECI du territoire, en particulier :

- le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) qui rend un avis simple, visant à garantir la conformité au présent règlement des PEI proposés,
- le service public de l'eau,
- les gestionnaires des autres ressources en eau,
- les services de l'État chargés de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement rural,
- d'autres acteurs, notamment le département et les établissements publics de l'Etat concernés.

Pour le cas des SICDECI, l'autorité compétente recueille l'avis des maires de l'établissement de coopération intercommunale.

Chacun de ces avis simples doit être rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de transmission aux différents services, sous la forme d'un courrier recommandé avec accusé de réception.

L'avis doit être transmis à la collectivité au plus tard le dernier jour des deux mois, à compter de la date de réception dans le service concerné, sous la forme d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Au-delà de cette date, l'avis est réputé favorable.

Après réception de l'ensemble des avis des services consultés, il appartient à l'autorité compétente de soumettre le document à l'approbation de l'assemblée délibérante, puis de prendre l'arrêté de promulgation du SCDECI ou SICDECI.

L'arrêté portant promulgation du SCDECI ou SICDECI est inscrit au recueil des actes administratifs de la collectivité.

Lorsque le schéma est arrêté par l'autorité compétente, cette dernière s'y réfère pour réaliser les travaux de renforcement et d'amélioration de la DECI de la commune ou des communes composant l'EPCI, en tenant compte des ordres de priorité de remise à niveau ou d'installation d'équipements nouveaux.

## **9. LA PROCEDURE DE REVISION**

La révision du SCDECI ou du SICDECI est laissée à l'initiative de l'autorité compétente. Toutefois, il est conseillé de réviser le schéma dès lors que :

- le programme d'équipements prévu a été réalisé (selon ses phases d'achèvement),
- le développement urbain nécessite une nouvelle étude de la couverture du risque incendie,
- les documents d'urbanisme opérationnels sont révisés.

La fréquence de la procédure de révision est au maximum quinquennale.

## GLOSSAIRE - TABLE DES ACRONYMES

**Accessibilité** : Capacité d'une voie ou d'une zone à assurer la mise en station et en action d'un engin ou de matériels de lutte contre l'incendie.

**BAU** : Bande d'Arrêt d'Urgence.

**BI**: La bouche d'incendie est un point d'eau incendie (PEI) normalisé qui a la particularité d'être souterrain. Si ce type d'hydrant a une qualité esthétique car invisible, il pose de nombreuses contraintes opérationnelles: manœuvre complexe, difficulté de localisation, risque d'entrave par des véhicules en stationnement ou la neige.

**Capacité utilisable** : Volume d'eau disponible pour l'usage des moyens du Sdis dans les limites des contraintes de mise en aspiration des engins, notamment la hauteur géométrique d'aspiration et la hauteur d'eau en dessous et au-dessus de la crépine.

**CASDIS** : Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours.

**CGCT** : Code Général des Collectivités Territoriales.

**COS** : Commandant des Opérations de Secours. Le COS est un sapeur-pompier. Avec l'ensemble des moyens publics et privés, il met en œuvre, sous l'autorité du préfet ou du maire (DOS), la stratégie définie par ce dernier.

**CCH** : Code de la construction et de l'habitation.

**CSP** : Code de la Santé Publique.

**Débit simultané** : il s'agit du débit cumulé de plusieurs PEI (PI ou BI dans la majorité des cas) utilisés de façon simultanée par les sapeurs-pompier.

**DECI** : La Défense Extérieure Contre l'Incendie est l'ensemble des points d'eau incendie (PEI) destinés à assurer des actions de lutte contre l'incendie. Constituent les PEI : les Bouches ou Poteaux d'Incendie (BI, PI) normalisés, les points d'eau naturels (lac, étang, rivière, etc.) et artificiels (citerne, bache).

**Desserte ou « Voies de desserte »** : Ensemble des voies publiques ou privées dont les caractéristiques doivent notamment permettre une circulation et une utilisation satisfaisante des engins de lutte contre l'incendie amenés à intervenir sur des terrains, constructions ou aménagements. Elles comprennent entre autres les voies « engins », voies « échelles » et les cheminements praticables aux « dévidoirs à roues », définis dans la réglementation « incendie » des bâtiments d'habitation et des établissements recevant du public.

**DOS** : Directeur des Opérations de Secours. Fonction relevant de l'autorité de police compétente qui définit les objectifs et/ou la stratégie. Cette fonction est tenue par le Maire. Toutefois, si le sinistre a des conséquences pouvant dépasser les limites ou les capacités d'une commune, ou si un Plan d'urgence a été déclenché, le DOS relève du Préfet.

**EPCI** : Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Il s'agit d'une structure administrative française regroupant des communes ayant choisi de développer plusieurs compétences en commun.

**ERP**: Les **E**tablissements **R**ecevant du **P**ublic sont des lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés qui sont, eux, protégés par les règles relatives au code du travail.

**Hauteur géométrique d'aspiration** : Hauteur entre la surface du niveau le plus bas du volume d'eau utilisable et la plate-forme de mise en station des engins.

**Hydrants** : Appareils hydrauliques **sous pression** constitués des Poteaux d'Incendie (PI) et des Bouches d'Incendie (BI). Les points d'eau naturels ou artificiels ne sont pas compris dans les hydrants.

**ICPE** : Installations Classées pour la **P**rotection de l'**E**nvironnement. Les installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers sont soumises à une législation et une réglementation particulières, relatives à ce que l'on appelle "les installations classées pour la protection de l'environnement". Localement, ce sont les services de l'inspection des installations classées au sein des DRIEE ou DREAL (hors élevages), ou des Directions Départementales de Protection des Populations des préfectures (élevages) qui font appliquer, sous l'autorité du préfet de département, les mesures de cette police administrative.

**IGH** : Immeuble de **G**rande **H**auteur. Selon les dispositions de l'article R122-2 du Code de la construction et de l'habitation, constitue un IGH tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau d'accès des secours, à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation et à plus de 28 mètres pour les autres immeubles (sauf exception).

**PEI** : Point d'Eau Incendie. Il s'agit de point d'eau nécessaire à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours afin d'assurer la défense extérieure contre l'incendie (DECI).

**PI** : Le PI est un hydrant mis en place par les communes ou les entreprises privées (industrie, ERP, sites militaires) dans leurs enceintes. Il s'agit de prises d'eau disposées sur un ou plusieurs réseaux souterrains sous pression permettant d'alimenter les engins de lutte contre l'incendie. Ces réseaux, destinés avant tout à l'alimentation en eau potable, sont constitués de canalisations d'un diamètre intérieur d'au moins 100 mm (sauf pour le risque faible où un diamètre inférieur est accepté).

**Prise d'eau** : Tout équipement sous pression permettant l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie.

**RIM** : Règlement d'Instruction et de Manœuvre des Sapeurs-pompiers communaux approuvé par arrêté ministériel du 1<sup>er</sup> février 1978. Le RIM définit, notamment, un postulat de base selon lequel « le risque moyen, correspondant au cas le plus fréquent, nécessite un débit de 60 m<sup>3</sup> par heure ».

**SCDECI** : Schéma Communal de **D**éfense **E**xtérieure **C**ontre l'**I**ncendie

**SDACR** : Schéma **D**épartemental d'**A**nalyse et de **C**ouverture des **R**isques. Il s'agit d'un document réglementaire, signé par le préfet et prescrit à l'article L.1424-7 du CGCT. Il établit l'inventaire des risques de sécurité civile (particuliers et courants) d'un département et fixe des objectifs de couverture en termes d'orientations fondamentales d'aménagement du territoire. Le SDACR n'a pas d'effet juridique sur les particuliers et ne fixe pas d'obligation de résultats. Il justifie l'organisation territoriale du Sdis, légitime le règlement opérationnel et conduit à la réalisation de plans d'équipement.

**SICDECI** : Schéma **I**nter **C**ommunal de **D**éfense **E**xtérieure **C**ontre l'**I**ncendie

**TPC** : Terre-Plein Central

# GUIDE TECHNIQUE DE LA DECI

La partie intitulée Guide technique du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie a pour objectif de préciser les points techniques relatifs à la DECI sous la forme de fiches thématiques synthétiques.

Les solutions techniques présentées dans ce guide constituent les solutions idéales vers les quelles doit tendre la mise en œuvre de la DECI sur le terrain. Cependant et en fonction des contraintes locales, le Sdis 76 pourra déroger ou adapter les exigences techniques afin d'optimiser la défense extérieure contre l'incendie.

## A – LE DIMENSIONNEMENT DES RISQUES

- FT A.1** Méthodologie d'étude et de classement des risques
- FT A.2** Le dimensionnement des lignes de défense
- FT A.3** Les besoins en eau liés aux risques particulier « ERP »
- FT A.4** Les besoins en eau liés aux risques particuliers « Industriels »


## B – LES POINTS D'EAU D'INCENDIE

- FT B.1** Les poteaux d'incendie normalisés
- FT B.2** Les autres poteaux d'incendie
- FT B.3** Les bouches d'incendie normalisées
- FT B.4** Les plateformes et aires d'aspiration
- FT B.5** Les puisards déportés
- FT B.6** Les réserves souples
- FT B.7** Les réserves aériennes
- FT B.8** Les réserves enterrées
- FT B.9** Les dispositifs fixes d'aspiration
- FT B.10** Les prises d'eau en milieu naturel
- FT B.11** Les mares naturelles et autres bassins
- FT B.12** La codification et la représentation cartographique des points d'eau d'incendie
- FT B.13** Méthodologie de contrôles de débits des hydrants
- FT B.14** La signalisation des points d'eau d'incendie
- FT B.15** La clé « polycoise » des sapeurs-pompiers

## C – LES PROCEDURES LIEES A LA DECI

- FT C.1** Méthodologie de réalisation des reconnaissances opérationnelles
- FT C.2** L'arrêté communal ou intercommunal de DECI
- FT C.3** Convention-type de mise à disposition d'un point d'eau d'incendie privé
- FT C.4** Attestation type de réception d'un point d'eau d'incendie
- FT C.5** Méthodologie d'échange d'informations relatives à la DECI

### CRITERES DE CONSULTATION DU SDIS 76

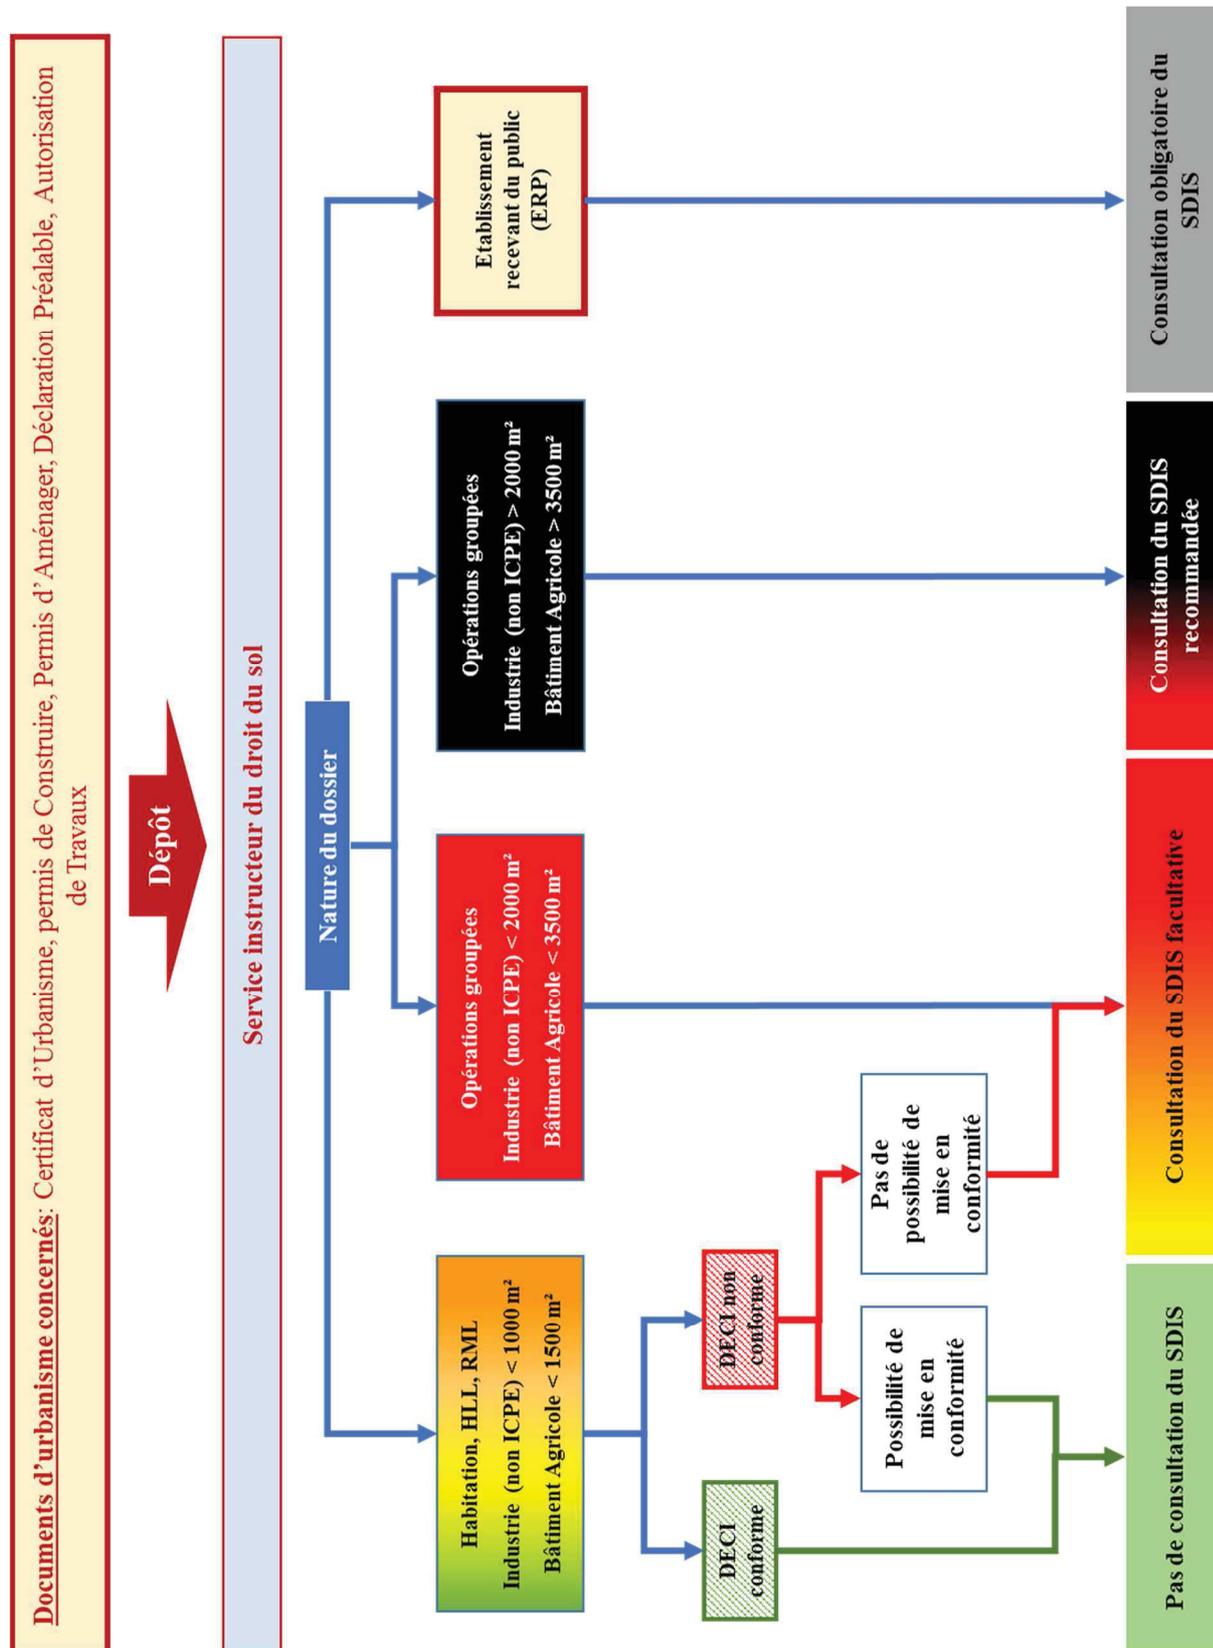

### PRINCIPE GENERAL DE L'ANALYSE ET DU DIMENSIONNEMENT DES RISQUES



#### Rechercher dans le dossier :


- La famille de risque,
- La surface de référence totale,
- La distance par rapport aux façades




Sélectionner la grille de dimensionnement des risques adaptée

### 2<sup>EME</sup> ETAPE : DETERMINATION DES BESOINS EN EAU

(Voir tableau page suivante)

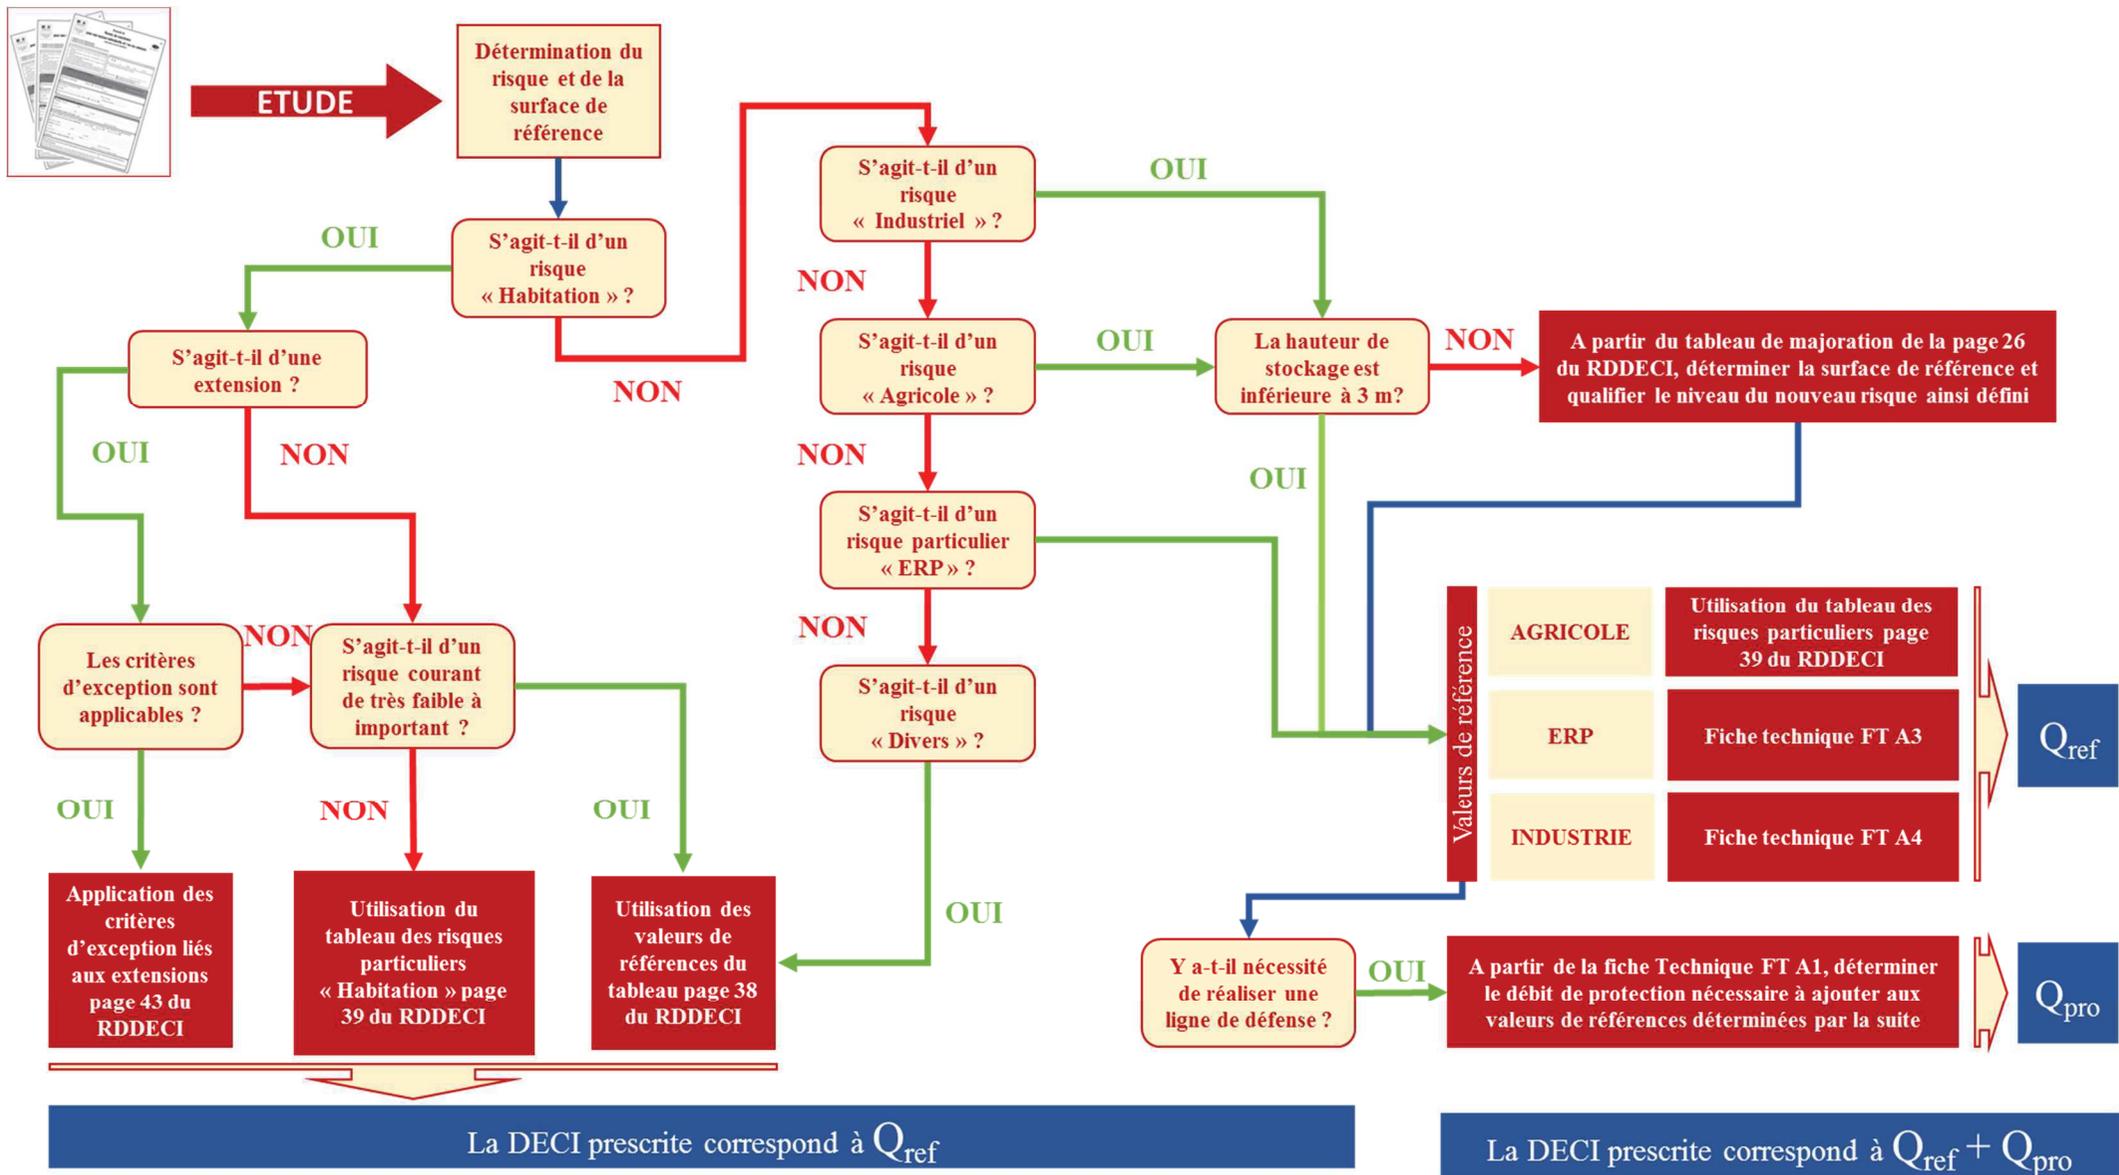


## Application des critères de tolérance

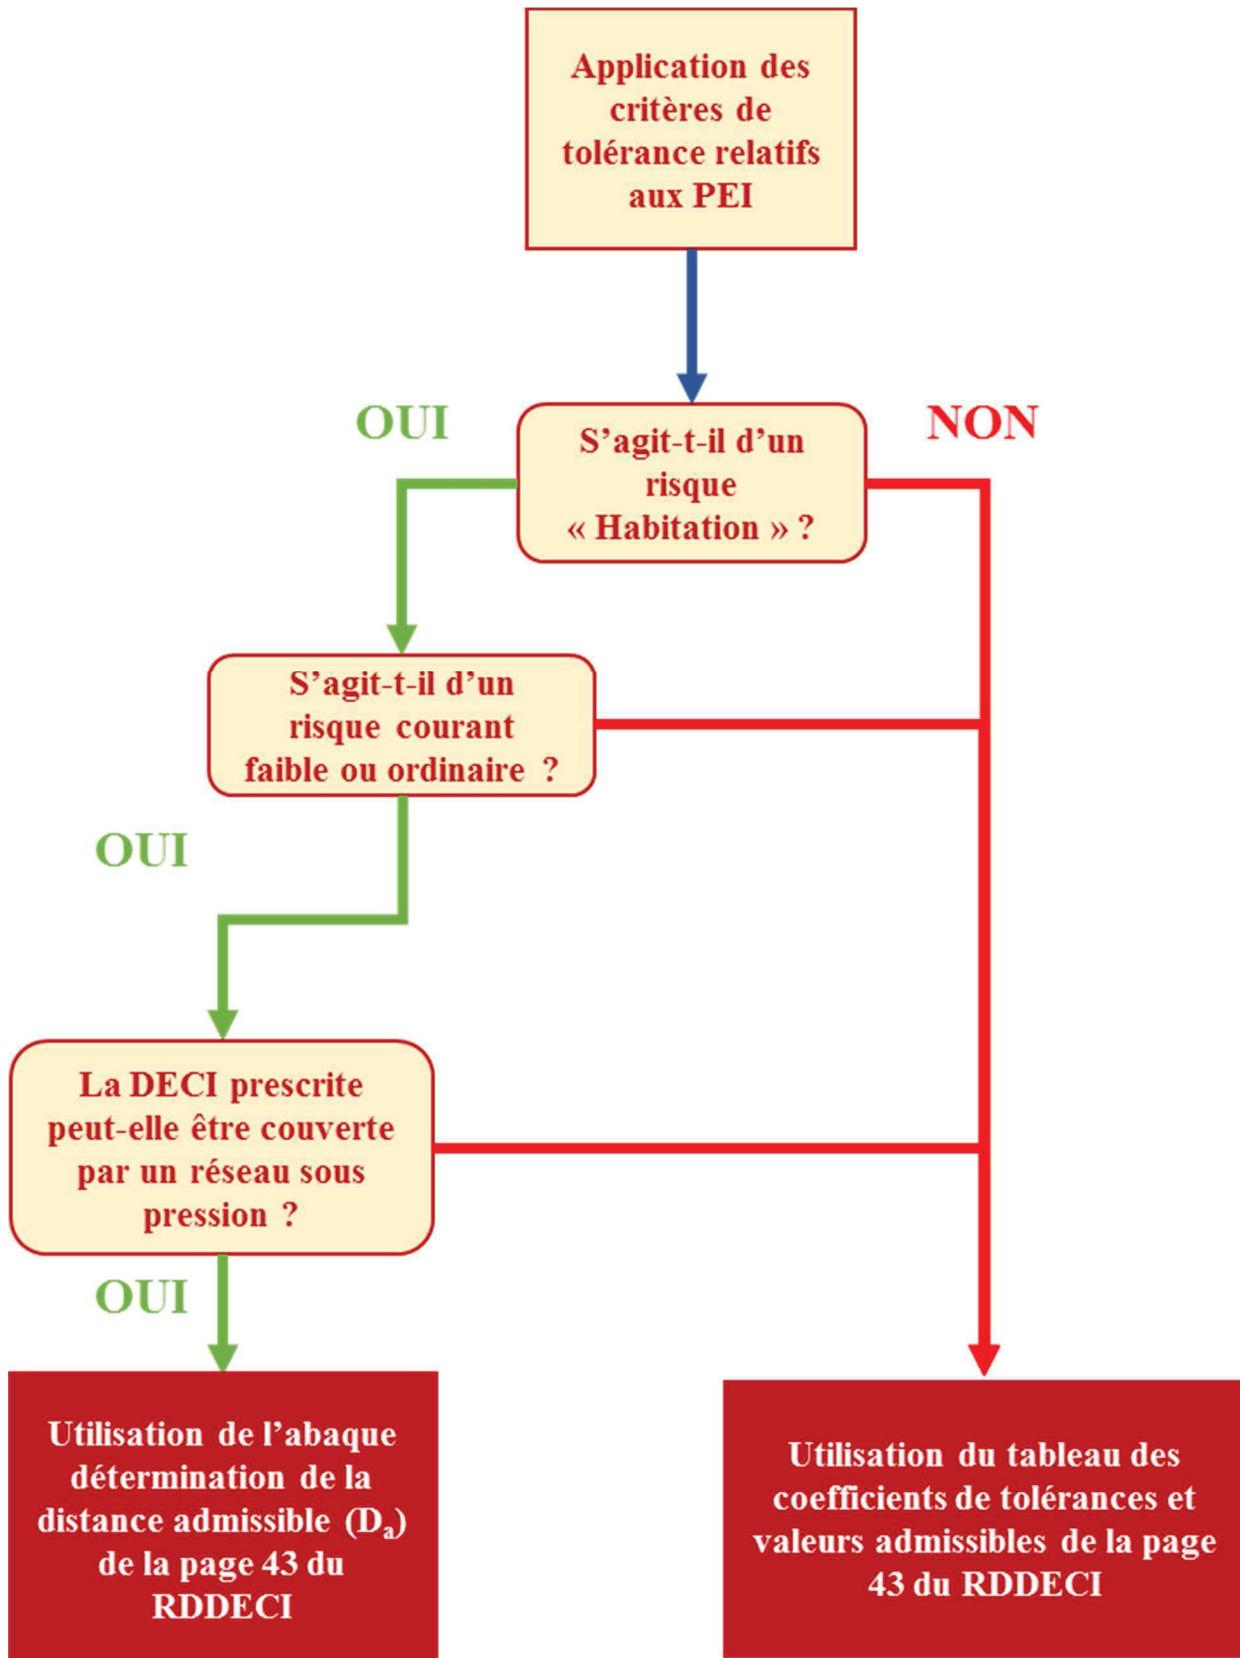


## Dimensionnement des lignes de défense

### Exemple de détermination graphique des lignes de défense


**Cas n°1 :** Bâtiments voisins isolés dont la distance entre les façades est inférieure à 8 mètres.

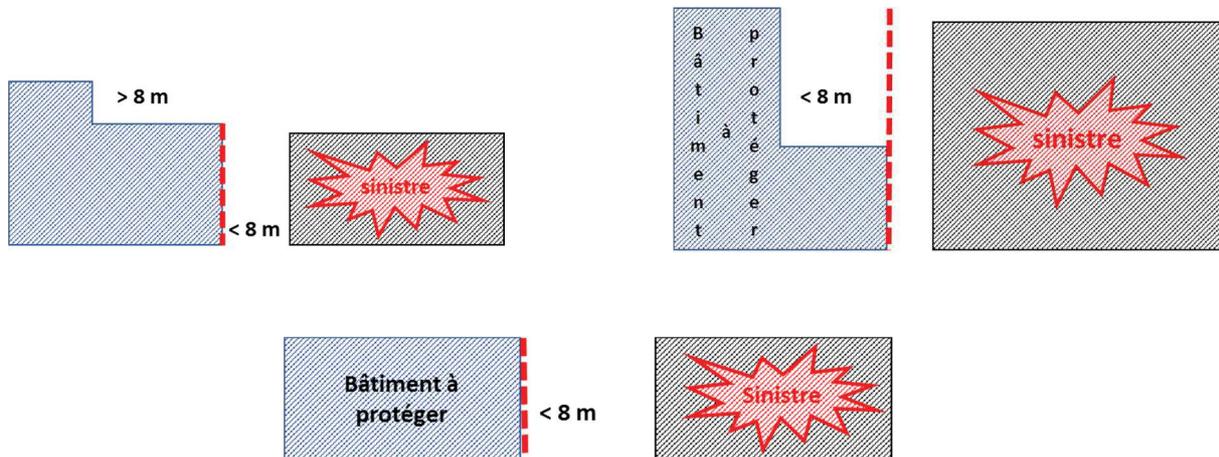

**Cas n°2 :** Bâtiments imbriqués dont la distance entre les façades est inférieure à 8 mètres.

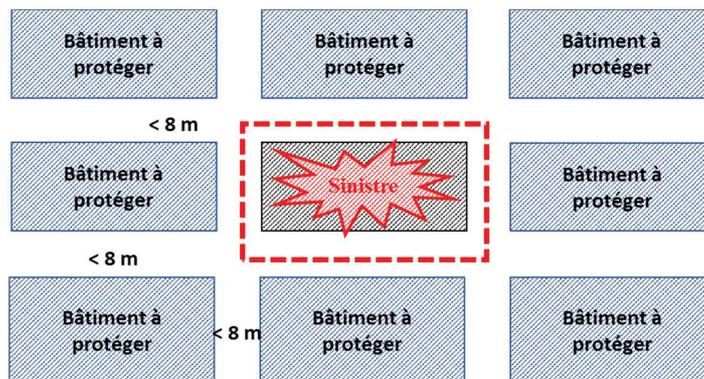

**Cas n°3 :** Bâtiments voisins isolés dont la distance entre les façades est inférieure à 8 mètres, mais dont la surface est recoupée par des murs coupe-feu 1 heure minimum.

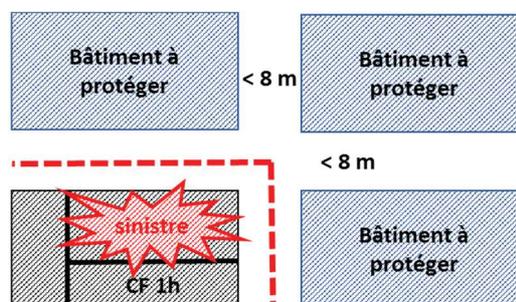

**!** Si la configuration des bâtiments le nécessite, il peut être nécessaire d'ajouter plusieurs lignes de défense successives afin de déterminer la ligne de défense à réaliser. (cf. cas n°2 et n°3)



# FICHE TECHNIQUE

# A.2

## Dimensionnement des lignes de défense

Dimensionnement de la ligne de défense												
Moyen	<u>LDV 500</u>	<u>LC 1000</u>	<u>LC 2000</u>	<u>LC 4000</u>	<u>LC 6000</u>	<u>LC 8000</u>						
Débit (l/min)	500	1000	2000	4000	6000	8000						
Portée (m)	20	35	45	55	85	90						
Longueur à défendre	Nombre de canons nécessaires - Débit de protection associé											
	nb de lances	Q <sub>pro</sub>	nb de canons	Q <sub>pro</sub>	nb de canons	Q <sub>pro</sub>	nb de canons	Q <sub>pro</sub>	nb de canons	Q <sub>pro</sub>	nb de canons	Q <sub>pro</sub>
10	1	30	1	60	1	120	1	240	1	360	1	480
15	1	30	1	60	1	120	1	240	1	360	1	480
20	1	30	1	60	1	120	1	240	1	360	1	480
25	2	60	1	60	1	120	1	240	1	360	1	480
30	2	60	1	60	1	120	1	240	1	360	1	480
35	2	60	1	60	1	120	1	240	1	360	1	480
40	2	60	2	120	1	120	1	240	1	360	1	480
50	3	90	2	120	2	240	1	240	1	360	1	480
60	3	90	2	120	2	240	2	480	1	360	1	480
70	4	120	2	120	2	240	2	480	1	360	1	480
80	4	120	3	180	2	240	2	480	1	360	1	480
90	5	150	3	180	2	240	2	480	2	720	1	480
100	5	150	3	180	3	360	2	480	2	720	2	960
110	6	180	4	240	3	360	2	480	2	720	2	960
120	6	180	4	240	3	360	3	720	2	720	2	960
130	7	210	4	240	3	360	3	720	2	720	2	960
140	7	210	4	240	4	480	3	720	2	720	2	960
150	8	240	5	300	4	480	3	720	2	720	2	960
160	8	240	5	300	4	480	3	720	2	720	2	960
170	9	270	5	300	4	480	4	960	2	720	2	960
180	9	270	6	360	4	480	4	960	3	1080	2	960
190	10	300	6	360	5	600	4	960	3	1080	3	1440
200	10	300	6	360	5	600	4	960	3	1080	3	1440



# FICHE TECHNIQUE

# A.3

## Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « ERP »

Risque <sup>(1)</sup>	ERP DE TYPE			Sprinklé toute classe confondue <sup>(4)</sup>
	<b>J</b> : structure d'accueil pour personnes âgées ou handicapées <b>N</b> : restaurant <b>L</b> : réunion, spectacle (spectacle sans décors) <b>O et OA</b> : hôtel <b>R</b> : enseignement <b>X</b> : sportif couvert <b>U</b> : sanitaires <b>V</b> : culte <b>W</b> : bureau	<b>L</b> : réunion, spectacle (avec décors et artifices + salles polyvalentes) <b>P</b> : dancings, discothèques <b>Y</b> : musées	<b>M</b> : magasins <b>S</b> : bibliothèque, documentation <b>T</b> : exposition	
Surface <sup>(2)</sup> de référence (en m <sup>2</sup> )	Besoins en eau <sup>(3)</sup> (exprimés en m <sup>3</sup> / heure)			
≤ 100	Dimensionnement selon la grille d'analyse des risques courants ERP			sans objet
≤ 250				
≤ 500				60
≤ 1 000				60
≤ 2 000		150	180	120
≤ 3 000	180	225	270	180
≤ 4 000	210	270	315	180
≤ 5 000	240	300	360	240
≤ 6 000	270	330	405	240
≤ 7 000	300	375	450	240
≤ 8 000	330	420	495	240
≤ 9 000	360	450	540	240
≤ 10 000	390	480	585	240
≤ 20 000	A traiter au cas par cas			300
≤ 30 000				360
Principe de dimensionnement des besoins en eau	<b>0 à 3000 m<sup>2</sup></b> : 60 m <sup>3</sup> /h par tranche ou fraction de 1000 m <sup>2</sup>	Prendre les valeurs de la colonne précédente et les multiplier par :		<b>0 à 4000 m<sup>2</sup></b> : 60 m <sup>3</sup> /h par tranche ou fraction de 1000 m <sup>2</sup> avec un maximum de 180 m <sup>3</sup> /h  <b>de 4000 à 10000 m<sup>2</sup></b> : 4 x 60 m <sup>3</sup> /h  <b>&gt; 10 000 m<sup>2</sup></b> : ajouter 60 m <sup>3</sup> /h par tranche ou fraction de 10000 m <sup>2</sup>
	<b>≥ 3000 m<sup>2</sup></b> : ajouter 30 m <sup>3</sup> /h par tranche ou fraction de 1000 m <sup>2</sup> (ex : 4300 m <sup>2</sup> à traiter comme 5000 m <sup>2</sup> )			
Nombre de PEI nécessaires	Selon le débit global exigé et répartition selon la géométrie des bâtiments			
Distance maximale entre PEI	200 m	200 m	200 m	200 m
Distance maximale entre le 1 <sup>er</sup> PEI et l'entrée principale	150 m	150 m	100 m	150 m
Lorsqu'une colonne sèche (CS) est requise, la distance doit être au plus égale à 60 m				

<sup>(1)</sup> Les ERP de catégorie EF, SG, CTS, PS, OA et PA ainsi que les campings soumis à la réglementation ERP, sont traités au cas par cas.

<sup>(2)</sup> La notion de surface de référence est définie comme étant la surface maximale développée non recoupée par des parois CF 1 heure minimum.

<sup>(3)</sup> Le débit demandé s'entend comme le débit simultané disponible.

<sup>(4)</sup> Un risque est considéré comme sprinklé si :

- protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l'activité réellement présente en exploitation, en fonction des règles de l'art et des référentiels existants,
- installation entretenue et vérifiée périodiquement,
- installation en service permanent




### PRINCIPES

Avant de déterminer les besoins en eau, il est nécessaire de connaître le niveau du risque, qui est fonction de la nature de l'activité exercée dans les bâtiments et des marchandises qui y sont entreposées.

Le niveau du risque est croissant de la catégorie 1 à la catégorie 3. Il convient de différencier le classement de la zone activité et de la zone de stockage des marchandises.

Les fascicules de la fiche FT A.4 donnent les exemples les plus courants en fixant la catégorie de la partie activité d'une part et de la partie stockage d'autre part.

### ORGANIGRAMME DE LA METHODE

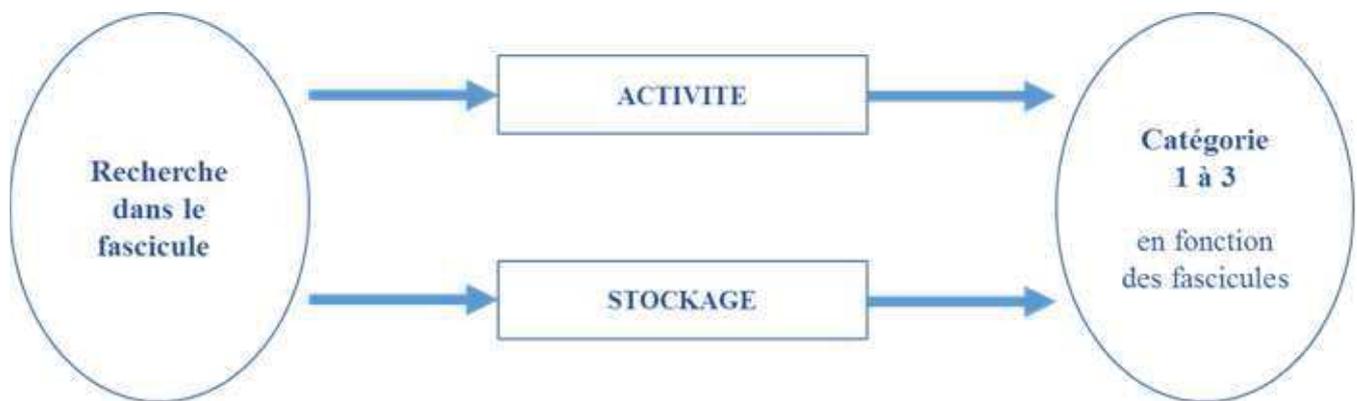

#### Cas particulier :

Les locaux dont une des parois est constituée par des panneaux sandwichs (plastique alvéolaire) doivent, au minimum être classés en catégorie 2.

Dans le cas où des marchandises classées différemment seraient réunies dans un même entrepôt et sans être placées dans des zones spécifiques, le classement doit être celui de la catégorie la plus dangereuse.

Dans le cas où des produits différents seraient stockés dans des zones distinctes, la surface de référence à considérer est, soit la plus grande surface non recoupée du site, lorsque celui-ci présente une classification homogène, soit la surface non recoupée, conduisant, du fait de la classification du risque, à la demande en eau la plus importante.

### DETERMINATION DE LA SURFACE DE REFERENCE

La surface de référence du risque est la surface qui sert de base à la détermination du débit requis.

Cette surface est au minimum délimitée, soit par des murs coupe-feu 2 heures conformes à l'arrêté du 03 août 99, soit par un espace libre de tout encombrement, non couvert, de 10 m minimum.

Il pourra éventuellement être tenu compte des flux thermiques, de la hauteur relative des bâtiments voisins et du type de construction pour augmenter cette distance.


Cette surface est à considérer comme une surface développée lorsque les planchers (hauts ou bas) ne présentent pas un degré coupe-feu de 2 heures minimum. C'est notamment le cas des mezzanines.

La surface de référence à considérer est, soit la plus grande surface non recoupée du site lorsque celui-ci présente une classification homogène, soit la surface non recoupée, conduisant, du fait de la classification du risque, à la demande en eau la plus importante.

## Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « Industriel »

### Cas particulier d'une zone non recoupée contenant plusieurs types de risques :

Bâtiment non recoupé présentant une zone de fabrication dont le risque est de catégorie 1 et une zone de stockage dont le risque est de catégorie 2.

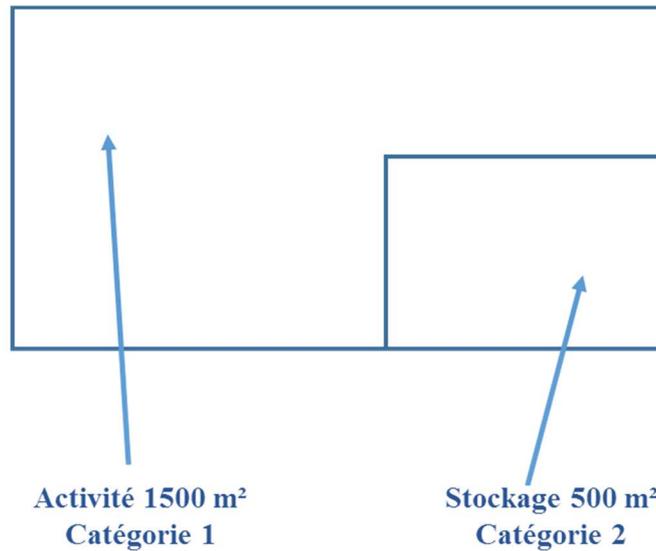

Faire le calcul des besoins en eau pour 1500 m<sup>2</sup> en catégorie 1 et y ajouter les besoins en eau pour 500 m<sup>2</sup> en catégorie 2

### DETERMINATION DU DEBIT DE REFERENCE



# FICHE TECHNIQUE

# A.4

## Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « Industriel »

Critères	Coefficients additionnels	Coefficients retenus pour le calcul activité stockage		Commentaires
<b><u>Hauteur de stockage (1)</u></b>				
- jusqu'à 3 m	0			
- jusqu'à 8 m	+0,1			
- jusqu'à 12 m	+0,2			
- au-delà de 12 m	+0,5			
<b><u>Type de construction (2)</u></b>				
- ossature stable au feu >= 1 heure	-0,1			
- ossature stable au feu >= 30 minutes	0			
- ossature stable au feu < 30 minutes	+0,1			
<b><u>Type d'interventions internes</u></b>				
- accueil 24h/24 (présence permanente à l'entrée)	-0,1			
- DAI généralisé reporté 24h/24 7J/7 en télésurveillance ou au poste de secours 24H/24, avec des consignes d'appels,	-0,1			
- service de sécurité incendie 24H/24 avec des moyens appropriés, équipe de seconde intervention, en mesure d'intervenir 24H/24	-0,3*			
	Σ coefficients			
	1 + Σ coefficients			
	$Q_{ref} = 30 \times \frac{S}{500} \times (1 + \Sigma coef)$			
	<b><u>Catégorie de risque (4)</u></b>			
	risque 1 : $Q_{ref} = Q_i \times 1$			
	risque 2 : $Q_{ref} = Q_i \times 1,5$			
	risque 3 : $Q_{ref} = Q_i \times 2$			
	<b>Débit intermédiaire (<math>Q_i</math> en m<sup>3</sup>/h)</b>			
	Risque sprinklé (5) : $Q_{ext} = Q_i \div 2$			
	Débit d'extinction nécessaire <sup>(6)(7)</sup> en m <sup>3</sup> /h <b><math>Q_{ext}</math></b>			soit arrondi au multiple de 30 m <sup>3</sup> /h le plus proche

(1) sans autres précisions, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des bâtiments de stockage)

(2) pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinklage.

(3)  $Q_i$  : débit intermédiaire du calcul en mètres cubes par heure.

(4) La catégorie du risque est fonction du classement des activités et stockages (cf. annexe)

(5) **Un risque est considéré comme sprinklé si :**

protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l'activité, réellement présente en exploitation, en fonction des règles de l'art et des référentiels existants ;

installation entretenue et vérifiée régulièrement ;

installation en service en permanence.

(6) **Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m<sup>3</sup>/h**

\* si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte le coefficient relatif à l'accueil 24H/24



# FICHE TECHNIQUE

# A.4

## Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « Industriel »

### Classement des activités et des stockages

#### REPARTITION DES FASCICULE

<b>Fascicule A</b>	Risques accessoires séparés communs aux diverses industries
<b>Fascicule B</b>	Industrie agro-alimentaire
<b>Fascicule C</b>	Industrie textile
<b>Fascicule D</b>	Vêtements et accessoires. Cuirs et peaux
<b>Fascicule E</b>	Industries du bois. Liège. Tabletterie. Vannerie
<b>Fascicule F</b>	Industries métallurgiques et mécaniques
<b>Fascicule G</b>	Industries électriques
<b>Fascicule H</b>	Chaux. Ciment. Céramique. Verrerie
<b>Fascicule I</b>	Industries chimiques minérales
<b>Fascicule J</b>	Produits d'origine animales et corps gras.
<b>Fascicule K</b>	Pigments et couleurs, peintures. Vernis et encres. Produits d'entretien.
<b>Fascicule L</b>	Cires. Résines. Caoutchouc. Matières plastiques
<b>Fascicule M</b>	Combustibles solides, liquides et gazeux
<b>Fascicule N</b>	Produits chimiques non classés ailleurs
<b>Fascicule O</b>	Pâte de bois. Papiers et cartons. Imprimerie. Industries du livre
<b>Fascicule P</b>	Industries du spectacle (théâtre, cinéma, etc.)
<b>Fascicule Q</b>	Industries des transports
<b>Fascicule R</b>	Magasins. Dépôts. Entrepôts. Chantiers divers

**S.O** : sans objet

**RS** : Risque spécial. Devra faire l'objet d'une étude spécifique

**Rappel** : tous les locaux dont une des parois est constituée par des panneaux « sandwich » (plastique alvéolaire) doivent au minimum être classés dans la catégorie 2



# FICHE TECHNIQUE

## Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « Industriel »

# A.4

### FASCICULE A

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Chaufferie et gazogène fixe	RS	RS
02	Force motrice	RS	RS
03	Ateliers spéciaux et magasin général d'entretien	1	2
04	Ateliers spéciaux de peinture et/ou vernis dont le point éclair est inférieur à 55° C	RS	RS
05	Laboratoires de recherches, d'essais ou de contrôle	1	2
06	Ordinateurs, ensembles électroniques, matériel électronique des centraux de commande et des salles de contrôle	1	2

### FASCICULE B

**Rappel** : tous les locaux dont une des parois est constituée par des panneaux « sandwich » (plastique alvéolaire) doivent au minimum être classés dans la catégorie 2

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Moulins à blé et autres matières panifiables	1	2
02	Négociants en blé, en grains ou graines diverses, et/ou légumes secs. Coopératives et stockeurs de grains. Transformateurs de grains, de graines de semence ou autres et risques de même nature, dénaturation du blé	1	2
03	Farines alimentaires, minoteries sans moulin, sans fabrication de nourriture pour animaux	1	2
04	Fabriques de pâtes alimentaires	1	2
05	Fabriques de biscuits	1	2
06	Fabriques de pain d'épices, pains de régime, biscottes. Boulangeries et pâtisseries industrielles	1	2
07	Fabriques d'aliments pour les animaux avec broyage de grains	1	2
08	Fabriques de moutarde et condiments divers	1	2
09	Torréfaction avec ou sans broyage	1	2
10	Séchoirs de cossettes de chicorée (sans torréfaction)	1	2
11	Traitement des houblons ou plantes pour herboristerie	1	2
12	Fabriques de fleurs séchées	1	2
13	Stérilisation de plantes	1	2
14	Traitement des noix et cerneaux	1	2



# FICHE TECHNIQUE

# A.4

## Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « Industriel »

**Rappel** : tous les locaux dont une des parois est constituée par des panneaux « sandwich » (plastique alvéolaire) doivent au minimum être classés dans la catégorie 2

n°	Intitulé	Activité	Stockage
15	Tabacs	1	2
16	Déshydratation de luzerne	1	2
17	Broyage de fourrage et autres plantes sèches	1	2
18	Sucreries et raffineries. Râperies de betteraves	1	2
19	Fabriques de produits mélassés	1	2
20	Magasins de sucre et mélasses	1	2
21	Caramels colorants (fabrication par tous procédés)	1	2
22	Boissons gazeuses. Apéritifs. Vins	1	1
23	Distilleries d'eaux-de-vie (jusqu'à 72° centésimaux)	1	RS
24	Distilleries d'alcools (jusqu'à 72° centésimaux)	RS	RS
25	Fabriques de liqueurs	RS	RS
26	Fabriques de vinaigre	1	1
27	Brasseries	1	1
28	Malteries	1	2
29	Fabriques de chocolat	1	2
30	Fabriques de confiserie, nougats, suc de réglisse, sirops. Traitement du miel	1	2
31	Moulins à huile d'olive ou de noix	1	2
32	Huileries de coprahs, arachides et graines diverses (sauf pépins de raisins)	RS	2
33	Extraction d'huile de pépins de raisins	RS	2
34	Mouture de tourteaux	1	2
35	Fabriques de margarine	1	2
36	Fabriques de lait condensé ou en poudre	1	2
37	Laiteries, beurreries, fromageries	1	2
38	Conserves et salaisons de viandes. Conserves de légumes et fruits (avec ou sans déshydratation). Charcuterie industrielle	1	2
39	Industrie du poisson	1	2



# FICHE TECHNIQUE

# A.4

## Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « Industriel »

**Rappel** : tous les locaux dont une des parois est constituée par des panneaux « sandwich » (plastique alvéolaire) doivent au minimum être classés dans la catégorie 2

n°	Intitulé	Activité	Stockage
40	Abattoirs	1	2
41	Fabrique de glace artificielle	1	2
42	Déverdisage. Maturation. Mûrisserie de fruits et légumes	1	2
43	Stockage en silos	S.O.	RS

### FASCICULE C

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Effilochage de chanvre, jute, lin et/ou tissus de coton (sans chiffons gras)	1	2
02	Fabriques d'ouate de coton, couches culottes et articles dérivés	1	2
03	Négociants en déchets de coton	1	2
04	Délainage de peaux de mouton (avec ou sans lavoirs de laine). Lavoirs de laine (sans délainage de peaux de mouton). Epillage chimiques de laine	1	2
05	Confection de pansements	1	2
06	Filatures de jute	1	2 <sup>1</sup>
07	Filatures de coton	1	2 <sup>1</sup>
08	Tissages de verre	1	1
09	Fabriques de moquettes avec enduction	2	2
10	Enduisage, encollage ou flocage de tissus ou de papiers	1	2
11	Flambage et grillage d'étoffes	1	2
12	Imperméabilisation de bâches	1	2
13	Toiles cirées, linoléum	1	2
14	Toute autre industrie de fibres naturelles (soie, laine, jute, coton, lin, chanvre et autres végétaux, etc...)	1	2
15	Toute autre industrie de fibres synthétiques ou mélangées	1	2

<sup>1</sup> : Le cas des entrepôts de jute ou de coton doit faire l'objet d'une étude spéciale en raison des dangers pour la résistance mécanique de la construction consécutifs à l'absorption d'eau par la matière première.



# FICHE TECHNIQUE

## Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « Industriel »

# A.4

### FASCICULE D

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Confection de vêtements, corsets, lingerie, avec ou sans vente ou détail	1	2 <sup>1</sup>
02	Fourreurs, avec travail de confection	1	2
03	Manufactures de gants en tissus ou en peau	1	2
04	Fabriques de chapeaux de feutre de laine, de feutre de poils, de chapeaux de soie, de bérets. Confectionneurs de chapeaux de paille	1	2
05	Cordonniers. Artisans bottiers. Selliers	1	2
06	Fabriques d'articles chaussants, sauf les articles en caoutchouc ou en matières plastiques (cf. fascicule L)	1	2
07	Fabriques de couvertures	1	2
08	Fabriques de couvre-pieds et doublures pour vêtements et coiffures, ouatines, avec emploi d'ouate, kapok, laine, duvet ou fibres cellulosiques ou synthétiques	1 <sup>2</sup>	2
09	Fabriques de matelas (avec ou sans ressorts), désinfection, épuration et réfection de matelas en laine, crin, kapok, fibres artificielles ou synthétiques et autres matières textiles. Tapissiers garnisseurs de sièges avec outillage mécanique	1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>
10	Fabriques de parapluies	1	1
11	Fabriques de courroies, bâches, voiles pour la navigation, sacs et objets divers en tissus	1	2
12	Fabriques de boutons, chapelets	1	1
13	Blanchissage et repassage de linge	1	2
14	Teinturiers-dégraisseurs	1	2
15	Plumes d'ornement, de parure et pour literie et couettes	1	2
16	Fabriques de fleurs artificielles	1	2
17	Tanneries, corroieries, mégisseries	1	2
18	Chamoiseries	1	2
19	Apprêts de peaux pour la pelleterie et la fourrure	1	2
20	Fabriques de cuirs vernis	1	2
21	Fabriques de tiges pour chaussures	1	2
22	Maroquinerie, sellerie, articles de voyage en cuir ou en matières plastiques, objets divers en cuir	1	2
23	Teintureries de peaux	1	2

<sup>1</sup> : 3 pour les rouleaux de matières plastiques ou de caoutchouc alvéolaires

<sup>2</sup> : 2 si utilisation de matières plastiques alvéolaires

<sup>3</sup> : 3 en cas d'utilisation de matières plastiques alvéolaires



# FICHE TECHNIQUE

## Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « Industriel »

# A.4

### FASCICULE E

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Scieries mécaniques de bois en grumes (à l'exclusion des scieries forestières). Travail mécanique du bois (non classé ailleurs). Ateliers de travail du bois sans outillage mécanique	1	2
02	Fabriques de panneaux de particules, bois reconstitué, bois moulé, à base de copeaux, sciure de bois, anas de lin ou matières analogues. Fabriques de panneaux de fibres de bois	2	2
03	Layetiers-emballeurs, fabrique de palettes en bois	2	2-3 <sup>1</sup>
04	Fabrique de futailles en bois	1	2
05	Tranchage et déroulage de bois de placage, fabriques de panneaux contreplaqués	1	2
06	Fabriques de farine de modèle en bois	1	2
07	Préparation du liège (traitement des lièges bruts). Fabriques de bouchons de liège Agglomérés de liège, avec toutes opérations de concassage, broyage, trituration, blutage avec classement et montage de liège aggloméré, avec ou sans fabrication, usinage d'agglomérés	2	2
08	Articles de Saint-Claude. Articles en bois durci	1	1
09	Vannerie	1	2
10	Brosses, balais, pinceaux	1	2

<sup>1</sup> : 3 si les îlots de stockage ont une surface au sol, supérieure à 150 m<sup>2</sup>

### FASCICULE F

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Métallurgie, fonderie	1	1
02	Façonnage, travail mécanique, usinage, ajustage et assemblage de métaux I	1	1
03	Applications électrolytiques, galvanisation, nickelage, chromage, étamage, métallisation, phosphatation et polissage de métaux	1	1
04	Emballage. Vernissage. Impression sur métaux	1	1
05	Goudronnage ou bitumage d'objets métalliques	1	1
06	Fabrication ou montage d'avions	RS	RS
07	Fabriques d'automobiles	2	2 <sup>2</sup>
08	Carrosseries de véhicules en tous genres	2	2 <sup>2</sup>



# FICHE TECHNIQUE

## Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « Industriel »

# A.4

n°	Intitulé	Activité	Stockage
09	Fabriques de papiers en métal (aluminium, étain)	1	1
10	Affineries de métaux précieux	1	1
11	Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie	1	1

<sup>2</sup> : en fonction de la marchandise entreposée

### FASCICULE G

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Stations émettrices de radiodiffusion et de télévision. Stations relais	1	SO
02	Fabrication, montage et réparation de matériels électrotechniques, industriels et d'appareillage industriel haute, moyenne et basse tension	1	2
03	Fabrication, montage et réparation d'appareillage d'installation basse tension domestique, d'appareils électrodomestiques et/ou portatifs, d'appareils électroniques grand public	1	2
04	Fabrication, montage et réparation d'appareils électroniques radioélectrique ou à courants faibles, et/ou d'appareils et équipements de mesures électriques ou électroniques	1	2
05	Fabrication de composants électroniques (transistors, résistances circuits intégrés, etc) et de composants électriques pour courants faibles (circuits oscillants, etc)	1	2
06	Accumulateurs (fabriques d')	1	2
07	Piles sèches (fabriques de)	1	2
08	Fabriques de lampes à incandescence et/ou tubes fluorescents ou luminescents	1	1
09	Fabriques de fils et câbles électriques	1	2

### FASCICULE H

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Fabrication de la chaux, du plâtre, du ciment, moulins à chaux, plâtre, calcaires, phosphates ou scories	1	1
02	Cuisson de galets, broyage et préparation mécaniques de galets, terres ocre, minerais divers	1	1
03	Fabriques d'agglomérés et moulages en ciment, fabriques de produits silico-calcaires	1	1
04	Fabriques de marbre artificiel, scieries de marbre ou de pierre de taille	1	1
05	Briqueteries et tuileries	1	1
06	Faïences, poteries, fabriques de porcelaine, grès, cérame, produits réfractaires, décorateurs sur porcelaine	1	1



# FICHE TECHNIQUE

## Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « Industriel »

# A.4

n°	Intitulé	Activité	Stockage
07	Fabriques de verre et glaces (soufflage et façonnage de verre à chaud)	1	1
08	Fabriques d'ampoules pharmaceutiques	1	1
09	Miroiteries	1	1

### FASCICULE I

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Fabrication et stockage de produits chimiques divers (chlore, chlorures alcalins, hypochlorites, chlorates et perchlorates (par électrolyse à froid), acide sulfurique, acide chlorhydrique, sulfates alcalins, sulfates métalliques, soude, potasse, ammoniacque synthétique, ammoniacque, sulfate d'ammoniacque, de nitrate d'ammoniacque, cyanamide calcique, nitrate de soude, nitrate de potasse, salpêtreries, raffineries de salpêtreries, acide nitrique, nitrate d'ammoniacque, ammonitrates, nitrate de soude, nitrate de potasse, superphosphates et engrais composés, air liquide, oxygène, azote, gaz carbonique, soufre, sulfure de carbone, carbure de calcium, alun, acétate de cuivre (berdet), etc...)	RS	RS
02	Traitement des ordures ménagères	RS	RS
03	Allumettes	2	2

### FASCICULE J

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Traitement de matières animales diverses	RS	RS
02	Dégras, huiles et graisses animales	RS	RS
03	Dégraissage d'os	RS	RS
04	Noir animal	RS	RS
05	Fonderies ou fonderies de suif	RS	RS
06	Fabriques de caséine	RS	RS
07	Stéarineries avec ou sans fabrique de bougies	RS	RS
08	Bougies stéariques	RS	RS
09	Fabriques de colle forte et gélatine	RS	RS
10	Albumine	RS	RS



# FICHE TECHNIQUE

# A.4

## Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « Industriel »

n°	Intitulé	Activité	Stockage
11	Fabriques de savon	1	1
12	Epuration de glycérine	1	2

### FASCICULE K

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Pigments métalliques	1	1
02	Pigments minéraux	1	1
03	Couleurs végétales	1	1
04	Laques et colorants organiques synthétiques (couleurs artificielles) Fabriques de peintures, vernis et/ou encres aux résines naturelles ou synthétiques, à la cellulose (autres que les vernis nitro-cellulosiques), aux bitumes, aux goudrons ou au latex, vernis gras	RS	RS
05	Fabriques de peintures et encres à base organique	1	2
06	Fabriques de peintures et vernis cellulosiques	RS	RS
07	Fabriques de peintures et encres à l'eau	1	1
08	Cirage ou encaustique	RS	2

### FASCICULE L

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Cires, cierges et bougies de cire	1	2
02	Résine naturelle	2	2
03	Fabrication de matières premières pour objets en matières plastiques (granulés)	2	2
04	Polymérisation et transformation de matières plastiques alvéolaires	2	3
05	Transformations de matières plastiques non alvéolaires	1	2
06	Travail de la corne, de la nacre, de l'écaille, de l'ivoire, de l'os. Fabriques d'objets en ces matières à l'exclusion des boutons	1	2
07	Fabriques de montures de lunettes, sans fabrication de matières premières	1	2
08	Transformation du caoutchouc naturel ou synthétique, guttapercha ébonite (à l'exclusion des fabriques de caoutchouc synthétique de pneumatiques et chambres à air)	2	2 <sup>1</sup>



# FICHE TECHNIQUE

## Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « Industriel »

# A.4

n°	Intitulé	Activité	Stockage
09	Fabrication de caoutchoucs et de latex synthétiques (Buna, Perbunan, Néoprène, caoutchouc Butyl, Thiokol, Hypalon, élastomères silicones ou fluorés...)	RS	2 <sup>1</sup>
10	Fabriques d'enveloppes et chambres à air pour pneumatiques	2	RS

<sup>1</sup> : 3 en cas d'utilisation de caoutchouc alvéolaire

### FASCICULE M

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Mines de combustibles (installations de surface). Agglomérés de charbon. Electrodes et balais en charbon de cornue ou coke de pétrole (sans fabrication des matières premières). Traitement du graphite. Pulvérisation du charbon. Tourbe	RS	RS
02	Ateliers de carbonisation et distillation du bois. Stockage	2	RS
03	Appareils de forage. Centres de collecte, centres de production, puits en exploitation	RS	RS
04	Raffineries de pétrole	RS	RS
05	Entrepôts, dépôts, magasins et approvisionnements d'hydrocarbures, d'acétylène, de gaz et liquides combustibles	RS	RS
06	Essence synthétique. Mélanges, traitement d'huiles minérales lourdes. Régénération d'huiles minérales usagées	RS	RS
07	Entrepôts, dépôts, magasins et approvisionnements d'alcool	SO	RS
08	Ateliers de remplissage et stockage de bombes à aérosols	RS	RS
09	Usines à gaz de houille, fours à coke, gaz à l'eau. Distillation des goudrons de houille	RS	RS
10	Traitement et/ou mélange de goudrons, bitumes, asphaltes et émulsions pour routes	RS	RS
11	Production et remplissage de bouteilles d'acétylène. Postes de compression de gaz de ville ou de gaz naturel	RS	RS

### FASCICULE N

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Extraits tannants et tinctoriaux	RS	RS
02	Amidonneries et féculeries. Dextrineries. Glucoseries	1	1
03	Fabriques de poudre noire, de poudres sans fumée, etc. Fabriques d'explosifs. Fabrication de fulminate, azoture de plomb, amorces, détonateurs, capsules. Fabriques de cartouches pour armes portatives.	RS	RS
04	Ateliers de chargement de munitions de guerre, fabriques d'artifices	RS	RS
05	Extraction de parfums des fleurs et plantes aromatiques	RS	2 <sup>1</sup>



# FICHE TECHNIQUE

## Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « Industriel »

# A.4

n°	Intitulé	Activité	Stockage
06	Parfumeries (fabrication et conditionnement)	RS	2 <sup>1</sup>
07	Laboratoires de fabrication de produits pharmaceutiques	RS	2
08	Fabriques de films, plaques sensibles, papiers photographiques	1	2
09	Fabriques de produits chimiques non classés ailleurs	RS	RS

<sup>1</sup> : RS si stockage en cuve

### FASCICULE O

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Fabriques de pâte à papier sans fabrication de papier ou kraft	1	2 <sup>2</sup>
02	Papeteries	1	2 <sup>2</sup>
03	Cartonneries	1	2 <sup>2</sup>
04	Façonnage du papier	1	2 <sup>2</sup>
05	Façonnage du carton	1	2 <sup>2</sup>
06	Fabriques de papiers ou cartons bitumés ou goudronnés, ou de simili-linoléum	1	2 <sup>2</sup>
07	Photogravure. Clicheurs pour imprimerie sans photogravure	1	2
08	Imprimeries sans héliogravure ni flexogravure	1	2 <sup>2</sup>
09	Imprimeries avec héliogravure ou flexogravure	1	2 <sup>2</sup>
10	Assembleurs, brocheurs, relieurs	1	2

<sup>2</sup> : RS en cas de présence de bobines de papier stockées verticalement

### FASCICULE P

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Théâtres	Voir chapitre ERP	
02	Ateliers ou magasins de décors	1	2
03	Salles de cinéma	Voir chapitre ERP	
04	Laboratoires de développement, tirage, travaux sur films	1	2
05	Studios de prises de vues cinématographiques, studios de radiodiffusion et de télévision, studios d'enregistrement	1	2
06	Loueurs et distributeurs de films	1	2



# FICHE TECHNIQUE

## Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « Industriel »

# A.4

n°	Intitulé	Activité	Stockage
07	Photographes, avec ou sans studios ou laboratoires	1	2

### FASCICULE Q

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Garages et ateliers	1	2
02	Parkings couverts	1	SO
03	Station-service, magasin d'accessoires d'équipement de pièces détachées et de produits pour l'automobile	1	2
04	Entreprises de transports, transitaires, camionnages et déménagement	1	2
05	Dépôts, remises et garages de tramways et chemins de fer électriques, ou de trolleybus	1	2
06	Hangars pour avions, hélicoptères, etc	RS	RS
07	Chantiers de construction et de réparation de navires	RS	RS
08	Remises et garages de bateaux de plaisance avec ou sans atelier de réparations	1	2

### FASCICULE R

n°	Intitulé	Activité	Stockage
01	Centres commerciaux à pluralité de commerce	voir chapitre ERP	
02	Galleries marchandes	voir chapitre ERP	
03	Drugstores	voir chapitre ERP	
04	Magasins en gros ou en détail d'épicerie	voir chapitre ERP	
05	Négociants en gros et demi-gros, sans vente au détail de tissus, draperies, soieries, velours, bonneterie, mercerie, passementerie, broderies, rubans, tulles et dentelles	1	2
06	Magasins et dépôts de fourrures	1	2
07	Magasins de vêtements, effets d'habillement, lingerie, sans atelier de confection	voir chapitre ERP	
08	Magasins de nouveautés et bazars, magasins d'articles de sport, supermarchés	voir chapitre ERP	



## FICHE TECHNIQUE

### Dimensionnement des besoins en eau pour le risque particulier « Industriel »

# A.4

n°	Intitulé	Activité	Stockage
09	Magasins de meubles et ameublement, avec ou sans atelier de petites réparations, mais sans aucun outillage mécanique pour le travail du bois	1	2 voir ERP pour magasin
10	Négociants en chiffons	1	2
11	Ateliers et magasins d'emballages en tous genres	1	2-3 <sup>1</sup> voir ERP pour magasin
12	Magasins de quincaillerie, de bricolage et de matériaux de second œuvre	voir chapitre ERP	
13	Négociants en bois sans débit de grumes	1	2
14	Dépôts de charbons de bois	1	1
15	Marchés-gares	voir chapitre ERP	
16	Entrepôts, docks, magasins publics, magasins généraux :	1	2 voir ERP pour magasin
17	Entrepôts frigorifiques	2	2
18	Expositions	voir chapitre ERP	

<sup>1</sup> : 3 si emballages en plastique alvéolaire

## Les poteaux d'incendie normalisés

### Caractéristiques techniques :

- Axe des tenons des demi-raccords vertical,
- Accessible en permanence,
- Disposer d'une zone de manœuvre suffisante autour de l'appareil, permettant une mise en œuvre aisée,
- Eventuellement protégé par un coffre
- Numérotation du PI en chiffres blancs,

### Poteau 1 x 65



### Poteau 100 – 2 x 65



### Poteau 2 x 100



Le marquage de signalisation de débit (30 ou 120 m<sup>3</sup>/h) est constitué d'une bande circulaire peinte, d'une hauteur comprise entre 15 et 20 cm.



<b>Débit nominal</b>	30 m <sup>3</sup> /h		60 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h
<b>Norme</b>	NFS – 61 214		NFS 61 213	
<b>Plage de débit</b>	30 à 45 m <sup>3</sup> /h		45 à 90 m <sup>3</sup> /h	90 à 150 m <sup>3</sup> /h
<b>Sortie(s) de 65</b>	1	2		1
<b>Sortie(s) de 100</b>	0	1		2
<b>Couleur</b>	rouge et blanche		rouge	rouge et jaune

### Critères de performances

Les poteaux d'incendie doivent pouvoir délivrer, en fonction du réseau sous pression sur lequel ils sont implantés, un débit de 30, 60, 120 m<sup>3</sup>/h sous une pression dynamique **de 1 bar minimum**.

La pression dynamique maximale est fixée dans le cas de réseaux non sur pressés à 8 bars maximum.

### Caractéristiques géométriques d'implantation

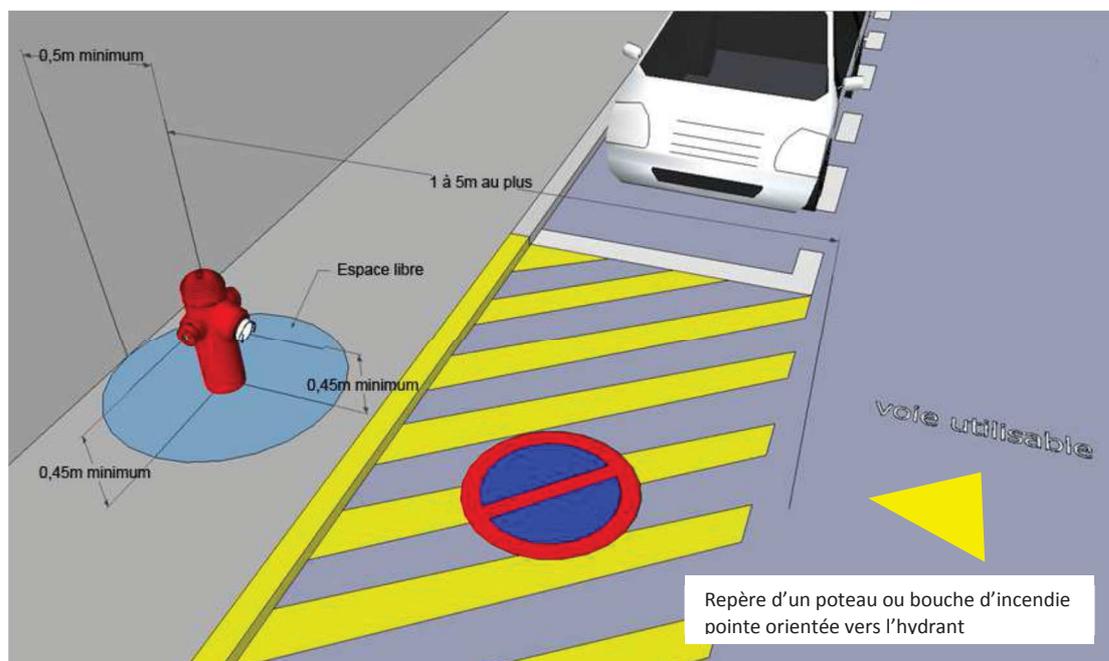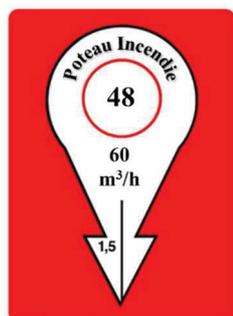

### Signalisation

Pas de signalisation particulière sur le terrain, hormis la numérotation de l'hydrant.

### Charte graphique SIG / ER du Sdis 76

Le numéro de la bouche est inscrit à gauche du symbole  
Le « P » signifie privé

Poteau de 30 m<sup>3</sup>/h  
25 

Poteau de 60 m<sup>3</sup>/h  
23 

Poteau de 120 m<sup>3</sup>/h  
32 



## Les autres poteaux et bouches d'incendie

### Caractéristiques techniques :

- Axe des tenons des demi-raccords vertical,
- Accessible en permanence,
- Disposer d'une zone de manœuvre suffisante autour de l'appareil, permettant une mise en œuvre aisée,
- Eventuellement protégé par un coffre
- Le lettrage blanc doit avoir une hauteur minimale de 0,20 m.



Le recours à l'utilisation des bouches « relais » doit rester exceptionnel et imposé par la configuration des lieux (passages étroits, centres historiques, etc.)

### Poteau d'aspiration



### Poteau sur pressé



### Poteau ou bouche « relais »




	Poteau d'aspiration		Poteau sur pressé		Poteau ou bouche « relais »	
	60 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h
<b>Débit nominal</b>	60 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h
<b>Norme</b>	NFS 61 213		Sans objet			
<b>Plage de débit</b>	45 à 120 m <sup>3</sup> /h		45 à 150 m <sup>3</sup> /h		30 à 120 m <sup>3</sup> /h	
<b>Sortie(s) de 65</b>	0		2	1	2	1
<b>Sortie(s) de 100</b>	1		1	2	1	2
<b>Couleur</b>	bleue		jaune		rouge	

### Critères de performances

La pression dynamique minimale est fixée dans le cas de réseaux sur pressés à 8 bars maximum.

### Caractéristiques géométriques d'implantation

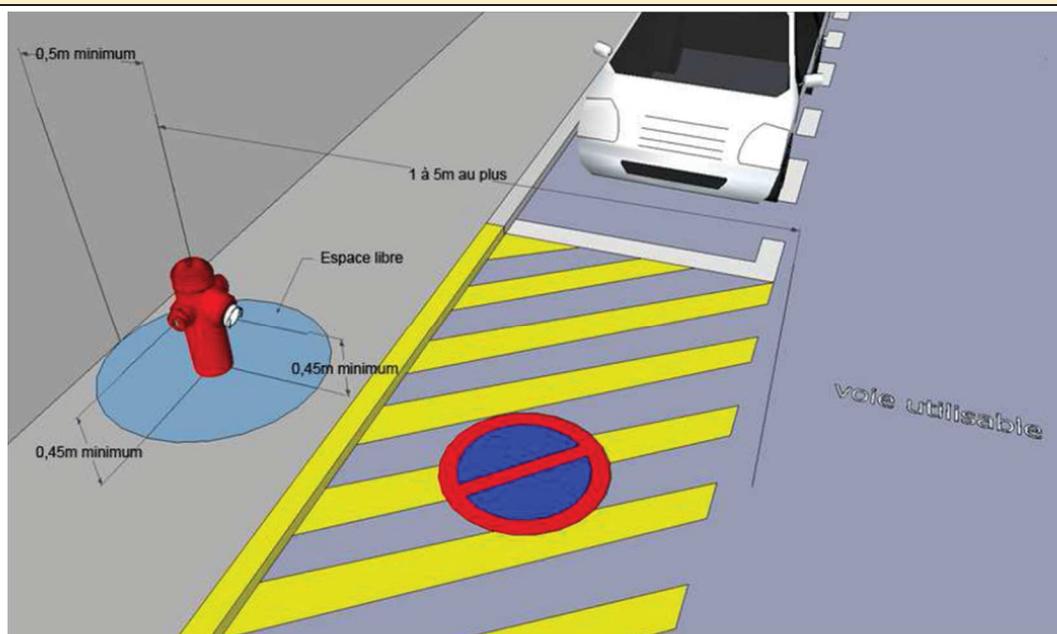

### Signalisation

### Charte graphique SIG / ER du Sdis 76

Cf. la fiche technique relative à la signalisation des PEI

Le numéro du PEI est inscrit à gauche du symbole  
Le « P » signifie privé

#### Poteau d'aspiration

Ressource limitée  
32 

Ressource illimitée  
34 

#### Poteau sur pressé

Débit de 60 m<sup>3</sup>/h  
35 

Débit de 120 m<sup>3</sup>/h  
37 

#### Poteau ou bouche relais



## Les bouches d'incendie

### Caractéristiques techniques :

- Accessible en permanence,
- Disposer d'une zone de manœuvre suffisante autour de l'appareil, permettant une mise en œuvre aisée,
- Ne pas autoriser le stationnement sur la bouche d'incendie.




Le marquage de signalisation de débit 30 m<sup>3</sup>/h est constitué d'un triangle rectangle de couleur blanche sur la paque de bouche d'incendie.



### Bouche de 100 mm sur réseau d'eau sous pression < 8 bars



### Bouche de 100 sur pressée > 8 bars



**Débit nominal**

30 m<sup>3</sup>/h

60 m<sup>3</sup>/h

60 m<sup>3</sup>/h

**Norme**

NFS – 62 211

**Plage de débit**

30 à 44 m<sup>3</sup>/h

45 à 90 m<sup>3</sup>/h

60 à 90 m<sup>3</sup>/h

**Refolement**

1 douille de type « Keyser » mâle de 100 mm

**Couleur**

rouge

rouge et blanc


jaune

### Critères de performances

Les bouches d'incendie doivent pouvoir délivrer, en fonction du réseau sous pression sur lequel elles sont implantées, un débit de 30 à 60 m<sup>3</sup>/h sous une pression dynamique de 1 bar minimum.

La pression dynamique maximale est fixée dans le cas de réseaux non sur pressés à 8 bars maximum. Dans le cas de réseaux sur pressés, le couvercle des plaques de bouche sont peints en jaune.

### Caractéristiques géométriques d'implantation

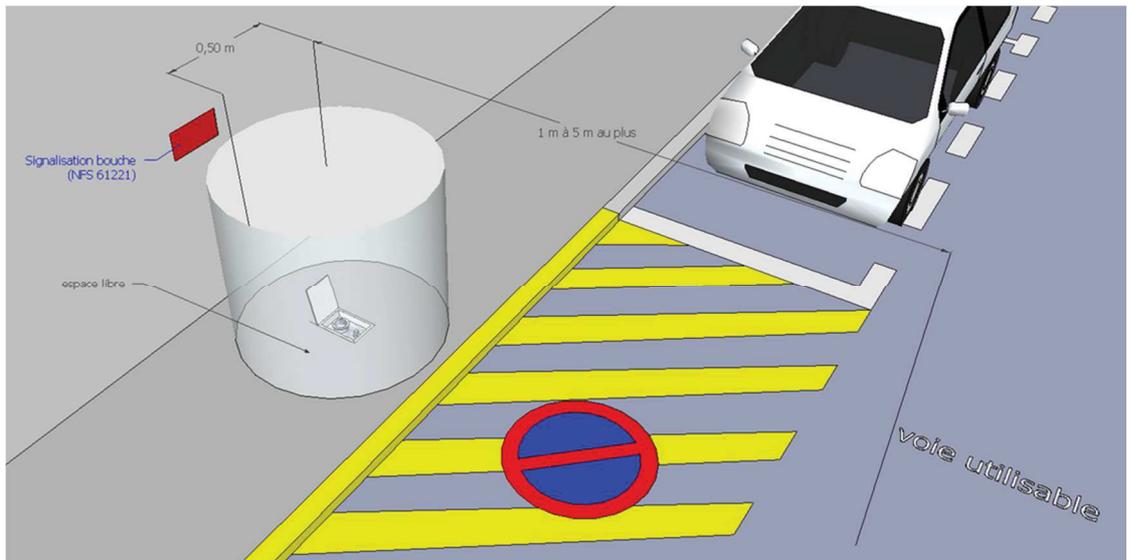

### Signalisation

Cf. la fiche technique relative à la signalisation des bouches d'incendie.

### Charte graphique SIG / ER du Sdis 76

Le numéro de la bouche est inscrit à gauche du symbole. Le « P » signifie privé.

**Bouche de 30 m<sup>3</sup> / h**



**Bouche de 60 m<sup>3</sup> / h**



**Bouche surpressée**





## Les plateformes et les aires d'aspiration

### Caractéristiques techniques :

- Accessible en permanence,
- Garantir une hauteur géométrique d'aspiration inférieure à 6 mètres en tout temps tout moment,
- La distance entre la pompe et la surface utile du plan d'eau doit être inférieure à 8 m,
- Disposer d'un dispositif de sécurité de type bouée ou main courante de sauvetage.

### Point d'aspiration « motopompe »

### Point d'aspiration « engin-pompe »

Dimensions

4 m x 3 m

4 m x 8 m

- Une aire par tranche de 120 m<sup>3</sup>/h
- Portance du sol minimale > 160 kN
- Butée de sécurité
- Pente minimum de 2%

### Critères de performances

Un point d'aspiration doit permettre en toute circonstance une mise en œuvre rapide et sécurisée des engins d'incendie.

	Nb d'engins	Surface (m <sup>2</sup> )	Longueur (m)	Largeur (m)	Capacité (m <sup>3</sup> /h)		½ raccords de 100 mm	
					Mini	Maxi	Mini	Maxi
MPR	1	12	4	3	30	120	1	2
	2	24	4	6	150	240	3	4
Engins Pompes	1	32	8	4	30	120	1	2
	2	64	8	8	150	240	3	4
	3	96	8	12	270	360	5	6
	4	128	8	16	390	480	7	8



La création de point d'aspiration pour motopompes doit être limitée aux sites présentant des contraintes géométriques qui limitent la mise en œuvre des engins-pompes.

En cas de voie en impasse, une aire de retournement doit être prévue.

### Caractéristiques géométriques d'implantation

#### Signalisation

Cf. la fiche technique relative à la signalisation des bouches d'incendie.


Le numéro du point d'aspiration est inscrit à gauche du symbole

Le « P » signifie privé

#### Charte graphique SIG / ER du Sdis 76



45

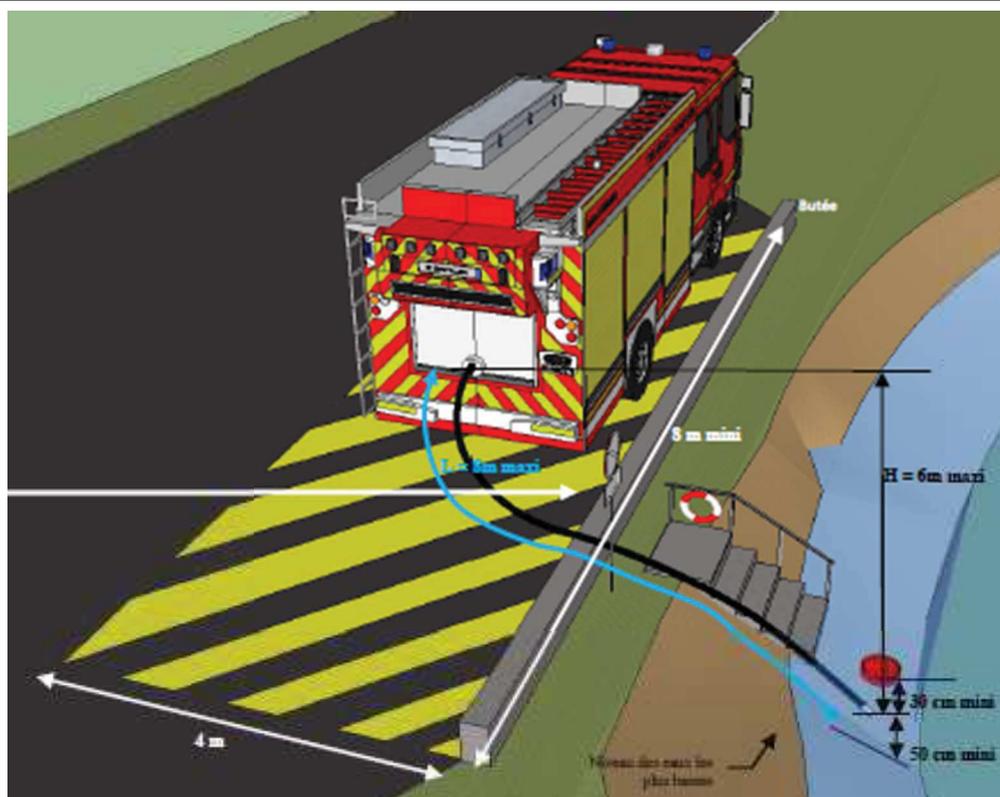



## Les puisards déportés

### Caractéristiques techniques :



- Le volume du puisard doit être au moins de 4 m<sup>3</sup>,
- La canalisation d'alimentation doit être d'un diamètre minimum de 300 mm
- Garantir une hauteur géométrique d'aspiration inférieure à 6 en tout temps tout moment,
- La distance entre la pompe et la crépine doit être inférieure à 8 m,
- Disposer d'un dispositif de fermeture permettant d'éviter l'ouverture du regard (cadenas sécable ou ouverture à l'aide d'un carré pouvant être manœuvré au moyen d'une clé polycoise),
- Disposer d'un puisard par tranche de 120 m<sup>3</sup>.

### Critères de performances

Le recours à un puisard déporté se fait lorsque l'accès aux rives du plan d'eau est difficile ou dangereuse et ne permet pas une mise en aspiration directe.

Les capacités hydrauliques du plan d'eau ou de la réserve alimentant un puisard déporté doivent permettre de fournir au minimum un volume **de 30 m<sup>3</sup> d'eau pendant une durée d'une heure.**

### Caractéristiques géométriques d'implantation

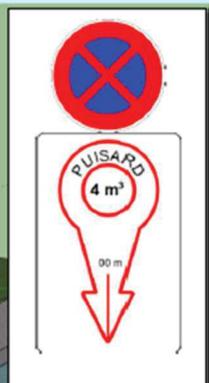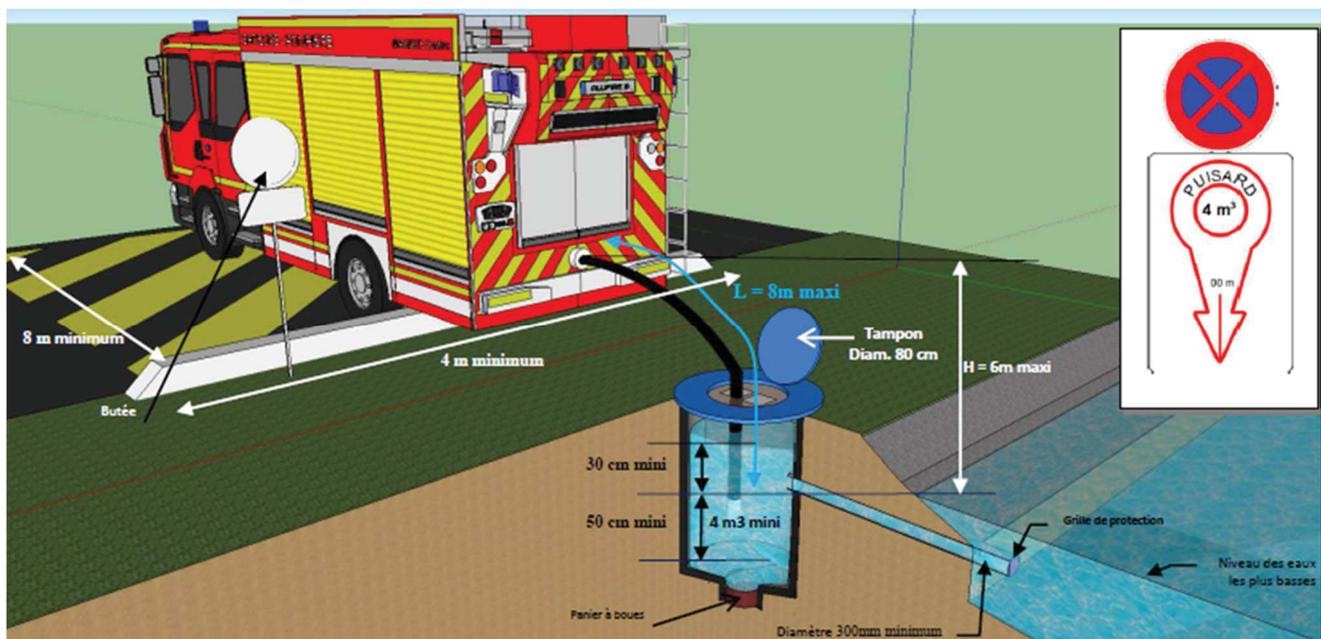


### IMPORTANT

Si le plan d'eau est soumis à des variations de niveau (débit de la rivière, marnage de marées, etc.), ces variations ne doivent pas porter préjudice aux capacités minimales du point d'eau.

### Signalisation

Cf. la fiche technique relative à la signalisation des points d'eau d'incendie. Le numéro du point d'aspiration est inscrit à gauche du symbole. Le « P » signifie privé

### Charte graphique SIG / ER du Sdis 76





## Les réserves souples

### Caractéristiques techniques :

- Accessible en permanence,
- La distance entre la prise d'aspiration et la surface utile du plan d'eau doit être inférieure à 8 m,
- Disposer d'une vanne de barrage afin de ne pas laisser le poteau d'aspiration en charge,
- Disposer d'une vanne et d'un évent permettant la réalimentation de la réserve,
- Disposer d'un dispositif de sécurité de type grillage ou clôture afin d'interdire l'accès à la structure,
- L'accès doit être munis d'une fermeture de type cadenas sécable ou ouverture à l'aide d'un carré pouvant être manœuvré au moyen d'une clé polycoise,
- Disposer d'une prise d'aspiration par tranche de 120 m<sup>3</sup>.

### Critères de performances


Les capacités hydrauliques d'une réserve souple doivent permettre de fournir au minimum un volume **de 120 m<sup>3</sup>** **d'eau pendant une durée de deux heures.**



L'aménagement des espaces où sont implantées les citernes souples ne doit pas occasionner de risque de détérioration de l'ouvrage (végétation, racines, acte malveillant, etc.).

L'implantation des citernes souples doit prendre en compte le risque inondation lié à une rupture de la réserve.

### Caractéristiques géométriques d'implantation

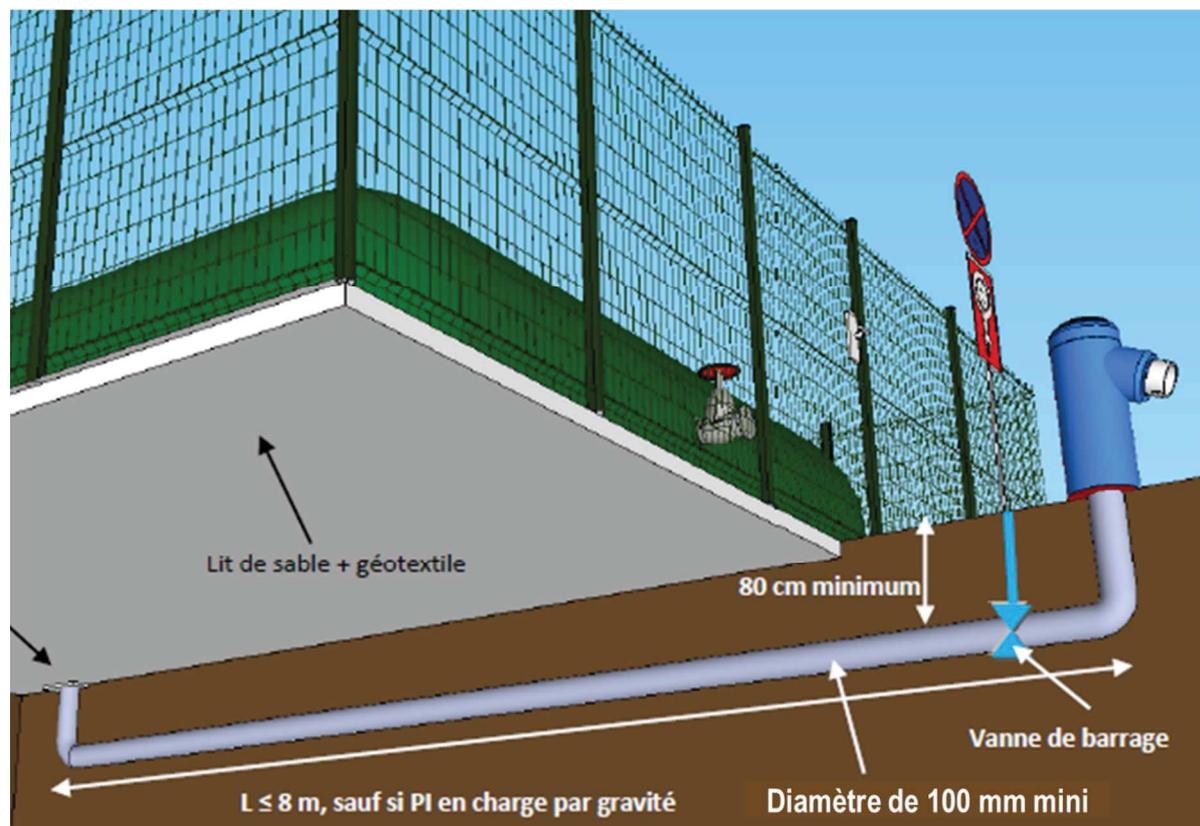

### Signalisation

Cf. la fiche technique relative à la signalisation des points d'eau d'incendie.  
Le numéro du point d'aspiration est inscrit à gauche du symbole.  
La flèche signifie la réalimentation du PEI. Le « P » signifie le caractère privé.

### Charte graphique SIG / ER du Sdis 76





## Les réserves aériennes


### Caractéristiques techniques :

- Accessible en permanence,
- Garantir une hauteur géométrique d'aspiration inférieure à 6 m en tout temps tout moment,
- La distance entre la pompe et la crépine doit être inférieure à 8 m,
- Disposer d'un dispositif de sécurité de type bouée ou main courante de sauvetage,
- Disposer d'un dispositif de fermeture permettant d'éviter l'ouverture du regard (cadenas sécable ou ouverture à l'aide d'un carré pouvant être manœuvré au moyen d'une clé polycoise),
- Disposer d'un point d'aspiration (puisard, colonne fixe ou poteau d'aspiration) par tranche de 120 m<sup>3</sup>,
- Disposer d'un dispositif (échelle volumétrique, flotteur, etc.) permettant de vérifier le volume d'eau présent dans la réserve.

### Critères de performances

Les capacités hydrauliques de la réserve aérienne doivent permettre de fournir au minimum un volume **de 30 m<sup>3</sup> d'eau pendant une durée d'une heure**. La réserve peut être réalimentée par un réseau d'eau public.

### Caractéristiques géométriques d'implantation

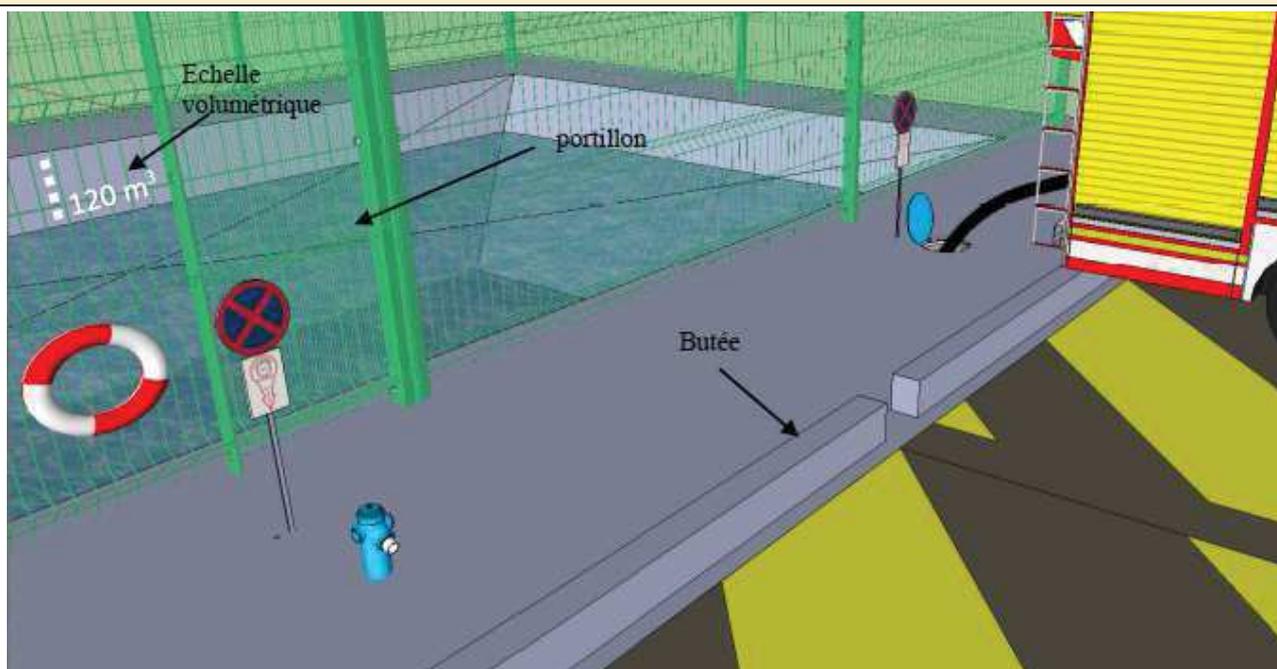

Réserve hors sol



Bassin



Lavoirs, fontaine, etc.



### IMPORTANT

La réserve doit être entretenue de façon à éviter la prolifération et le développement de la flore aquatique qui empêcherait la mise en oeuvre des engins-pompes.

### Signalisation

Cf. la fiche technique relative à la signalisation des points d'eau d'incendie. Le numéro du point d'aspiration est inscrit à gauche du symbole. Le « P » signifie privé, la flèche la réalimentation.

### Charte graphique SIG / ER du Sdis 76





## Les réserves enterrées


### Caractéristiques techniques :

- Accessible en permanence,
- Garantir une hauteur géométrique d'aspiration inférieure à 6 en tout temps tout moment,
- La distance entre la pompe et la crépine doit être inférieure à 8 m,
- Disposer d'un dispositif de fermeture permettant d'éviter l'ouverture du regard (cadenas sécable ou ouverture à l'aide d'un carré pouvant être manœuvré au moyen d'une clé polycoise),
- Disposer d'un point d'aspiration (puisard, colonne fixe ou poteau d'aspiration) par tranche de 120 m<sup>3</sup>,
- Disposer d'un dispositif (échelle volumétrique, etc.) permettant de vérifier le volume d'eau présent dans la réserve.

### Critères de performances

Les capacités hydrauliques de la réserve enterrée doivent permettre de fournir au minimum un volume **de 30 m<sup>3</sup> d'eau pendant une durée d'une heure**. La réserve peut être réalimentée par un réseau d'eau public.

### Caractéristiques géométriques d'implantation

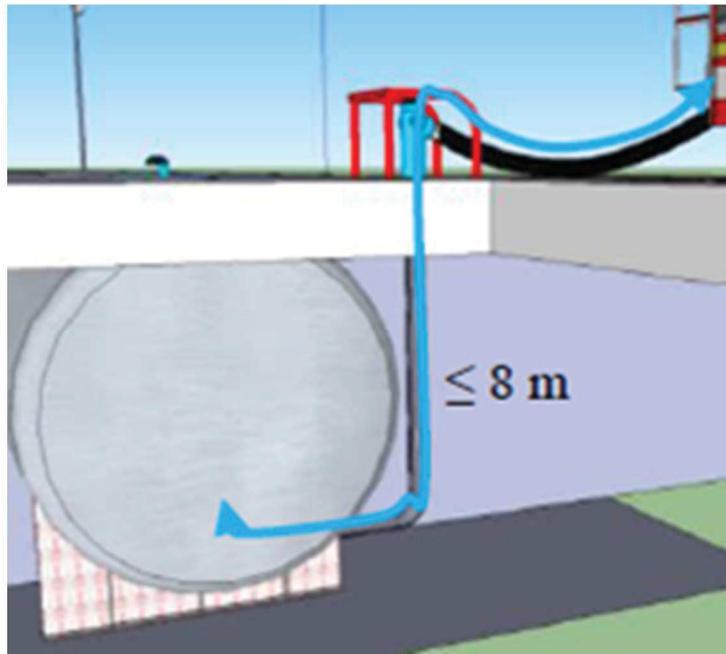

### Signalisation

Cf. la fiche technique relative à la signalisation des bouches d'incendie. Le numéro du point d'aspiration est inscrit à gauche du symbole. Le « P » signifie privé, la flèche signifie la réalimentation.

### Charte graphique SIG / ER du Sdis 76





## Les dispositifs fixes d'aspiration

### Caractéristiques techniques de la colonne :

- Canalisation rigide (acier, inox ou PU HD) de  $\varnothing$  100 mm,
- Equipée d'une crépine sans clapet,
- Munie d'un  $\frac{1}{2}$  raccord de 100 mm avec bouchon obturateur,
- Distance entre la pompe et la crépine doit être inférieure à 8 m,
- Hauteur géométrique d'aspiration inférieure à 6 m.


### Capacité d'aspiration souhaitée (m<sup>3</sup>/h)

### Nombre de $\frac{1}{2}$ raccords de 100 mm nécessaires

Mini	Maxi	Mini	Maxi
30	120	1	2
150	240	3	4
270	360	5	6
390	480	7	8

### Critères de performances

#### Position du $\frac{1}{2}$ raccord





#### IMPORTANT

Lors des contrôles périodiques, l'attention doit être portée sur l'absence de concrétions aquatiques au niveau de la crépine, susceptibles de détériorer les pompes des engins.

Raccord tournant sans coquilles  $\varnothing$  DN 100 mm avec bouchon + grille anti-obstruction

#### Option poteau d'aspiration

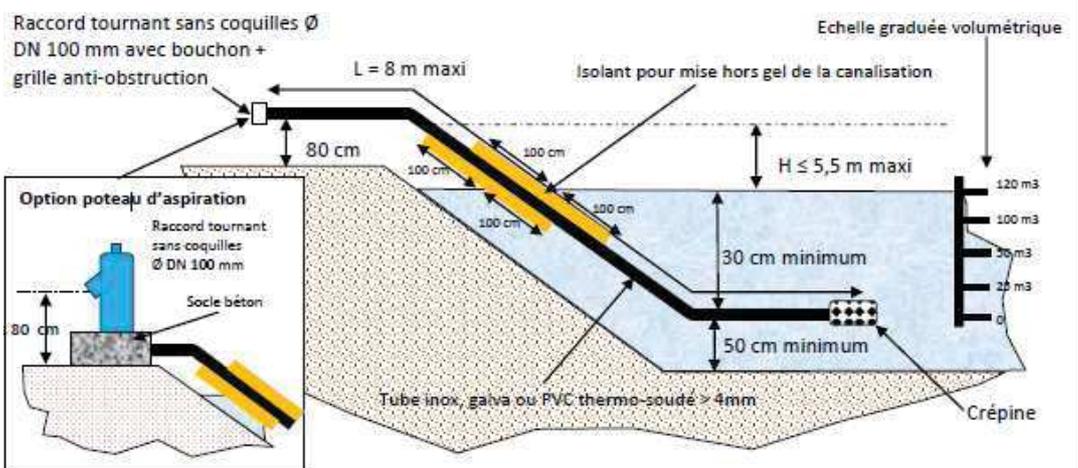

### Caractéristiques géométriques d'implantation


#### Autres solutions possibles



#### IMPORTANT

Lorsque les colonnes fixes sont maintenues en charge, elles doivent être équipées de vannes d'isolement.

Le recours aux colonnes fixes n'est autorisé que pour l'aménagement de points d'eau d'incendie existants pour lesquels la pose d'un poteau d'aspiration ou d'un col de cygne n'est pas possible.

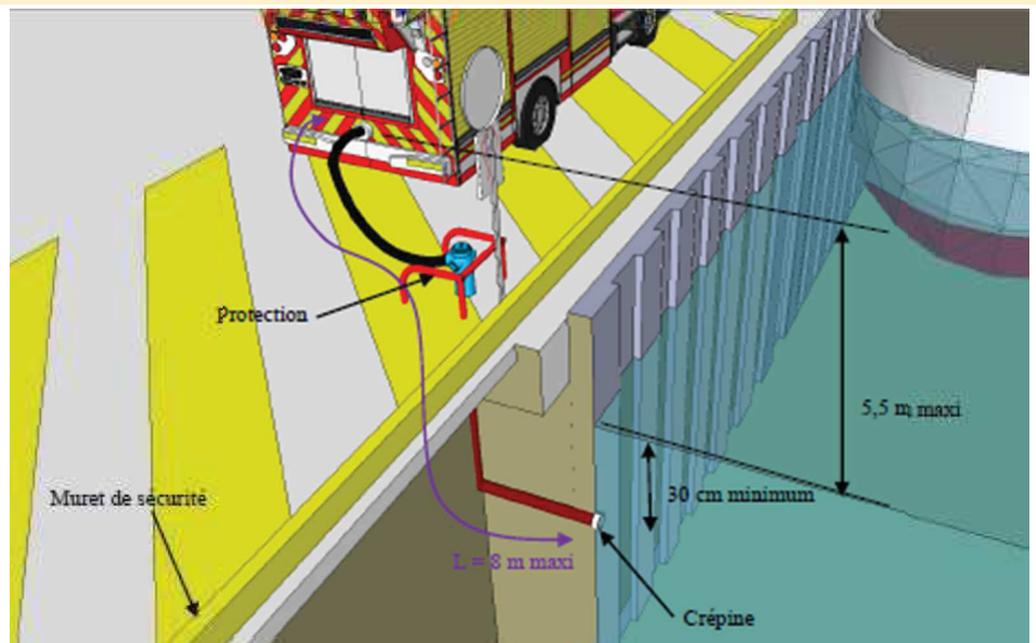

### Signalisation

### Charte graphique SIG / ER du Sdis 76

Cf. la fiche technique relative à la signalisation des bouches d'incendie.

Le numéro du point d'aspiration est inscrit à gauche du symbole. Le « P » signifie le caractère privé du point d'eau d'incendie





## Les prises d'eau en milieu naturel (cas des ponts, parapets et estacades)

### Caractéristiques techniques :

- Accessible en permanence,
- Garantir une hauteur géométrique d'aspiration inférieure à 6 en tout temps tout moment,
- La distance entre la pompe et la surface utile du plan d'eau doit être inférieure à 8 m,
- Disposer d'un dispositif de sécurité de type bouée ou main courante de sauvetage.


### Critères de performances

Lorsque les berges d'un cours d'eau (rivière, fleuve, etc.) ou d'un quai ne permettent pas d'accéder directement à la surface du plan d'eau, il est possible de mettre en œuvre ces dispositifs.



Les caractéristiques techniques de ces ouvrages doivent être identiques à celles des aires et plateformes de mise en aspiration.

### Caractéristiques géométriques d'implantation
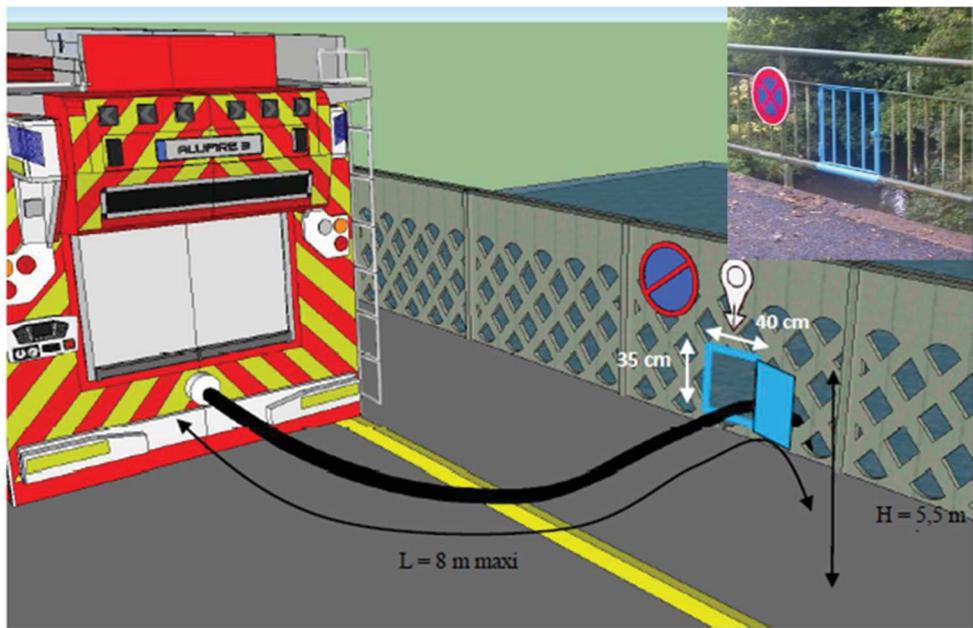
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dispositif à « guichet »</p>		
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Estacade</p>		

### Signalisation

Cf. la fiche technique relative à la signalisation des points d'eau d'incendie. Le numéro du point d'aspiration est inscrit à gauche du symbole. Le « P » signifie privé.

### Charte graphique SIG / ER du Sdis 76





## Les mares naturelles et autres bassins

Les espaces naturels peuvent constituer des points d'eau susceptibles d'être utilisés par les sapeurs-pompiers pour la lutte contre les incendies. Parmi ces points d'eau naturels on peut distinguer :

- les mares destinées à recueillir naturellement les eaux pluviales, en particulier s dans les corps de fermes ou dans les hameaux,
- les bassins de rétention d'eaux pluviales,
- les bassins ou réserves destinés à l'abreuvement des animaux ou à l'irrigation et/ou à l'arrosage des cultures.

Ces ouvrages doivent avoir une conception permettant, soit par la création d'une sur-profondeur soit par l'aménagement de débits de fuite, de garantir des capacités de rétention permanente d'eau minimale.

### Critères de performances

#### Caractéristiques techniques du plan d'eau :



- Accessible en permanence,
- Garantir une hauteur géométrique d'aspiration inférieure à 6 en tout temps tout moment,
- La longueur de la ligne d'aspiration doit être inférieure à 8 m,
- Disposer d'un dispositif de sécurité de type bouée ou main courante de sauvetage,
- Disposer d'une aire ou d'une plateforme d'aspiration par tranche de 120 m<sup>3</sup>,
- Disposer d'un dispositif (échelle volumétrique, etc.) permettant de vérifier le volume d'eau présent dans la réserve.

Risque	Volume	Débit	Durée
Faible	45 m <sup>3</sup>	30 m <sup>3</sup> /h	1 heure 30
Ordinaire	120 m <sup>3</sup>	60 m <sup>3</sup> /h	2 heures
Important	240 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup> /h	2 heures
Particulier	Réserve minimale de 120 m <sup>3</sup>		



**La hauteur d'eau minimale doit être de 80 cm afin de garantir le recouvrement de la crépine.**

### Caractéristiques géométriques d'implantation

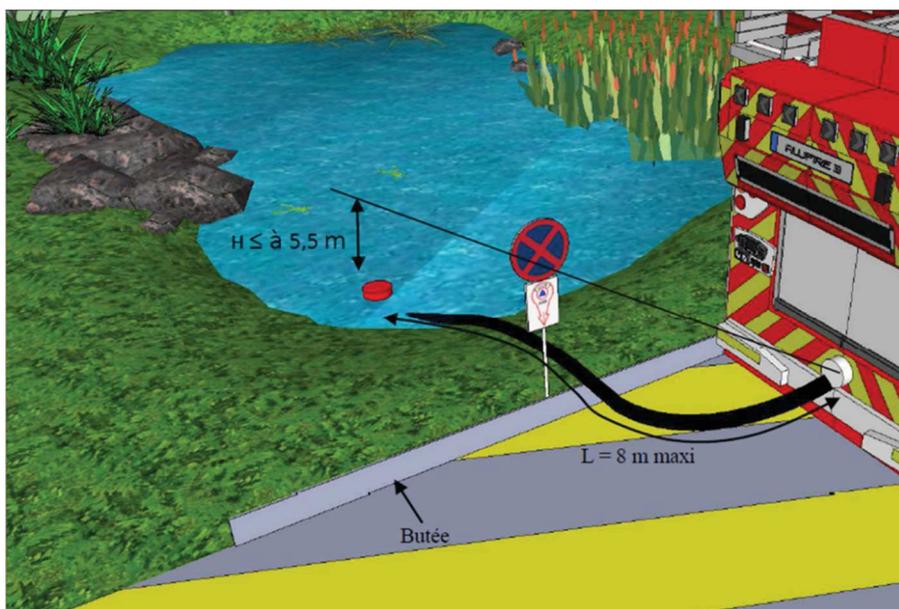

### Signalisation

Cf. la fiche technique relative à la signalisation des points d'eau d'incendie. Le numéro du point d'aspiration est inscrit à gauche du symbole. Le « P » signifie le caractère privé du point d'eau d'incendie

### Charte graphique SIG / ER du Sdis 76







# FICHE TECHNIQUE

## La codification et la représentation cartographique des points d'eau d'incendie

# B.12

Nature de la source		Nature de la prise d'eau		Capacité / performance		Code PEI	
1	réseau eau potable	1	poteau	1	30 m3/h	111	
1		1		2	60 m3/h	112	
1		1		3	120 m3/h	113	
1		1		4	Sur pressé	114	
1		2	bouche	1	30 m3/h	121	
1		2		2	60 m3/h	122	
1		2		3	Sur pressée	123	
2		réseau d'eau non potable sous pression	1	poteau	1	30 m3/h	211
2			1		2	60 m3/h	212
2	1		3		120 m3/h	213	
2	1		4		Sur pressé	214	
2	2		bouche	1	30 m3/h	221	
2	2			2	60 m3/h	222	
2		2		3	Sur pressée	223	
3	point d'eau naturel	1	Mare, étang, ou bassin non aménagée	0	inépuisable	310	
3		1		1	30 m3	311	
3		1		2	60 m3	312	
3		1		3	120 m3	313	
3		1		4	> 120 m3	314	
3		2	mare, étang ou bassin aménagé	0	inépuisable	320	
3		2		1	30 m3	321	
3		2		2	60 m3	322	
3		2		3	120 m3	323	
3		2		4	> 120 m3	324	
3		3	bassin de marée	0	inépuisable	330	
3		4	rivière, fleuve de capacité inépuisable	1	sans variation de hauteur	341	
3		4		2	soumis aux variations de hauteur	342	
4		point d'eau artificiel	1	réserve enterrée à ciel ouvert	1	30 m3	411
4	1		2		60 m3	412	
4	1		3		120 m3	413	
4	1		4		> à 120 m3	414	
4	1		5		réalimentée	415	
4	2		réserve enterrée à ciel fermé	1	30 m3/h	421	
4	2			2	60 m3	422	
4	2			3	120 m3	423	
4	2			4	> 120 m3	424	
4	2			5	réalimentée	425	
4	3		réserve hors sol souple	1	30 m3	431	
4	3			2	60 m3	432	
4	3			3	120 m3	433	
4	3			4	> à 120 m3	434	
4	3			5	réalimentée	435	



# FICHE TECHNIQUE

# B.12

## La codification et la représentation cartographique des points d'eau d'incendie

Nature de la source		Nature de la prise d'eau		Capacité / performance		Code PEI
4		4	réserve hors sol rigide à ciel ouvert	1	30 m3	441
4		2		60 m3	442	
4		3		120 m3	443	
4		4		> à 120 m3	444	
4		5		réalimentée	445	
4		5	réserve hors sol à ciel fermé	1	30 m3	451
4		2		60 m3	452	
4		3		120 m3	453	
4		4		> à 120 m3	454	
4		5		réalimentée	455	
5	Point d'eau d'autoprotection	1	piscine ou réserve d'autoprotection	1	15 m3	511
5		2		30 m3	512	

## Représentation cartographique des points d'eau d'incendie

Nature de la prise d'eau	Performance du PEI					Inépuisable
	30	60	120	Sur-pressé		
				60	120	
Poteau d'incendie						Sans objet
Poteau ou colonne fixe d'aspiration						
Bouche d'incendie						Sans objet
Mare, étang ou bassin non aménagé						
Mare, étang ou bassin aménagé						
Bassin ou rivière soumis à des variations de niveau						
Réserve enterrée à ciel ouvert				Sans objet		
Réserve enterrée à ciel fermée						
Réserve hors sol à ciel fermée						
Réserve hors sol à ciel ouvert						

## Méthodologie de contrôle de la performance hydraulique des hydrants

### Objectifs et périodicité des contrôles de la performance hydrauliques

La réalisation des contrôles de la performance hydraulique des hydrants sous pression ont pour objectifs de :

- Garantir la capacité des appareils implantés sur des réseaux sous pression de leur maintien en condition opérationnelle,
- Evaluer la capacité hydraulique des hydrants afin de garantir la mise en œuvre des engins-pompes du Sdis 76

La périodicité des contrôles est **triennale** avec la réalisation au minimum d'un tiers du parc d'hydrants par an.



En cas de travaux impactant le réseau (renforcement, extension, etc.) et susceptibles de modifier la performance des hydrants, un nouveau contrôle de la performance hydraulique doit être réalisé sur l'ensemble des hydrants concernés.



Les contrôles de la performance hydrauliques peuvent réalisés en régie, mutualisés ou par un prestataire de services.  
Ils ne nécessitent **aucun agrément**.

### Sécurité de réalisation des contrôles



La méthodologie présentée dans la présente fiche technique ne constitue **qu'une recommandation**.


Il appartient au service public de la DECI ou aux prestataires réalisant les contrôles **de faire valider par l'autorité compétente**, son protocole d'intervention et de contrôle.

Les agents intervenant sur la voie publique et sur les chaussées soumises à la circulation des véhicules doivent revêtir les équipements de protection individuelle conforme à la réglementation en vigueur.




Les équipements de protection individuelle de classe 2 ou 3 sont recommandés.

Elle impose d'autre part que les véhicules d'intervention et de travaux soient équipés de feux spéciaux (spécifiques aux véhicules à progression lente), et d'une signalisation complémentaire par bandes biaisées rouges et blanches.

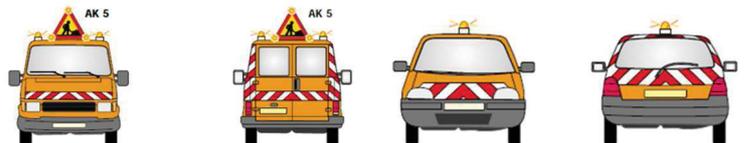

Cas des contrôles réalisés sur chaussées sous circulation **avec** visibilité.

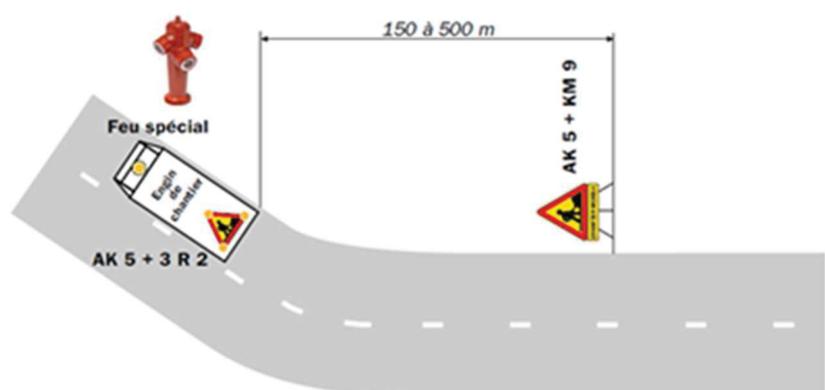


Cas des contrôles réalisés sur des chaussées sous circulation **en l'absence** de visibilité.

## Méthodologie de contrôle de la performance hydraulique des hydrants

### Mode opératoire



Utiliser des appareils de mesure (débitmètre et manomètre)

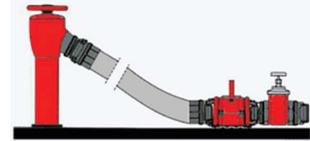

Afin de limiter les perturbations liées à l'écoulement de l'eau, positionner un tuyau de Ø 100 mm d'une longueur minimale de 5 mètres, entre l'hydrant et l'appareil de mesure.

L'objectif des contrôles de la performance opérationnelle est de vérifier le débit de l'hydrant sous une pression dynamique de 1 bar.

- Pour les hydrants comportant 1 sortie de 100 mm, ouvrir le robinet-vanne de 5 tours,
- Pour les hydrants comportant 2 sorties de 100 mm, ouvrir le robinet-vanne de 7 tours.

Avant toute manipulation, vérifier que l'appareil n'est pas sous pression, qu'il est correctement vidangé ainsi que l'absence de corps étrangers.

L'ouverture des hydrants doit s'effectuer de façon progressive, afin de ne pas occasionner de casse sur le réseau et éviter ainsi la mise en suspension de particules qui rendraient l'eau impropre à la consommation.



Lors de la réalisation des contrôles de la performance hydraulique, les agents veilleront tout à :

- manipuler les matériels et les appareils de façon à prévenir tous risques d'atteinte au squelette et au rachis lombaire,
- ne pas se positionner face aux ½ raccords, ni au-dessus des organes de manœuvres

### Contrôle des poteaux d'incendie

### Contrôle des bouches d'incendie



Avant tout branchement d'appareil sur les hydrants, réaliser une mise en eau progressive afin de dégorger l'appareil et évacuer les éventuels corps étrangers présents.

- **Brancher** un coude d'alimentation de Ø 100 mm sur la bouche d'incendie

- **Brancher** un tuyau de Ø 100 mm x 5 m entre l'hydrant et l'appareil de mesure,
- **Brancher** un tuyau de Ø 100 mm x 5 m à la sortie de l'appareil et le diriger si possible vers un exutoire ou vers l'accotement,
- **Brancher** une vanne de 100 mm à l'extrémité du tuyau,
- Vanne ouverte, **ouvrir progressivement** mais complètement le carré de manœuvre du poteau et **lire le débit affiché** au débitmètre sous une pression dynamique de 1 bar,
- **Noter** les valeurs ainsi obtenues,
- **Fermer progressivement** la vanne de façon à **lire la pression statique** de l'hydrant,
- **Noter** les valeurs ainsi obtenues,
- **Fermer** lentement et progressivement l'hydrant,


- **Démonter** le dispositif et **remettre** le bouchon obturateur du poteau d'incendie.

- **Démonter** le dispositif et **remettre** le couvercle de la bouche d'incendie.

## La signalisation des points d'eau d'incendie

### Les objectifs de la signalisation des points d'eau d'incendie

Les objectifs de la signalisation des points d'eau d'incendie sont de **faciliter leur repérage** dans l'environnement afin **d'améliorer** la célérité de **leur mise en œuvre** opérationnelle en cas de sinistre.

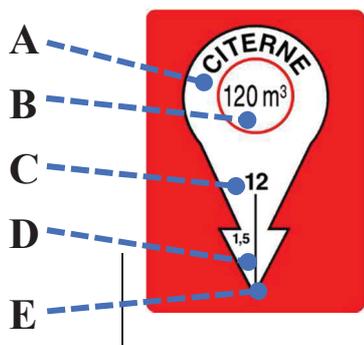

**A** **Nature du PEI** : bouche d'incendie, poteau d'incendie, réserve, citerne, etc.

**B** **Informations relatives à la performance hydraulique** : diamètre de la canalisation en mm , volume de la réserve en m<sup>3</sup>

**C** Chiffre indiquant la distance entre le centre du PEI et le plan vertical du support sur lequel est apposée cette signalitique. Elle est exprimée en m.

**D** Chiffre indiquant la distance entre le centre du PEI et la perpendiculaire du plan vertical sur lequel est apposé cette signalitique. Elle est exprimée en m.

**E** En fonction de la localisation du support, la pointe de la flèche peut être orientée vers le centre du point d'eau d'incendie signalé.

#### Dimensions minimales

30 x 50 cm minimum

#### Hauteur d'implantation

Entre 0,50 et 2 m du sol

La signalitique doit toujours être composée d'un dessin sur fond rouge avec un lettrage noir.



#### Cas particuliers des poteaux d'incendie

Compte tenu de leur forme et de leur couleur caractéristique, les poteaux d'incendie sont dispensés de toute signalisation complémentaire à leur proximité.

#### Signalisation complémentaire et autres possibilités

La signalisation des PEI peut comporter également des informations complémentaires telles le numéro de PEI, des informations sur le réseau d'alimentation (pression), sur la présence de dispositifs spécifiques (surpresseur, système de fermeture, vanne de réalimentation, etc.), logo de la commune, du propriétaire, etc.

#### Cas des bouches d'incendie



#### Cas des autres points d'eau



### Principe de signalisation d'un point d'eau d'incendie



**1** Indication de zone destinée à l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie

**2** Indication relative à la performance hydraulique et à la nature du point d'eau d'incendie

**3** Rappel de l'interdiction de stationner à proximité d'une zone dédiée à l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie.



## La clé « Polycoise » des Sapeurs-pompiers

### Les objectifs de la clé « polycoise »

Chaque sapeurs-pompiers de Seine-Maritime est doté individuellement d'une clé dite clé « polycoise ».

Cette clé permet en particuliers aux sapeurs-pompiers :

- De compléter le serrage des demi-raccords d'incendie des tuyaux d'alimentation, de refoulement et d'aspiration,
- D'ouvrir des coffrets techniques (gaz, électrique, etc.),
- D'ouvrir certains dispositifs de fermeture tels que :

#### Cadenas universel



#### Serrure à empreinte triangulaire



#### Ouverture « pompier »



### Les différents modèles de clés « Polycoise » en usage chez les sapeurs-pompiers


#### Modèle réglementaire en dotation en Seine-Maritime



#### Autres modèles possibles




### Fonctionnalités




**Triangle femelle**  
Profondeur de 17 mm



**Carré mâle**  
Largeur progressive de 6 à 10 mm  
Profondeur de 20 mm



**Carré femelle de 8 mm**  
dans une empreinte  
circulaire de 12 mm  
Profondeur de 15 mm



**Carré femelle de 12 mm**



## Méthodologie des reconnaissances opérationnelles des points d'eau d'incendie

### Mode opératoire

- Fiche de contrôle des points d'eau
- Mode opératoire du contrôle des hydrants
- Plan du secteur (parcellaire) et plan ER si nécessaire
- Coude de 100 mm ou une retenue d'alimentation de 100 mm – 2 x 65 mm
- Tuyau de refoulement de 100 mm x 5 m ou de 70 mm x 20 m

#### Pour tous les PEI

- Contrôler les PEI dans l'ordre de la tournée s'il existe.
- Pour chaque PEI, vérifier l'implantation cartographique et ajouter à la main les nouveaux PEI en complétant le parcellaire et la fiche de contrôle des PEI,
- Vérifier l'accessibilité du PEI aux engins-pompes (défauts du type 10 à 13)
- Vérifier la signalisation et la visibilité du PEI (défauts du type 20 et 21)
- S'assurer que le service a connaissance du PEI (défaut 30 à 32)

#### Cas particuliers des PEI implantés sur des réseaux sous pression (hydrants)

- Vérifier l'aspect général extérieur et l'intégrité de l'hydrant (défauts 40 à 43),
- Démontez un bouchon obturateur de Ø 100 mm (poteaux d'incendie) ou montez soit un coude, soit une retenue d'alimentation (bouche d'incendie) avec un tuyau de refoulement afin de canaliser le flux vers un exutoire existant (caniveau, bouche d'égout, etc.), sinon vers l'accotement,
- Pour les poteaux d'incendie, vérifiez le serrage et l'étanchéité des autres bouchons obturateurs,
- Ouvrez progressivement l'hydrant (6 tours et 9 tours pour poteaux de 2 x 100 mm),
- Reportez les défauts liés à sa maniabilité (défauts du type 50 et 51),
- Reportez les défauts liés à l'alimentation (défauts du type 52 à 53),
- Reportez les défauts liés au fonctionnement de la vidange ou décharge (défaut 54),
- Vérifiez l'absence de fuite après la vidange de l'appareil,
- Remontez le bouchon obturateur de Ø 100 mm et fermez le coffre s'il existe.



**IMPORTANT :** *L'ouverture et la fermeture des hydrants doit faire l'objet d'une attention particulière, sous réserve de perturber la distribution de l'eau potable par une mise en suspension de particules.*

#### Cas de tous les points d'eau

- A ce niveau seulement si aucune déficience n'a été reportée sur la feuille de contrôles, inscrire le code 70 (RAS).

### Codes de defectuosité

#### 1 - Accessibilité des PEI

Le PEI est situé dans une enceinte inaccessible	10
Présence d'une végétation débordante	11
Volume de dégagement ou aire de manœuvre insuffisante	12
Le PEI est encombré par un stationnement gênant	13

#### 2 - Signalisation des PEI

Absence de signalisation	20
Numérotation manquante ou illisible	21

#### 3 - Répertoire des PEI

Le PEI n'est pas trouvé sur le terrain	30
L'emplacement du PEI sur le terrain ne correspond pas à la cartographie	31
Le marquage (peinture) du PEI ne correspond pas à la performance hydraulique annoncée	32

#### 4 - Aspect général des PEI

Peinture détériorée	40
Coffre ou couvercle détérioré	41
Coffre ou couvercle absent	42
Absence de chaînettes ou de bouchons obturateurs, bouchons grippés	43

#### 5 - Manœuvrabilité des hydrants

Manœuvre du carré difficile	50
Manœuvre du carré impossible	51
Absence d'eau à l'hydrant	52
Présence de fuites	53
Dysfonctionnement du dispositif de vidange ou décharge de l'hydrant	54



# FICHE TECHNIQUE

# C.1

## Méthodologie des reconnaissances opérationnelles des points d'eau d'incendie

### 6 - Cas particulier des PEI artificiels et naturels

Accès non praticable aux engins-pompes	60
Positionnement de l'engin-pompe ou de la motopompe remorquable impossible	61
Absence d'eau dans la réserve, citerne, bache souple, etc.	62
Niveau d'eau visiblement bas dans la réserve	63
Eau susceptible de rendre la mise en aspiration difficile ou impossible (eau chargée, présence de végétaux, etc .)	64
Colonne d'aspiration encombrée	65
Absence de possibilité de mise en aspiration	66
Mise en aspiration satisfaisante	67

### 7 - Conclusion

Absence de défectuosité constatée (RAS)	70
---	----



# FICHE TECHNIQUE

# C.1

## Méthodologie des reconnaissances opérationnelles des points d'eau d'incendie

### Procédure administrative de réalisation des reconnaissances opérationnelles

#### 1. Objet.

Cette procédure traite de l'organisation des reconnaissances opérationnelles annuelles des points d'eau d'incendie publics et mettant en œuvre les différents services du Groupement Opérations / Prévision, ainsi que les centres d'incendie et de secours (CIS).

Cette reconnaissance opérationnelle est réalisée **exclusivement** pour les besoins propres du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

#### 2. Documents rattachés aux reconnaissances opérationnelles annuelles.

Les fiches C.1A à C.1H regroupent l'ensemble des documents – types utilisés lors des échanges avec les différents intervenants en matières de reconnaissances opérationnelles annuelles.

#### 3. Procédure.

L'organisation de la reconnaissance opérationnelle annuelle repose sur les principes suivants :

- les CIS n'ont qu'un interlocuteur : le SOP de leur groupement territorial de rattachement,
- les CIS contrôlent les points d'eau sur leur secteur incendie de premier appel « nuit et week-end »,
- les Maires n'ont qu'un interlocuteur : le chef de groupement territorial compétent sur leur arrondissement.

**Il convient de rappeler par ailleurs, que la direction départementale constitue le point de réception unique des correspondances (télécopie, courriels et téléphone).**

#### *Communes d'un secteur INCI situées en dehors des limites du groupement (voir liste ci-après).*

Le groupement de rattachement de ces communes délègue la gestion du contrôle annuel des points d'eau au groupement territorial du CIS de 1<sup>er</sup> appel. Il reste néanmoins le seul interlocuteur des Maires dans ce domaine.

#### *Communes extérieures à la Seine-Maritime défendues en 1<sup>er</sup> appel par un CIS du département (voir liste ci-après).*

Le CIS de 1<sup>er</sup> appel effectue la reconnaissance opérationnelle annuelle qui sera gérée par le groupement territorial du CIS. La direction départementale communiquera le compte-rendu au Sdis territorialement compétent, qui reste le seul interlocuteur des Maires de leur département.

#### 4. Organisation du contrôle.

La mise en œuvre des reconnaissances opérationnelles annuelles comportent trois phases :

- ➔ Une phase de préparation correspondant à l'organisation pour l'année des reconnaissances, se déroulant sur la période allant de janvier à février,
- ➔ La reconnaissance opérationnelle en elle-même, se déroulant sur la période allant de **février à septembre**,
- ➔ Une phase d'exploitation du bilan des reconnaissances, correspondant au traitement des informations recueillies, se déroulant sur la période allant de février à novembre.



# FICHE TECHNIQUE

# C.1

## Méthodologie des reconnaissances opérationnelles des points d'eau d'incendie

### a) Phase de préparation

Le Service Prévision et Planification (SPP) initie pour l'année à venir, par l'envoi du courrier **C.1A**, la procédure de reconnaissance opérationnelle annuelle en précisant, si nécessaire, les nouveaux objectifs ; ce courrier est adressé aux SOP territoriaux au plus tard avant le 31 janvier de l'année en cours.

Le Service Opérations - Prévision (SOP) territorialement compétent élabore le planning qui précise pour chaque CIS la période pendant laquelle la reconnaissance opérationnelle annuelle doit se dérouler.

Les tournées des reconnaissances opérationnelles annuelles doivent pouvoir débuter pour les vacances scolaires de février (en tenant compte des conditions météorologiques).

Le SOP territorialement compétent transmet à chaque CIS un courrier d'organisation de la reconnaissance opérationnelle qui précise le planning des reconnaissances et comporte en pièces jointes les documents suivants :

- fiche de contrôle des points d'eau (C.1F) : Le SOP doit au préalable renseigner les colonnes :
  - « Ordre de tournée », « N° », « Implantation », « Nature ». Elle est complétée par le CIS lors du contrôle des points d'eau.
- fichier « reconnaissances opérationnelles » : Ce dossier est transmis aux CIS par courriel qui peuvent l'utiliser. Il contient le format informatique de la fiche de reconnaissance opérationnelle. Le CIS enregistre alors les informations sur le fichier qui est retourné au SOP territorial pour traitement des informations recueillies.

Le SOP territorial prépare pour chaque mairie un courrier d'information sur les reconnaissances opérationnelles annuelles (**C.1C**) qui lui précise la période au cours de laquelle ce contrôle sera réalisé. Le SOP territorial transmet par bordereau d'envoi à chaque service des eaux de son secteur, une copie des courriers **C.1C**.

Le chef du CIS doit organiser les reconnaissances opérationnelles annuelles durant la période qui lui est impartie.

### b) Phase de contrôle des points d'eau

Les reconnaissances opérationnelles sont réalisées par les personnels du CIS, prioritairement les chefs d'agrès tout-engin et les conducteurs des engins-pompes, conformément au mode opératoire si les conditions climatiques le permettent.

Les résultats sont inscrits au fur et à mesure sur la fiche de contrôle des points d'eau (**C.1F**)

Le chef du CIS valide les résultats et fait compléter le support informatique (fichier).

### c) Phase d'exploitation de l'information

Le chef de CIS transmet au SOP territorial la fiche complétée (**C.1F**) sur laquelle les résultats auront été inscrits. Les résultats doivent être retournés aux SOP territoriaux dès la fin des reconnaissances opérationnelles et en tout état de cause avant la fin du mois suivant la période allouée au CIS pour réaliser les reconnaissances opérationnelles.

Par ailleurs, le chef de CIS renseigne l'état des vacances conformément à la note de service en vigueur.

Le SOP territorial recueille les fiches (**C.1F**). Il vérifie la cohérence des codes de défauts utilisés.

Les résultats sont enregistrés et édités sous forme de fiche d'état des points d'eau par commune (**C.1G**).

Suivant l'importance de la commune et le nombre de points d'eau qu'elle comporte, la fiche d'état pourra être exhaustive ou ne concerner que les points d'eau ayant une défektivité. Il conviendra d'adopter chaque année la même disposition, liste exhaustive ou seulement des hydrants défectueux, pour une commune donnée.

Ces fiches sont diffusées aux maires avec le courrier d'accompagnement des résultats (courrier **C.1D**) dès que possible et en tous les cas avant fin novembre.

Le SOP territorial transmet par bordereau d'envoi à chaque service des eaux de son secteur, une copie des courriers **C.1D** et des fiches d'état **C.1G**.



# FICHE TECHNIQUE

## Méthodologie des reconnaissances opérationnelles des points d'eau d'incendie

# C.1

### Communes ayant un statut particulier

#### Communes défendues par un CIS de 1<sup>er</sup> appel appartenant à un groupement différent

Commune	Grpt de la commune	CIS Secteur INC1	Grpt du CIS
Authieux-Ratiéville	SUD	Bosc-le-Hard	EST
Beautot	SUD	Tôtes	EST
Butot	SUD	Tôtes	EST
Elbeuf-sur-Andelle	SUD	Feuillie (la)	EST
Esteville	SUD	Bosc-le-Hard	EST
Frichemesnil	SUD	Bosc-le-Hard	EST
Gueutteville	SUD	Tôtes	EST
Héron (le)	SUD	Feuillie (la)	EST
Houssaye-Béranger (la)	SUD	Tôtes	EST
Saint-Ouen-du-Breuil	SUD	Tôtes	EST
Hautôt-Saint-Sulpice	SUD	Héricourt-en-Caux	OUEST
Touffreville-la-Câble	SUD	Notre-Dame-de-Gravenchon	OUEST

Butot-Vénesville	EST	Sassetot-le-Mauconduit	OUEST
Saint-Martin-aux-Buneaux	EST	Sassetot-le-Mauconduit	OUEST
Anglesqueville-la-bras-Long	EST	Doudeville	SUD
Auzouville-sur-Saâne	EST	Saint-Laurent-en-Caux	SUD
Chapelle-Saint-Ouen (la)	EST	Buchy	SUD
Critot	EST	Cailly	SUD
Fontelaye (la)	EST	Yerville	SUD
Gonnetot	EST	Saint-Laurent-en-Caux	SUD
Mathonville	EST	Buchy	SUD
Montérolier	EST	Buchy	SUD
Rocquemont	EST	Cailly	SUD
Saâne-Saint-Just	EST	Saint-Laurent-en-Caux	SUD
Sassetot-le-Malgardé	EST	Saint-Laurent-en-Caux	SUD

Hanouard (le)	OUEST	Grainville-la-Teinturière	EST
Oherville	OUEST	Grainville-la-Teinturière	EST
Ourville-en-Caux	OUEST	Grainville-la-Teinturière	EST
Saint-Vaast-Dieppedalle	OUEST	Cany-Barville	EST
Veauville-lès-Quelles	OUEST	Grainville-la-Teinturière	EST
Anvéville	OUEST	Doudeville	SUD
Carville-Pot-de-Fer	OUEST	Doudeville	SUD
Hautot-l'Auvray	OUEST	Doudeville	SUD
Hautot-le-Vatois	OUEST	Yvetot	SUD
Routes	OUEST	Doudeville	SUD
Authieux-Ratiéville	SUD	Bosc-le-Hard	EST



# FICHE TECHNIQUE

# C.1

## Méthodologie des reconnaissances opérationnelles des points d'eau d'incendie

### Communes ayant un statut particulier (suite)

#### Communes hors département défendues par un CIS de 1<sup>er</sup> appel du Sdis 76

Centres d'Incendie et de Secours	Département d'appartenance	Communes
CIS Elbeuf	EURE (27)	S <sup>t</sup> Cyr la Campagne S <sup>t</sup> Germain de Pasquier S <sup>t</sup> Pierre des Fleurs
		Thuit Anger <u>Nouvelle commune</u> Thuit Signol <b>Thuit l'Oison</b>
		La Saussaye
CIS Gournay	OISE (60)	Bazancourt Buicourt Hecourt S <sup>t</sup> Quentin des Prés Villers / Auchy Villers Vermont
CIS Aumale		Fouilloy Fourcigny Gauville Gourchelle Morvillers - S <sup>t</sup> Saturnin Quincampoix Fleury St Valéry / Bresle
CIS Blangy	SOMME(80)	Bouttencourt Neslette Nesle L'Hôpital
CIS Eu		Oust Marais S <sup>t</sup> Quentin la Motte



## FICHE TECHNIQUE

C.1

### Méthodologie des reconnaissances opérationnelles des points d'eau d'incendie

#### Les documents types

- C.1A** COURRIER AUX SOP TERRITORIAUX D'INITIATION DES RECONNAISSANCES OPERATIONNELLES
- C.1B** COURRIER AUX CIS D'INITIATION DES RECONNAISSANCES OPERATIONNELLES
- C.1C** COURRIER AUX MAIRES D'INFORMATION DES RECONNAISSANCES OPERATIONNELLES
- C.1D** COURRIER AUX MAIRES SUR LE BILAN DES RECONNAISSANCES OPERATIONNELLES
- C.1E** COURRIER AUX DDSIS DES SDIS LIMITROPHES SUR LE BILAN DES RECONNAISSANCES OPERATIONNELLES DES POINTS D'EAU D'INCENDIE DES COMMUNES DEFENDUES EN 1<sup>ER</sup> APPEL PAR UN CIS DU SDIS 76
- C.1F** FICHE DE RECONNAISSANCE OPERATIONNELLE ANNUELLE DES POINTS D'EAU D'INCENDIE
- C.1G** FICHE D'ETAT DES POINTS D'EAU D'INCENDIE PAR COMMUNE
- C.1H** FICHE NAVETTE D'INDISPONIBILITE D'UN POINT D'EAU D'INCENDIE

Le Directeur Départemental  
des Services d'Incendie et de Secours  
de la Seine-Maritime

à

Affaire suivie par Service Prévision et Planification

N/REF : .../.../N°

"TEL"

"FAX"

Monsieur le Chef du Groupement Territorial  
Service Opérations - Prévision

Objet : Contrôle des points d'eau – Année .....

Réf : Arrêté préfectoral portant règlement départemental de la DECI

Je vous demande d'organiser le contrôle des points d'eau dont vous avez la gestion conformément aux IPSOP.

Cette année, j'attire votre attention sur les points suivants :

- 
- 

Le Directeur Départemental,

Yvetot, le .....

Le Directeur Départemental  
des Services d'Incendie et de Secours  
de la Seine-Maritime

à

Affaire suivie par « Groupement » et « bureau »

REF : .../.../No

Monsieur le chef du CIS

"TEL"

de .....

"FAX"

Objet : Contrôle des points d'eau – Année .....

Réf. : Arrêté préfectoral portant règlement départemental de la DECI

P.J. :  
- le planning de réalisation des reconnaissances opérationnelles  
- les fiches de reconnaissance opérationnelle des communes ou quartiers de votre secteur,  
- le fichier des points d'eau de votre secteur.

Conformément au Règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Seine-Maritime, je vous demande de réaliser les reconnaissances opérationnelles annuelles des points d'eau d'incendie de votre secteur INC 1 pendant la période définie par le planning ci-joint.

Je vous rappelle que les résultats de ces reconnaissances doivent être communiqués au Service Opérations Prévision, dès que possible et en tout état de cause avant la fin du mois précédent la période déterminée pour réaliser cette opération.

Cette année, j'attire votre attention sur les points suivants :

-  
-

Pour le Directeur Départemental,  
Le Chef du Groupement « Territorial »,

Yvetot, le .....

Le Directeur Départemental  
des Services d'Incendie et de Secours  
de la Seine-Maritime

Affaire suivie par « groupement » et « bureau »

à

"TEL"

"FAX"

Monsieur le Maire (ou chef d'établissement)

de .....

Objet : Reconnaissances opérationnelles – Année .....

Réf. : Arrêté préfectoral portant règlement départemental de la DECI

P.J. :

Conformément à l'arrêté préfectoral cité en objet, les sapeurs-pompiers doivent procéder aux reconnaissances opérationnelles des points d'eau d'incendie de votre commune (ou établissement).

Ainsi, ai-je l'honneur de vous faire connaître que le chef du CIS de .....fera procéder aux reconnaissances opérationnelles du ..... au ..... :

Un compte rendu vous sera communiqué à l'issue.

Pour le Directeur Départemental,  
Le Chef du Groupement « Territorial »,

....., le .....

Le Directeur Départemental  
des Services d'Incendie et de Secours  
de la Seine-Maritime

à

Affaire suivie par « groupement » et « bureau »

« TEL »

« FA X »

N/REF : XX/XX/N

Monsieur le Maire

de .....

Objet : Reconnaissances opérationnelles – Année .....

Réf. : Arrêté préfectoral portant règlement départemental de la DECI

P.J. : Compte-Rendu

J'ai l'honneur de vous transmettre la fiche des reconnaissances opérationnelles des points d'eau d'incendie de votre commune.

En cas d'anomalies, il vous appartient d'y remédier dans les meilleurs délais et je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part des actions correctives réalisées.

Pour le Directeur Départemental,  
Le Chef du Groupement « Territorial »

## FICHE C.1E

....., le .....

Le Directeur Départemental  
des Services d'Incendie et de Secours  
de la Seine-Maritime

Affaire suivie par «nom du service » ou « nom »

« TEL »

à

« FA X»

N/REF : XX/XX/N

Monsieur le Directeur Départemental  
des Services d'Incendie et de Secours  
de .....

Objet : Reconnaissances opérationnelles – Année .....

Réf : Arrêté préfectoral portant règlement départemental de la DECI

P.J. : Compte-Rendu

J'ai l'honneur de vous transmettre les fiches des reconnaissances opérationnelles des points d'eau d'incendie des communes de votre département défendues en 1<sup>er</sup> appel par un centre de secours de Seine-Maritime.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir les faire parvenir aux Maires concernés.

Le Directeur Départemental,







# FICHE NAVETTE INDISPONIBILITE D'UN POINT D'EAU D'INCENDIE

**RDDECI 76**

**FICHE C.1H**

MAJ 01/2017

## INDISPONIBILITE D'UN PEI

	ORIGINE	DESTINATAIRE
<b>Partie à compléter par le CIS ou la mairie ou le service des eaux ou l'établissement (PEI privé)</b>	<input type="checkbox"/> CIS de :  <input type="checkbox"/> Mairie de :  <input type="checkbox"/> Service des eaux de : (chargé d'en informer la mairie)  <input type="checkbox"/> Etablissement (PEI privé) : Le .../.../...      Nom : ..... .....	<b>Groupement territorial de rattachement</b>  <input type="checkbox"/> <b>SUD,</b> Arrondissement de Rouen <b>Courriel :</b> operationsud@sdis76.fr <b>Fax :</b> 02.32.18.48.30  <input type="checkbox"/> <b>OUEST,</b> Arrondissement du Havre <b>Courriel :</b> operationouest@sdis76.fr <b>Fax :</b> 02.32.74.55.90  <input type="checkbox"/> <b>EST,</b> Arrondissement de Dieppe <b>Courriel :</b> operationest@sdis76.fr <b>Fax :</b> 02.32.97.47.10
	Suite à <input type="checkbox"/> Contrôle Technique <input type="checkbox"/> Intervention <input type="checkbox"/> Visite de secteur <input type="checkbox"/> Arrêt d'eau Nous vous informons que le PEI n° : ..... <input type="checkbox"/> PEI privé Situé à l'adresse suivante : ..... Commune de : ..... Est <input type="checkbox"/> <b>Hors Service</b> <input type="checkbox"/> <b>Autre : préciser</b> .....	
<b>Partie à compléter par le SOP Territorial</b>	Fiche transmise à : <input type="checkbox"/> Mairie de .....N° de fax : ..... <input type="checkbox"/> CIS de..... N° de fax : ..... <input type="checkbox"/> Etablissement (PEI privé)..... N° de fax : ..... Le .../.../...      Nom : .....      Signature : .....	
REMISE EN SERVICE D'UN PEI		
<b>Partie à compléter par la mairie ou l'établissement privé</b>	Nous vous informons que l'hydrant mentionné ci-dessus est remis en Service <b>Destinataire :</b> <input type="checkbox"/> Groupement Sud <input type="checkbox"/> Groupement Est <input type="checkbox"/> Groupement Ouest Le .../.../...      Nom : .....      Signature : .....	
<b>Partie à compléter par le SOP Territorial</b>	<b>Fiche transmise à :</b> <input type="checkbox"/> CIS de ..... Le .../.../...      Nom : .....      Signature : .....	



### Arrêté type communal ou intercommunal de DECI

#### Arrêté Communal (ou Intercommunal\*)

#### relatif à la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) pour l'année 20..

Le Maire de la commune de .....(ou le Président de la.....\*)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2225-1 et suivants, L 2213-32 et R 2225-1 et suivants,

Vu le Décret n°2015-235 du 27 février 2015,

Vu l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie NOR: INTE1522200A,

Vu l'arrêté préfectoral n° .....du .....approuvant le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Seine-Maritime (RDDECI 76),

Considérant que le maire (ou le président de l'EPCI\*) assure la défense extérieure contre l'incendie sur son territoire de compétence,

Considérant que, dans ce cadre et conformément aux dispositions de l'article R. 2225-4 du CGCT, le Maire (ou le Président de l'EPCI\*) a vocation à identifier les risques à prendre en compte, fixer la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources,

Considérant que cette mission peut être réalisée à l'aide des informations disponibles grâce à la base de données informatisée mise à la disposition de la commune dans le cadre de la convention y afférente signée le ..... et annexée au présent arrêté,

Considérant enfin que cette mission doit également prendre en compte les règles définies au niveau départemental dans le règlement départemental de la DECI pris par arrêté préfectoral précité en date du .....

#### ARRÊTE

##### Article 1 : Définition du territoire de compétence

Le présent arrêté est applicable sur la commune de ... (ou sur le territoire de l'intercommunalité de) : ..... (communes à lister)\*

*(Remarque : toute modification du territoire de compétence nécessite la mise à jour de cet arrêté).*

##### Article 2 : L'identification des risques

Un inventaire sommaire des risques, conformes à la définition des risques du RDDECI est établi en annexe n°1.

Cette annexe précise en particulier, le zonage du risque « habitation - très faible et isolé », conformément à la définition de ce risque dans le RDDECI.

##### Article 3 : L'inventaire des points d'eau d'incendie (PEI)

Les points d'eau d'incendie publics et privés concourant à la défense extérieure contre l'incendie du territoire de compétence et des sites particuliers sont répertoriés dans l'annexe n°2 du présent arrêté.

##### Article 4 : L'organisation de l'information entre les différents acteurs



# FICHE TECHNIQUE

# C.2

## L'arrêté communal ou intercommunal de la DECI

Les échanges d'informations entre les différents acteurs de la DECI concernant les actions de maintenance, de contrôles techniques, ainsi que les états de disponibilité et d'indisponibilité s'effectuent par l'intermédiaire de la base de données départementale des points d'eau d'incendie.

Toute création d'un nouveau point d'eau d'incendie, public ou privé, doit faire l'objet d'une information au Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76). Le Sdis 76 procédera à l'intégration de ce PEI dans la base de données départementale au moyen de la fiche d'information jointe au RDDECI.

En cas de carence programmée mais également d'indisponibilité non prévue, de tout ou partie de la défense extérieure contre l'incendie (lavages de réservoirs de château d'eau, travaux sur les réseaux...) du territoire de compétence, feront faire l'objet d'un signalement au Sdis 76 via les adresses électroniques suivantes :

Période d'information	Acteurs concernés		Téléphone	Courriel	
Pendant les jours et heures ouvrés	Arrondissement	Dieppe	SOP Est	02 32 97 47 23	operationest@sdis76.fr
		Le Havre	SOP Ouest	02 32 74 55 76	operationouest@sdis76.fr
		Rouen	SOP Sud	02 32 18 48 31	operationsud@sdis76.fr
En dehors des heures ouvrées		CODIS 76	02 35 56 18 18	cta.codis@sdis76.fr	

### Article 6 : Les modalités de réalisation des contrôles techniques périodiques des PEI

La périodicité des contrôles techniques fixée par l'autorité compétente dans le cadre des contrôles de la performance hydraulique (débit/pression) est précisée dans l'annexe n°3.

### Article 7 : Mises à jour

Le Maire (ou le Président de l'EPCI\*) publie l'arrêté initial fixant la défense extérieure contre l'incendie sur son territoire de compétence.

Lorsqu'intervient une évolution de la défense extérieure contre l'incendie depuis la parution de l'arrêté initial (création et/ou suppression de PEI), le Maire (ou le Président\* de l'EPCI) procède à la mise à jour de l'arrêté initial, dont l'ampliation de cet arrêté sera transmise au Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

L'arrêté initial, ainsi que les éventuels arrêtés modificatifs, sont transmis au Préfet et au Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime qui centralise l'ensemble des arrêtés pris dans le cadre de la police administrative spéciale de la DECI, au plus tard le 31 mars de l'année n+1.

Le maire (ou le Président de l'EPCI\*) est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au préfet de Seine-Maritime et transmis au Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs (ou affiché pour les communes inférieures à 3500 habitants).

Fait à .....

Le Maire ou le Président de l'EPCI\*

*\*Supprimer la mention inutile*



# FICHE TECHNIQUE

# C.2

## L'arrêté communal ou intercommunal de la DECI

### Arrêté type communal ou intercommunal de DECI – Annexe n°1

#### Annexe n°1 : Inventaire des risques sur le territoire de compétence

Risque « Habitation »		
Commune	Adresse / zone	Niveau de risque

Risque « Habitation » très faible et isolé*				
Commune	Adresse / zone	Caractéristiques du PEI le plus proche		
		Distance par rapport au risque	Débit ou volume	Pression Dynamique

\* conformément à la définition du risque très faible et isolé du Règlement départemental de la DECI

Risque « Etablissements Recevant du Public »		
Commune	Adresse / zone	Niveau de risque

Risque « Industrie »		
Commune	Adresse / zone	Niveau de risque

Risque « Industrie » - Etablissement classés ICPE		
Commune	Adresse / zone	Niveau de risque

Risque « Agricole »		
Commune	Adresse / zone	Niveau de risque



## FICHE TECHNIQUE

C.2

### L'arrêté communal ou intercommunal de la DECI

#### Arrêté type communal ou intercommunal de DECI – Annexe n°2

#### Annexe n°2 : Inventaire des points d'eau d'incendie (PEI)

n° de PEI	Adresse	Caractéristiques des points d'eau d'incendie							Volume de la réseve (en m <sup>3</sup> )	Débit (en m <sup>3</sup> /h sous 1bar)	Pression statique (en bar)	Observations
		HYDRANTS		PEI		AMENAGEMENT						
		poteau	bouche	naturel	artificiel	Aire	Plate- forme	dispositif d'aspiration				
1												
2												
3												
4												



## FICHE TECHNIQUE

C.2

### L'arrêté communal ou intercommunal de la DECI

Arrêté type communal ou intercommunal de DECI – Annexe n°3



# FICHE TECHNIQUE

# C.2

## L'arrêté communal ou intercommunal de la DECI

### Annexe n°3 : Modalités de réalisation des contrôles techniques des point d'eau d'incendie (PEI) et d'échange d'informations avec le Sdis 76.

Commune de .....

(ou EPCI regroupant les communes de .....)

#### 1) MODALITE D'ORGANISATION DES CONTROLES DES PEI MIS EN PLACE

Dans le cadre des contrôles techniques périodique de la performance opérationnelle (mesures débit / pression) des PEI, il a été décidé la mise en place d'une vérification dans la limite de 3 ans maximum conformément au RDDECI 76 :

- Annuelle, sur l'ensemble du parc,
- Tous les deux ans, sur l'ensemble du parc,
- Tous les 3 ans, avec un échantillonnage d'un tiers du parc par an.

#### 2) MODALITES D'ECHANGE D'INFORMATIONS AVEC LE SDIS.

Dans le cadre de la création et de la mise à jour des contacts pour le suivi et la gestion de la défense extérieure contre l'incendie et de l'accès à la base de données départementale des points d'eau d'incendie :

Nom du responsable : ..... Fonction : .....

Tél. fixe : ..... Tél. portable : .....

Adresse mail : ..... @ .....

Fait le..... à.....

Cachet et signature



## FICHE TECHNIQUE

# C.3

### Convention de mise à disposition d'un point d'eau d'incendie privé

#### Convention - type

#### Convention de mise à disposition d'un point d'eau d'incendie privé (PEI)

La présente convention a pour objet de fixer les règles entre les parties suivantes

La commune (ou l'EPCI)\*, sise ....., représenté(e) par M. le Maire (Ou le Président de l'EPCI) ci-après dénommé la collectivité, d'une part,

Et

M. ...., domicilié à ....., propriétaire du point d'eau d'incendie, objet de la présente convention, d'autre part.

#### Article 1 : Définition de la convention.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le propriétaire met à disposition de la collectivité un point d'eau d'incendie, afin d'assurer la défense extérieure contre l'incendie du secteur concerné.

#### Article 2 : Caractéristiques du PEI.

Le point d'eau d'incendie situé ....., sur une parcelle cadastrée (section et numéro) .....est mis à la disposition de la collectivité par le propriétaire.

Les performances hydrauliques du point d'eau d'incendie (débit exprimé en m<sup>3</sup>/h sous une pression dynamique de 1 bar ou volume en m<sup>3</sup>) : ....., permettent son utilisation en tout temps.

La signalisation du point d'eau d'incendie est conforme aux prescriptions techniques du Règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Seine-Maritime (RDDECI 76) afin d'assurer l'information des intervenants sur sa localisation et ses performances.

La signalisation du point d'eau d'incendie est assurée par le propriétaire et/ou la collectivité\*.

#### Article 3 : Conditions de mise en œuvre du point d'eau d'incendie.

Le point d'eau d'incendie mis à disposition a vocation à être utilisé exclusivement par le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76), soit dans le cadre d'une intervention de lutte contre l'incendie soit dans le cadre d'exercices ou de formation de maintien et de perfectionnement des acquis des sapeurs-pompiers.

L'accessibilité au point d'eau d'incendie est réalisée à partir de la voie ..... Le point d'eau d'incendie est accessible en permanence aux engins de lutte contre l'incendie du Sdis 76, dont l'accès sera facilité par la création d'une aire de stationnement et de manœuvre réalisée par le propriétaire ou la collectivité\*, conformément aux prescriptions techniques du RDDECI 76.

#### Article 4 : Conformité et réception du point d'eau d'incendie

Le point d'eau d'incendie mis à disposition de la collectivité doit être conforme aux prescriptions techniques du RDDECI 76. Un point d'eau d'incendie ne présentant pas toutes les conditions de conformités initiales peut faire l'objet d'une mise à disposition sous réserve que le propriétaire ou la collectivité\* réalise les travaux de mise en conformité.

Le Sdis 76 réalise une visite de réception en présence du propriétaire et du représentant de la collectivité afin de s'assurer de la conformité au RDDECI 76 du point d'eau d'incendie mis à disposition et à l'issue de cette réception lui attribue un numéro de point de PEI.

#### Article 5 : Contrôles techniques périodique du PEI.



## FICHE TECHNIQUE

# C.3

### Convention de mise à disposition d'un point d'eau d'incendie privé

Les contrôles techniques périodiques prévus dans le RDDECI 76 ainsi que l'entretien des abords du PEI sont réalisés par le propriétaire ou la collectivité\*.

La reconnaissance opérationnelle est assurée annuellement par le Sdis 76, dans des conditions fixées par le RDDECI 76. Le Propriétaire est informé de la réalisation de cette reconnaissance, conformément aux dispositions relatives à l'échange d'information précisées dans le RDDECI 76.

#### **Article 6 : Réalimentation et indisponibilité du PEI.**

Le propriétaire ou la collectivité\* s'assure en permanence que le point d'eau d'incendie présente les garanties de volume d'eau suffisant pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, conformément aux caractéristiques techniques définies dans l'article 2 de la présente convention et dans le respect des tolérances prévues par le RDDECI 76.

En cas de nécessité de réalimentation, soit après un sinistre, soit pour faire face aux conditions climatiques, le propriétaire ou la collectivité\* pourvoit à la réalimentation du point d'eau d'incendie, à ses frais, soit au moyen du réseau d'eau potable, soit par tout autre moyen.

En cas d'indisponibilité du point d'eau d'incendie, le propriétaire informe sans délais la collectivité ainsi que le Sdis 76, conformément aux dispositions relatives à l'échange d'information, prévues dans le RDDECI 76.

#### **Article 7 : Modalités financières.**

La mise à disposition du point d'eau d'incendie est accordée à titre gracieux.

#### **Article 8 : Assurances et responsabilités.**

La commune (ou l'EPCI)\* est responsable des dommages causés aux tiers, survenus à l'occasion de l'exécution de ses missions, par lui-même ou sous sa responsabilité, notamment par tout prestataire intervenant pour le compte du service public de la défense extérieure contre l'incendie, à l'exception des dommages permanents de travaux publics.

La responsabilité de la commune (ou l'EPCI)\* ne pourra être engagée que dans le cas où son exécution fautive aurait aggravé le trouble résultant de l'existence de l'ouvrage et dans la limite de la part du préjudice résultant de cette aggravation.

Dans le cas où la responsabilité de la commune (ou l'EPCI)\* serait recherchée, le propriétaire s'engage à intervenir dans la cause dès lors que le litige porte sur la réparation d'un préjudice pouvant résulter, directement ou indirectement, d'un fait imputable en tout ou partie au propriétaire.

La responsabilité du propriétaire sera recherchée dans l'hypothèse où une faute sera établie

La commune (ou l'EPCI)\* et le propriétaire s'informent mutuellement, dès qu'ils en ont connaissance, de toute réclamation ou procédure diligentée, ou susceptible d'être diligentée, à leur encontre relative à ces dommages, ou de nature à porter préjudice à l'une des parties.

Ils s'accordent raisonnablement assistance dans leur défense contre de telles réclamations ou procédures.

#### **Article 9 : Durée de validité de la convention.**

La convention prend effet à compter de la date de signature des deux parties.

Elle est conclue pour une période d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

#### **Article 10 : Modification et Résiliation.**

Toutes modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant. Dans le cas où l'une des deux parties déciderait de mettre fin à la présente convention, elle devra informer l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date de fin prévue.

En cas de changement de propriétaire, la présente convention sera résiliée de plein droit et une nouvelle convention devra être signée entre les nouvelles parties. Le Sdis 76 devra être informé de tout changement de propriétaire.



## FICHE TECHNIQUE

C.3

### Convention de mise à disposition d'un point d'eau d'incendie privé

#### Article 11 : Règlement des litiges.

Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable, tous les litiges pouvant survenir de l'application de la présente convention.

A défaut, les litiges seront portés devant les tribunaux compétents.

Fait à ..... le .....

En deux exemplaires

Le Maire (ou le Président de l'EPCI\*),

Le Propriétaire,

\*supprimer la mention inutile





# FICHE TECHNIQUE

# C.4

## Attestation de réception d'un point d'eau d'incendie

### INFORMATION RELATIVES AU POINT D'EAU D'INCENDIE

Commune de : .....

Adresse du PEI : .....

Service public de la DECI : ..... Géolocalisation : X = ..... Y = .....

**Statut du PEI**  Situé sur le domaine public  Situé sur le domaine privé Propriétaire : .....  
 Public  Privé Téléphone : .....

Le PEI nouvellement créé défend-il un risque particulier (ERP, industrie, etc.) ?  Oui  Non

Si oui, lequel : .....

Adresse : .....

<b>Nature du PEI</b>	<input type="checkbox"/> Poteau de 30 m <sup>3</sup> /h <input type="checkbox"/> Poteau de 60 m <sup>3</sup> /h <input type="checkbox"/> Poteau de 120 m <sup>3</sup> /h    Ø de la canalisation (en mm) :			
	<input type="checkbox"/> Bouche de 30 m <sup>3</sup> /h <input type="checkbox"/> Bouche de 60 m <sup>3</sup> /h <input type="checkbox"/> Bouche de 120 m <sup>3</sup> /h			
	<input type="checkbox"/> Réseau d'eau potable    Pression (en bar) : <u>Gestionnaire / exploitant</u> : .....			
	<input type="checkbox"/> Réseau d'eau non potable    Téléphone : .....			
	<input type="checkbox"/> Réserve incendie <input type="checkbox"/> enterrée <input type="checkbox"/> Citerne <input type="checkbox"/> à l'air libre <input type="checkbox"/> Mare, étang <input type="checkbox"/> hors sol <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> souple	<b>Capacité (en m<sup>3</sup>)</b>	<b>Réalimentation</b> <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <b>Débit (en m<sup>3</sup>/h) :</b>	<b>Aire / plateforme</b> <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <b>Observations :</b>
	<input type="checkbox"/> Puisard <input type="checkbox"/> Rivière, fleuve <input type="checkbox"/> Bassin	<b>Hauteur d'aspiration</b>	<b>Dispositif d'aspiration</b> <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Colonne <input type="checkbox"/> Poteau    Nb : .....	

### CONFORMITE DU POINT D'EAU D'INCENDIE

Accessibilité du PEI aux engins-pompes et/ou MPR		<input type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Non conforme
Performance hydraulique	Pour les hydrants, mesures du couple débit / pression	<input type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Non conforme
	Pour les autres PEI, résultat du test de mise en aspiration :	<input type="checkbox"/> Réussie	<input type="checkbox"/> Echouée
Identification	Numéro de PEI proposée : .....	Signalisation	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
Sécurité	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	Fermeture	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
<b>Observations :</b>			<b>CONFORMITE</b> <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> OUI <b>Date :</b>
Représentant du Sdis 76	Propriétaire	Service Public de la DECI	Maire ou Président EPCI







**Sapeurs-Pompiers  
de Seine-Maritime**



**Pour tous renseignements**

**[www.sdis76.fr](http://www.sdis76.fr)**

**Arrondissement de DIEPPE :**

**Service Opération Prévision EST**

**Téléphone : 02 32 97 47 23**

**Courriel : [operationest@sdis76.fr](mailto:operationest@sdis76.fr)**

**Arrondissement du HAVRE :**

**Service Opération Prévision OUEST**

**Téléphone : 02 32 74 55 76**

**Courriel : [operationouest@sdis76.fr](mailto:operationouest@sdis76.fr)**

**Arrondissement de ROUEN :**

**Service Opération Prévision SUD**

**Téléphone : 02 32 18 48 31**

**Courriel : [operationsud@sdis76.fr](mailto:operationsud@sdis76.fr)**

**Service départemental d'incendie et de secours de la Seine – Maritime**

**6, rue du Verger**

**CS 40078**

**76192 YVETOT**

**Téléphone : 02 35 56 11 11**